



Ögonmottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö
Höglandssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar
Allmän information	Allmän information	Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns		
		Stor toalett	finns		
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund		
		Rutin för allergiframkallande växter	ja		
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat		
		Tillgång till enskild toalett	ja		
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet		
		Av- och påstigning - vid Tallvägens entré		Utformning	Markerad med skylt
Belysning	ja (S)				
Underlag	hårdgjort, jämnt (S)				
Lutning längsled				1 %	
Lutning sidled				1 %	
Längd				25 m	
Avstånd till entré				10 m	





Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Av- och påstigning - vid Tallvägens entré / Trottoarkant	Trottoarkant		Trottoarkant	ja		
	Avfasning		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			I nivå med underlag	ja		
			Bredd	100 cm		
			Lutning längsled	10 %		
Av- och påstigning - vid Tallvägens entré / Gångväg till entré	Gångväg		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
			Belysning	ja (S)		
			Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
			Ränndal	finns inte		
			Lutning längsled	2 %		
			Lutning sidled	0 %		
			Bredd	3 m		



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Av- och påstigning - vid Tallvägens entré / Gångväg till entré / Ledstråk	Konstgjort ledstråk	Sammanhängande	ja				
		Ljushetskontrast (exakt mått)		0,10	NCS	Information om BBR:s byggregler: Ledstråket ska kunna uppfattas visuellt och kontrasten ska vara minst 0,40 NCS. Anmärkning: Kontrasten på ledstråket mellan av- och påstigningsplatsen är för svag.	
		Utformning	kännbart, svag ljushetskontrast				
Av- och påstigning - vid Tallvägens entré / Sittplats		Utformning		42	cm		
		Sitthöjd					
		Ryggstöd	ja				
		Stadig	ja (S)				
		Fri yta bredvid sittplats		500	cm		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)				
		Markens lutning sidled		0	%		
	Markens lutning längsled		0	%			
	Armstöd	Höjd		60	cm		
	Når förbi sittplatsens framkant	nej					
	Armstöd på båda sidor för uppresning	nej					



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - vid vändzonen vid Tallvägens entré / Typ av parkering		Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken		
		Antal platser	2 st		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, ojämnt (S)		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Bredd	5 m		
		Avstånd till entré	60 m		
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - vid vändzonen vid Tallvägens entré / Trottoarkant		Trottoarkant	ja		
		Avfasning	hårdgjort (S)		
		I nivå med underlag	ja		
		Bredd	90 cm		
		Lutning längsled	8 %		



Ögonmottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö
Höglandssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - vid vändzonen vid Tallvägens entré / Gångväg till entré		Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort (S)			
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	ja (S)			
		Ränndal	finns inte			
		Lutning längsled	2 %			
		Lutning sidled	2 %			
		Bredd	1,70 m			
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - vid vändzonen vid Tallvägens entré / Sittplats		Utformning	Sitthöjd	42 cm		
		Ryggstöd	ja			
		Stadig	ja (S)			
		Fri yta bredvid sittplats	500 cm			
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)			
		Markens lutning sidled	0 %			
		Markens lutning längsled	0 %			
	Armstöd	Höjd	60 cm			
	Når förbi sittplatsens framkant	nej				
	Armstöd på båda sidor för uppresning	nej				





Ögonmottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö
Höglandssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - vid Tallvägens entré / Typ av parkering		I bredd eller fristående	Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken			
			Antal platser	3	st		
			Belysning	ja (S)			
			Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
			Lutning längsled	0	%		
			Lutning sidled	0	%		
			Bredd	4	m		
			Avstånd till entré	60	m		
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - vid Tallvägens entré / Trottoarkant		Trottoarkant	Trottoarkant	ja			
			Avfasning	Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			I nivå med underlag	ja			
			Bredd	100	cm		
			Lutning längsled	8	%		



Ögonmottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö
Höglandssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - vid Tallvägens entré / Gångväg till entré		Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	ja (S)			
		Ränndal	finns inte			
		Lutning längsled	2 %			
		Lutning sidled	2 %			
		Bredd	1,70 m			
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - vid Tallvägens entré / Sittplats		Utformning	Sitthöjd	42 cm		
		Ryggstöd	ja			
		Stadig	ja (S)			
		Fri yta bredvid sittplats	500 cm			
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)			
		Markens lutning sidled	0 %			
		Markens lutning längsled	0 %			
		Armstöd	Höjd	60 cm		
	Når förbi sittplatsens framkant	nej				
	Armstöd på båda sidor för uppresning	nej				



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Ingång - Tallvägen / Verksamhetsskylt / På annat ställe än på vägg bredvid dörr / Plan skylt	Ytan framför plan entréskylt	Lutning längsled	0 %	
		Lutning sidled	0 %	
	Plan skylt på annat ställe än på vägg	Skylten är lätt att upptäcka	ja (S)	
		Höjd underkant	300 cm	
		Höjd överkant	350 cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40 NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra	
		Textstorlek (versaler)	300 mm	
		Utformning	text	
		Belyst skylt	ja (S)	
Ingång - Tallvägen / Yttre dörr / Yttre skjutdörr	Yta framför dörr	Längd	500 cm	
		Bredd	500 cm	
		Lutning längsled	0 %	
		Lutning i sidled	0 %	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)	



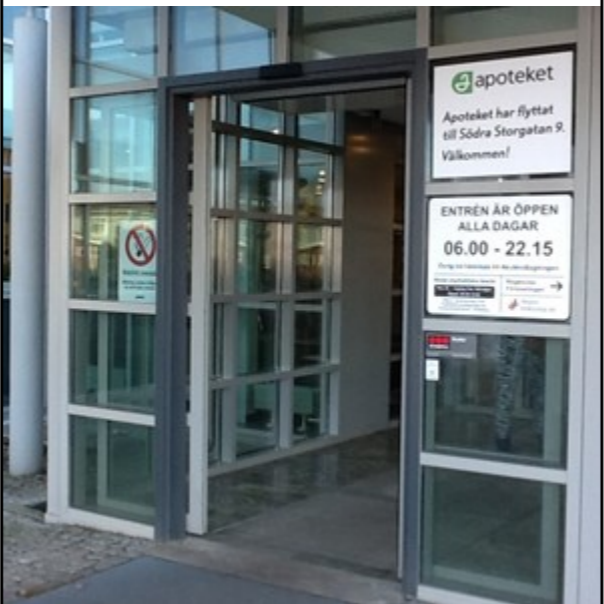

Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

<p>Ingång - Tallvägen / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån</p>	<p>Dörrbredd</p> 	<p>Dörröppningens fria bredd</p>	<p>110 cm</p>	
<p>Ingång - Tallvägen / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	
	<p>Upptäckbar</p>	<p>Dörren är lätt att upptäcka</p>	<p>ja</p>	
<p>Ingång - Tallvägen / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning</p>	<p>Markeringens bredd</p>	<p>Bredd</p>	<p>100 mm</p>	
	<p>Markering mot dörrblad</p>	<p>Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)</p>	<p>0,40 NCS</p>	
	<p>Markering mot omgivande yta</p>	<p>Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)</p>	<p>0,40 NCS</p>	




Ögonmottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö
Höglandssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Ingång - Tallvägen / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	60	cm	
		Storlek (höjd)	50	mm	
	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	120	cm	
		Storlek (höjd)	50	mm	
	Högre placerad balk	Höjd över underlag	180	cm	
		Storlek (höjd)	50	mm	
Ingång - Tallvägen / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	60	cm	
		Storlek (höjd)	50	mm	
	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	120	cm	
		Storlek (höjd)	50	mm	
	Högre placerad balk	Höjd över underlag	180	cm	
		Storlek (höjd)	50	mm	
Ingång - Tallvägen / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	20	s	
Ingång - Tallvägen / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	20	s	
Ingång - Tallvägen / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		
Ingång - Tallvägen / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p>Anmärkning: Öppning saknar kontrast från insidan.</p>
					



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Ingång - Tallvägen / Inre dörr / Inre skjutdörr / Yta framför dörr	Yta framför dörr 	Längd	500 cm		
		Bredd	300 cm		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning i sidled	0 %		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
Ingång - Tallvägen / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	110 cm		




Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

<p>Ingång - Tallvägen / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från insidan.</p>
<p>Ingång - Tallvägen / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren</p>	<p>Upptäckbar</p>	<p>Dörren är lätt att upptäcka</p>	<p>ja</p>	
<p>Ingång - Tallvägen / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr</p>	<p>Lägre placerad balk</p>	<p>Höjd över underlag</p>	<p>60 cm</p>	
<p>Ingång - Tallvägen / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån</p>	<p>Centralt placerad balk</p>	<p>Höjd över underlag</p>	<p>120 cm</p>	
<p>Ingång - Tallvägen / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån</p>	<p>Högre placerad balk</p>	<p>Höjd över underlag</p>	<p>180 cm</p>	
<p>Ingång - Tallvägen / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörrautomatik</p>	<p>Säkerhetssensor när dörren stängs</p>	<p>Säkerhetssensor vid stängning</p>	<p>ja</p>	



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

<p>Ingång - Tallvägen / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0</p>	<p>NCS</p>	
<p>Ingång - Tallvägen / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning</p>	<p>Markeringens bredd</p>	<p>Bredd</p>	<p>10</p>	<p>mm</p>	
	<p>Markering mot dörrblad</p>	<p>Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)</p>	<p>0,40</p>	<p>NCS</p>	
	<p>Markering mot omgivande yta</p>	<p>Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)</p>	<p>0,40</p>	<p>NCS</p>	
<p>Ingång - Tallvägen / Sittplats i väntan på färdtjänst</p>	<p>Utformning</p> 	<p>Sitthöjd</p>	<p>45</p>	<p>cm</p>	
		<p>Ryggstöd</p>	<p>ja</p>		
		<p>Stadig</p>	<p>ja (S)</p>		
		<p>Plats för fötter under sittytan vid uppresning</p>	<p>ja (S)</p>		



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Ingång - Tallvägen / Orienteringstavla / Orienteringstavla utan karta / Plan orienteringstavla	Ytan framför plan orienteringstavlan	Lutning längsled	0 %	
		Lutning sidled	0 %	
	Utformning plan orienteringstavla	Skylten är lätt att upptäcka	ja (S)	
		Höjd underkant	50 cm	
		Höjd överkant	190 cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40 NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra	
		Textstorlek (versaler)	30 mm	
		Information på tavlan	text	
Entréutrymme - vid Tallvägen / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)	
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)	
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal, störande bakgrundsjud förekommer (S)	



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Entréutrymme - vid Tallvägen / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	300	cm		
		Vändmöjlighet	minst 200 cm			
		Underlag	halksäkert, jämnt (S)			
Entréutrymme - vid Tallvägen / Sittplats	Utformning	Sitthöjd	45	cm		
		Ryggstöd	ja			
		Stadig	ja (S)			
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)			
						



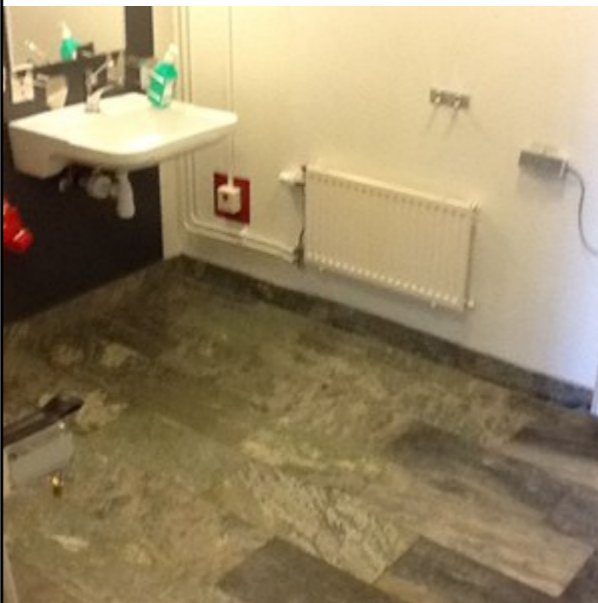
Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen		Utrymme	Längd	250	cm	
		Bredd	315	cm		
		Fri vändyta	150	cm		
		Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	120	cm		
		Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)			
		Stor behållare med lock	nej (S)		<p>Information om BBR:s byggregler: På stora toaletter bör finnas behållare med lock stora nog för inkontinens-stomihjälpmiddel eller vuxenblöja.</p> <p>Anmärkning: Stor och stabil behållare med lock saknas.</p>	
		Utrymningslarm	med endast ljud		<p>Information om BBR:s byggregler: Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen.</p> <p>Anmärkning: Visuellt brandlarm saknas.</p>	




Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen	Avlastningshylla	Höjd	84	cm	
		Längd	60	cm	
		Bredd	18	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		Placerad mellan handfat och toalettstol	nej		
Klädkrok	Höjd	150	cm		<p>Information om BBR:s byggregler: Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm.</p> <p>Anmärkning: Kroken sitter för högt och för nära hörn.</p>
	Avstånd från hörn	100	cm		



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Skylt		Skylt med text	Höjd underkant	110	cm	
		Höjd överkant	158	cm		
		Textstorlek (versaler)	18	mm		
		Text i relief	ja			
		Punktskrift	ja			
		Grafisk symbol	kännbar			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	nej			
Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Dörr / Slagdörr		Yta framför dörr	Längd	500	cm	
			Bredd	115	cm	



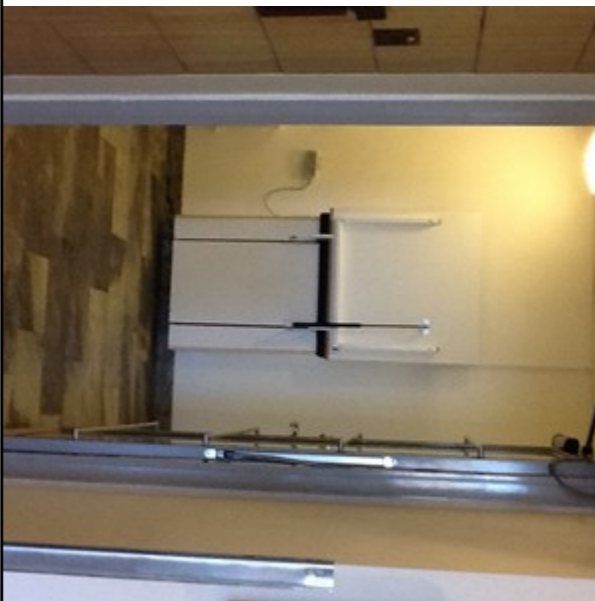

Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

<p>Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån</p>	<p>Dörrbredd</p> 	<p>Dörröppningens fria bredd</p>	<p>92 cm</p>	
<p>Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning har svag kontrast från utsidan.</p>
	<p>Upptäckbar</p>	<p>Dörren är lätt att upptäcka</p>	<p>nej</p>	
<p>Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning</p>	<p>Markeringens bredd</p>	<p>Bredd</p>	<p>50 mm</p>	
	<p>Markering mot dörrblad</p>	<p>Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)</p>	<p>0,20 NCS</p>	
	<p>Markering mot omgivande yta</p>	<p>Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)</p>	<p>0,20 NCS</p>	



Ögonmottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö
Höglandssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	40	cm	
		Storlek (höjd)	30	mm	
	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	120	cm	
		Storlek (höjd)	30	mm	
	Högre placerad balk	Höjd över underlag	160	cm	
		Storlek (höjd)	30	mm	
Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	75	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	95	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	150	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	15	s	
					



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus


Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	75	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	95	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	30	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	15	s	
Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p>Anmärkning: Öppning har svag kontrast från insidan.</p>
		Markeringens bredd	Bredd	50	
Markering mot dörrblad		Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,20	NCS	
Markering mot omgivande yta		Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,20	NCS	



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrlås med handtag ska möjliggöra låsning och stängning i samma handrörelse.</p> <p>Anmärkning: Låsanordningen är inte optimal. Rekommenderas att byta till engreppslås</p>
Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Toalettstol	Utformning 	Höjd Sittring och lock av hårt material Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått) Ljushetskontrast mot vägg Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg Yta till vänster sett framifrån Yta till höger sett framifrån	48 cm nej (S) 0,40 NCS bra 72 cm 175 cm 100 cm	



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	80	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	ja		
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	80	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		<p>Information om BBR:s byggregler: Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand.</p> <p>Anmärkning: Toalettpappershållare saknas på armstödet.</p>
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	60	cm	



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

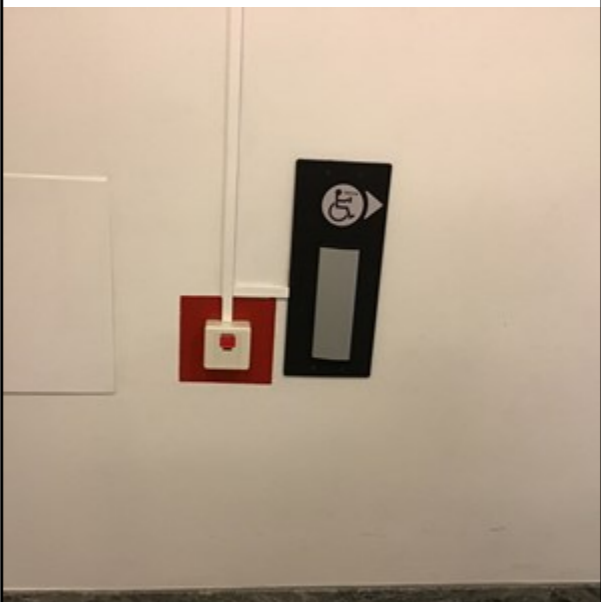
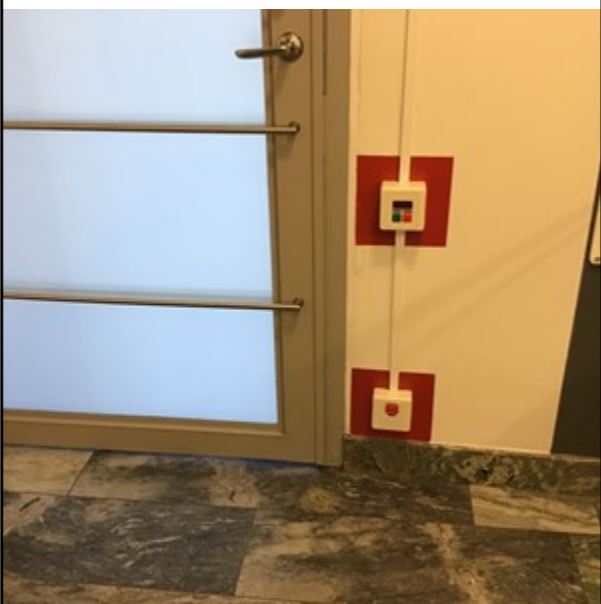
Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Handfat		Handfat	Höjd	84	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	56	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	53	cm		
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
		Vattenkran	Typ	spak		
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	33	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	32	cm		
	Tvål	Höjd tvålfunktion	106	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	26	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	25	cm		
		Engreppsfunktion	nej (S)			
		Parfumerad	nej			
Torkmöjlighet	Höjd	95	cm			
	Typ	papper som rivs av				
Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Spegel ovanför handfat	Vinklad spegel	Spegeln är vinkelbar neråt	ja			



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige


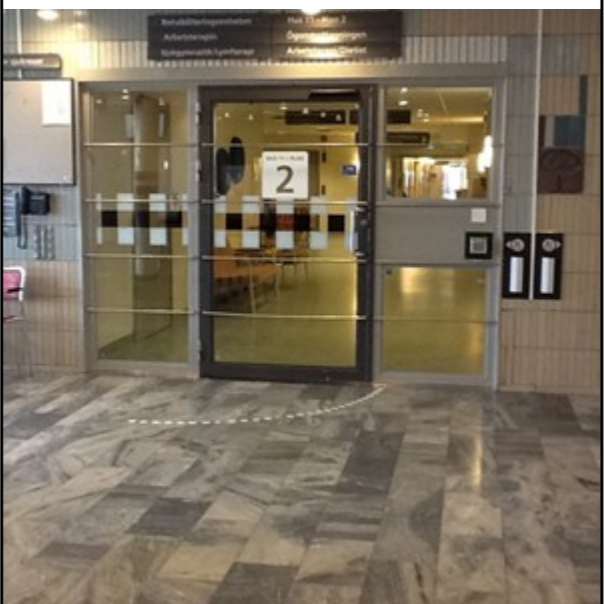
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	80	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	20	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

<p>Stor toalett inomhus - i entréhallen vid Tallvägen / Nödlarm</p>	<p>Nödlarm med sladd</p> 	<p>Grepp- och tryckbar larmknapp på sladd</p>	<p>ja</p>		
<p>Passage - mellan entrén och ögonmottagningen / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån</p>	<p>Dörrbredd</p> 	<p>Dörröppningens fria bredd</p>		<p>116 cm</p>	




Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Passage - mellan entrén och ögonmottagningen / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,20	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Passage - mellan entrén och ögonmottagningen / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	70	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	
Passage - mellan entrén och ögonmottagningen / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering	100	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	135	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
Passage - mellan entrén och ögonmottagningen / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering	100	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	035	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		



Ögonmottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö
Höglandssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Passage - mellan entrén och ögonmottagningen / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån		Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	70	cm	
			Höjd på dörröppnarens övre kant	95	cm	
			Dörröppnarens placering från hinder	120	cm	
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,50	NCS	
			Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
			Passagetid	15	s	
Passage - mellan entrén och ögonmottagningen / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån		Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	70	cm	
			Höjd på dörröppnarens övre kant	95	cm	
			Dörröppnarens placering från hinder	110	cm	
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
			Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
			Passagetid	15	s	



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Passage - mellan entrén och ögonmottagningen / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	ja		
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		
	Dörrsens slagyta är markerad	Ljushetskontrast (exakt mått)		0,40	NCS
		Slagytans ljushetskontrast	bra ljushetskontrast		
Passage - mellan entrén och ögonmottagningen / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)		0,40	NCS
					



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Passage - mellan entrén och ögonmottagningen / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)	
Passage - mellan entrén och ögonmottagningen / Inomhusmiljö / Gångyta		Gångyta	Bredd	200 cm	
		Vändmöjlighet		minst 200 cm	
		Underlag		jämnt (S)	



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Kapprum	Fri golvyta	Längd	155	cm	
		Bredd	165	cm	
	Krok	Höjd	90	cm	
		Avstånd från hörn	50	cm	
Kapprum / Spegel	Spegel helfigur	Höjd underkant	58	cm	
		Höjd överkant	178	cm	



Ögonmottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö
Höglandssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus	Utrymme	Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
		Tvål	oparfumerad		
		Utrymningslarm	med ljud och blinkande ljus		
	Toalettstol	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	67 cm		
					



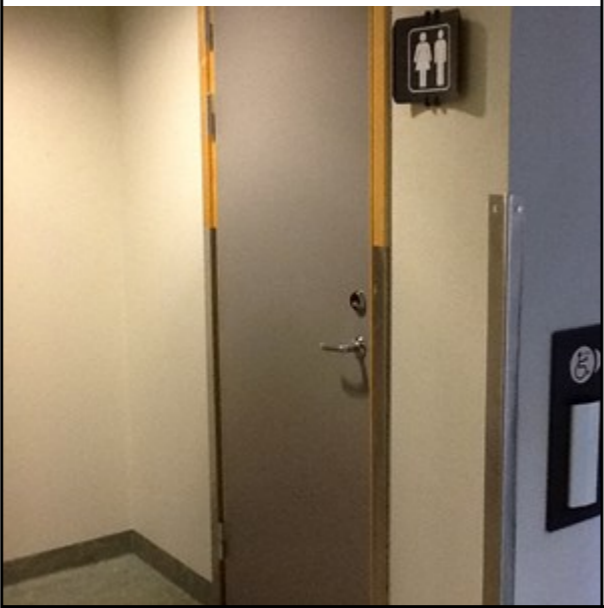
Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,25	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,15	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt inifrån	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,30	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,30	NCS	



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrlås med handtag ska möjliggöra låsning och stängning i samma handrörelse.</p> <p>Anmärkning: Låsanordningen är inte optimal. Rekommenderas att byta till engreppslås</p>
Toalett inomhus / Skylt		Höjd underkant	155	cm
		Höjd överkant	175	cm
		Punktskrift	nej	<p>Information om BBR:s byggregler: Toaletter ska vara tydligt skyltade och skylten ska kunna ses och läsas av alla.</p> <p>Anmärkning: Skylten är inte tillgängligt utformad (text, taktil, punkt och grafisk symbol)</p>
		Grafisk symbol	inte kännbar	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra	
Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja			



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige


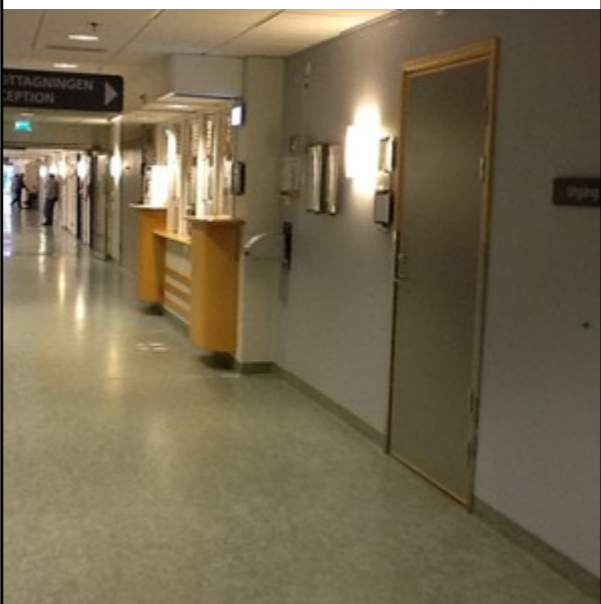
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Handfat	Handfat	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
		Vattenkran	Typ	spak	



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Öppen yta	Underlag	jämnt (S)		
					




Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm	Ytan framför köautomat	Längd	300	cm	
		Bredd	300	cm	
		Funktioner på automat	Höjd lägsta funktion	95	cm
		Höjd högsta funktion	110	cm	
		Bekräftelse vid användning	nej		
		Välbelysta	ja (S)		
		Kan manövreras med en hand	ja (S)		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		




Ögonmottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö
Höglandssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm		Utformning	Fri yta under automat	ja			
		Avstånd till närmaste föremål		15	cm		
		Hörbar information om tilldelat nummer	nej				
		Nummer vid ledig disk	synligt				
Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	ja				
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)				
		Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)				
		Läppläsning möjlig	ja (S)				
		Hörslina vid disk	nej			<p>Information om BBR:s byggregler: Receptionen ska vara utrustad med hörslina s.k. receptionsslinga. Tydlig skylt ska informera om att teleslinga finns.</p> <p>Anmärkning: Receptionsslinga saknas.</p>	



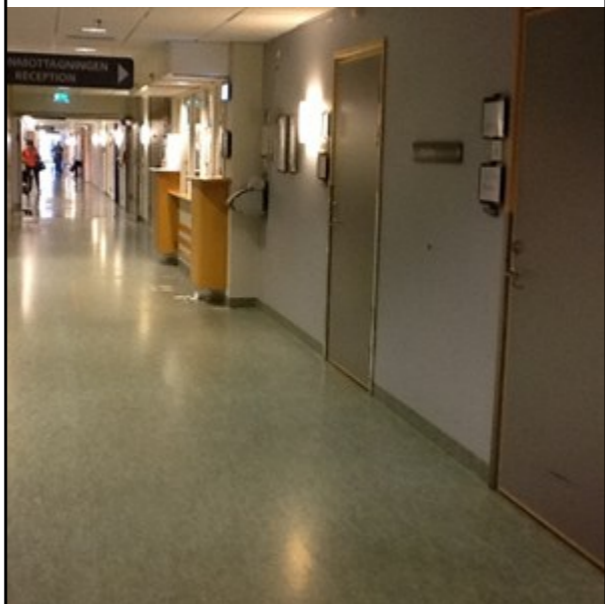

Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Ledstråk till disk	<p>Naturligt ledstråk - efter vägg på höger sida</p> 	Sammanhängande	ja		
Receptionshall / Reception / Disk	<p>Disk med fast höjd</p> 	<p>Höjd på diskens lägsta del</p> <p>Längd på diskens lägsta del</p> <p>Fri höjd under diskens lägsta del</p> <p>Benutrymme på djupet</p> <p>Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)</p> <p>Diskens ljushetskontrast</p>	<p>95 cm</p> <p>240 cm</p> <p>92 cm</p> <p>15 cm</p> <p>0,30 NCS</p> <p>svag</p>		<p>Information om BBR:s byggregler: Minst 1 meter av disken ska vara anpassad för sittande personer, lämplig höjd är 80 cm.</p> <p>Anmärkning: Receptionsdisken är för hög</p> <p>Information om BBR:s byggregler: Receptionsdisken ska vara lätt att upptäcka och kontrast mot omgivningen ska vara minst 0,40 NCS.</p> <p>Anmärkning: Receptionsdisken är svagt kontrastmarkerad.</p>




Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare	Fast placerad	Höjd	100	cm	
		Kännbar punkt på 5:an	ja		
		Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura		
Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)		



Ögonmottagningen, Högländssjukhuset Eksjö
Högländssjukhuset Eksjö, Tallvägen, hus 11, 575 33 Eksjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-08-27 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-08-27 12:34 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	300	cm
		Vändmöjlighet	minst 200 cm	
		Underlag	halksäkert, jämnt (S)	
Väntrum / Sittplats	Utformning	Sitthöjd	40	cm
		Ryggstöd	ja	
		Stadig	ja (S)	
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)	
	Armstöd	Höjd	60	cm
		När förbi sittplatsens framkant	nej	
Armstöd på båda sidor för uppresning		ja		