





Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar
Allmän information		Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns		
		Stor toalett	finns		
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund		
		Rutin för allergiframkallande växter	ja		
		Rengöringsmedel	endast oparfymerat		
		Tillgång till enskild toalett	ja		
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet		
		Av- och påstigning		Markerad med skylt	nej
Belysning	ja (S)				
Underlag	hårdgjort, jämnt (S)				
Lutning längsled				1 %	
Lutning sidled				4 %	
Längd				10 m	
Avstånd till entré				5 m	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Gångväg till entré	Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)			
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)			
		Ränndal	finns inte			
		Lutning längsled		3 %		
		Lutning sidled		3 %		
		Bredd		3 m		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering		Markeringar	med skylt, rullstolssymbol på marken		
		Antal platser		1 st	
		Belysning	nej (S)		Information om BBR:s byggregler: Belysningen bör göra det lätt att uppfatta hur underlaget ser ut. Anmärkning: Belysning saknas.
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled		3 %	Information om BBR:s byggregler: Lutning i längsled bör inte överstiga 1:50 (2%) Anmärkning: Lutningen i längsled är brant.
		Lutning sidled		4 %	Information om BBR:s byggregler: Lutning i sidled bör inte överstiga 1:50 (2%) Anmärkning: Lutningen i sidled är för brant.
		Bredd		3,5 m	
		Avstånd till entré		5 m	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		Information om BBR:s byggregler: Belysningen bör göra det lätt att uppfatta hur underlaget ser ut. Anmärkning: Belysning saknas.
		Belysning	nej (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
		Rännal	finns inte		
		Lutning längsled	3 %		
		Lutning sidled	3 %		
		Bredd	3 m		
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr		Yta framför dörr			Information om BBR:s byggregler: Lutningen får vara max 1:50 (2%). Anmärkning: Lutningen i längsled framför dörren är för brant.
		Längd	300 cm		
		Bredd	300 cm		
		Lutning längsled	13 %		
		Lutning i sidled	1 %		
Underlag	hårdgjort, jämnt (S)				



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån</p>	<p>Dörrbredd</p> 	<p>Dörröppningens fria bredd</p>	<p>90 cm</p>	
	<p>Tröskel</p> 	<p>Tröskelhöjd från utsidan</p>	<p>35 mm</p>	<p>Information om BBR:s byggregler: Trösklar ska undvikas. Om det måste finnas en tröskel i entrédörren ska den vara max 2 cm hög och avfasad. Hänsyn tas till branddörrar/utrymningsdörrar .</p> <p>Anmärkning: Tröskeln är för hög och avfasning saknas.</p>
		<p>Vertikal tröskelhöjd från utsidan</p>	<p>35 mm</p>	
		<p>Avfasning från utsidan</p>	<p>saknas</p>	
		<p>Tröskelhöjd från insidan</p>	<p>0 mm</p>	
		<p>Vertikal tröskelhöjd från insidan</p>	<p>0 mm</p>	
		<p>Avfasning från insidan</p>	<p>behövs inte</p>	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	30	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,70	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,70	NCS	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	105	cm	
		Storlek (höjd)	130	mm	
Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	Höjdplacering	127	cm	
	Markeringens storlek (höjd)	Markeringens storlek (höjd)	350	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	105	cm	
		Storlek (höjd)	50	mm	
Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	Höjdplacering	126	cm	
	Markeringens storlek (höjd)	Markeringens storlek (höjd)	350	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se

Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörröppnare utanför dörr 	Höjd på dörröppnarens undre kant	102	cm	Information om BBR:s byggregler: Dörrar ska utformas så att de är lätta att öppna. Dörren ska vara försedd med automatisk dörröppning, med eller utan dörröppnare. Dörröppnarens centrum ska placeras 80 cm över mark. Dörröppnare ska finnas både utanför och innanför dörren. Anmärkning: Dörröppnare är högt placerad.
		Höjd på dörröppnarens övre kant	127	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	90	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,30	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörröppnaren ska vara kontrastmarkerad, 0,40 NCS, mot bakomliggande yta. Anmärkning: Dörröppnaren har svag kontrast mot bakomliggande vägg. Dörröppnaren är svår att upptäcka.
		Dörröppnarens ljushetskontrast	svag		
		Passagetid	15	s	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	86	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	115	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	88	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	15	s	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		<p>Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas.</p> <p>Anmärkning: Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.</p>
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		<p>Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas.</p> <p>Anmärkning: Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.</p>
	Dörrens slagyta är markerad	Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Slagytans ljushetskontrast	bra ljushetskontrast		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se

Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	30	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,70	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,70	NCS	
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Yta framför dörr	Yta framför dörr 	Längd	300	cm	
		Bredd	180	cm	
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
	Klämrisk	Klämrisk mellan dörrarna	nej (S)		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige


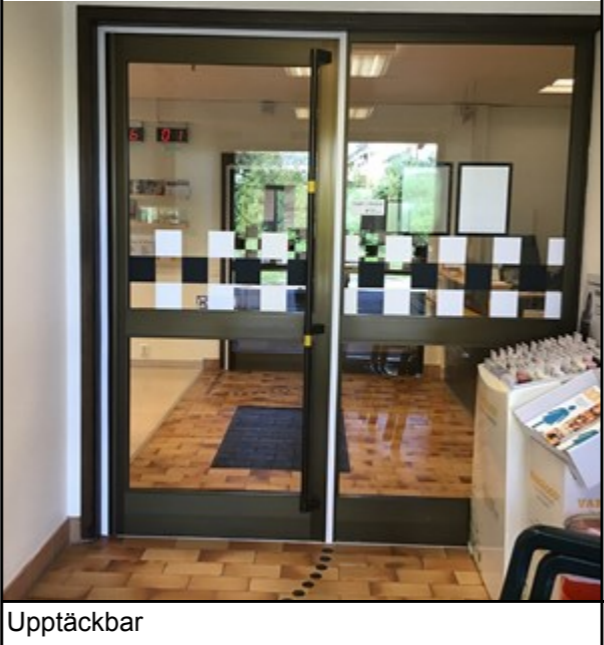
TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se

Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

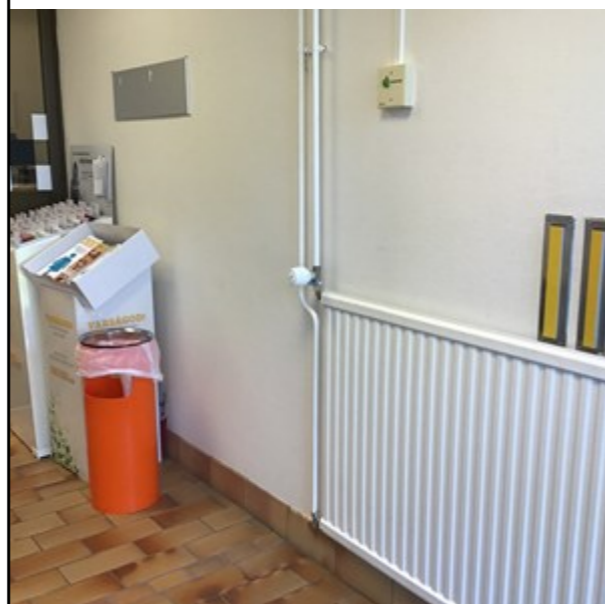
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	93 cm	
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	
	Markeringens bredd	Bredd	30 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,70 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,70 NCS	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	99	cm	
		Storlek (höjd)	130	mm	
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	125	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	350	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra				
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	99	cm	
		Storlek (höjd)	130	mm	
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	125	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	350	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra				
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	85	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	113	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	95	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
	Passagetid	15	s		





Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se


Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	96	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	106	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	128	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	15	s	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		<p>Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas.</p> <p>Anmärkning: Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.</p>
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		<p>Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas.</p> <p>Anmärkning: Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.</p>
	Dörrens slagyta är markerad	Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Slagytans ljushetskontrast	bra ljushetskontrast		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se



Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	30	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,70	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,70	NCS	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Öppen yta	Underlag	jämnt (S)		
					



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

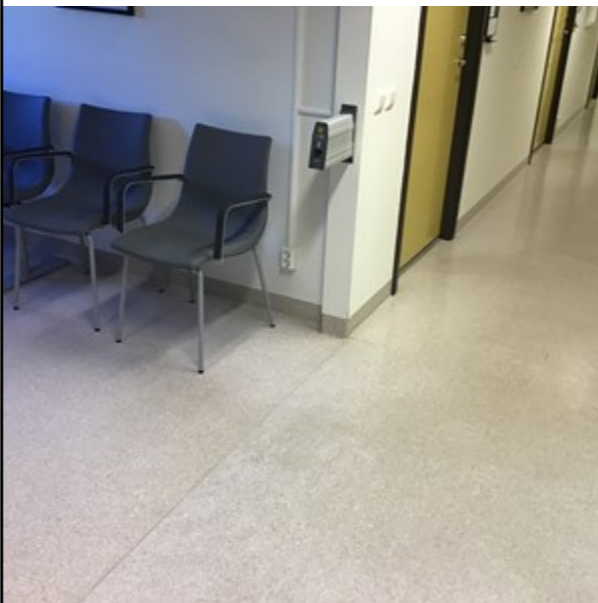
TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se


Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm	Ytan framför köautomat	Längd	200	cm	
		Bredd	200	cm	
		Funktioner på automat	Höjd lägsta funktion	95	cm
		Höjd högsta funktion	88	cm	
		Bekräftelse vid användning	nej		
		Välbelysta	nej (S)		
		Kan manövreras med en hand	ja (S)		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

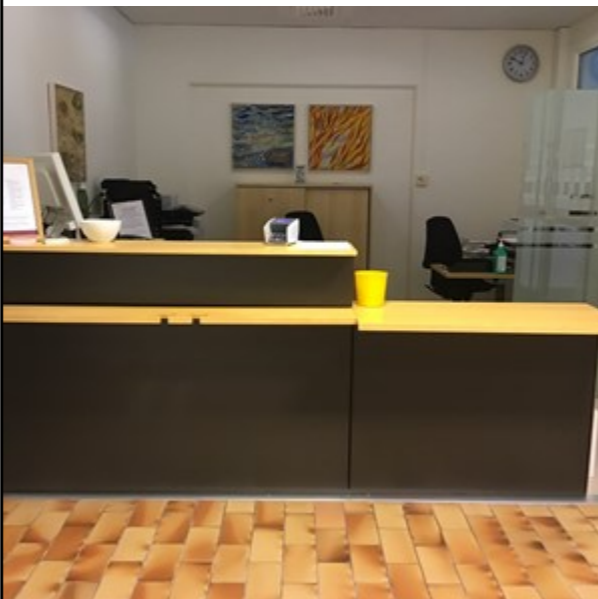
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm		Utformning			
		Fri yta under automat	ja		
		Avstånd till närmaste föremål	30 cm		
		Hörbar information om tilldelat nummer	nej		
		Nummer vid ledig disk	synligt		
Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	ja		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal, störande bakgrundsljud förekommer (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslina vid disk	ja		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Disk	Disk med fast höjd	Höjd på diskens lägsta del	81	cm	
		Längd på diskens lägsta del	99	cm	
		Fri höjd under diskens lägsta del	77	cm	
		Benutrymme på djupet	30	cm	
		Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,40	NCS	
		Diskens ljushetskontrast	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare	Fast placerad	Höjd	92	cm	
		Kännbar punkt på 5:an	ja		
		Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0	NCS	
		Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	ojämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)		
Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta		Bredd	175 cm		
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	jämnt (S)		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum / Sittplats		Utformning	Sitthöjd	46	cm
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	66	cm	
	När förbi sittplatsens framkant	nej			
	Armstöd på båda sidor för uppresning	ja			



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus	Utrymme	Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
		Tvål	oparfymerad		
		Utrymningslarm	saknas		<p>Information om BBR:s byggregler: Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen.</p> <p>Anmärkning: Visuellt brandlarm saknas.</p>
	Toalettstol	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0 NCS	<p>Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska toalettstolen vara kontrastmarkerad mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS.</p> <p>Anmärkning: Toalettstolen saknar kontrast mot bakomliggande vägg.</p>
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se

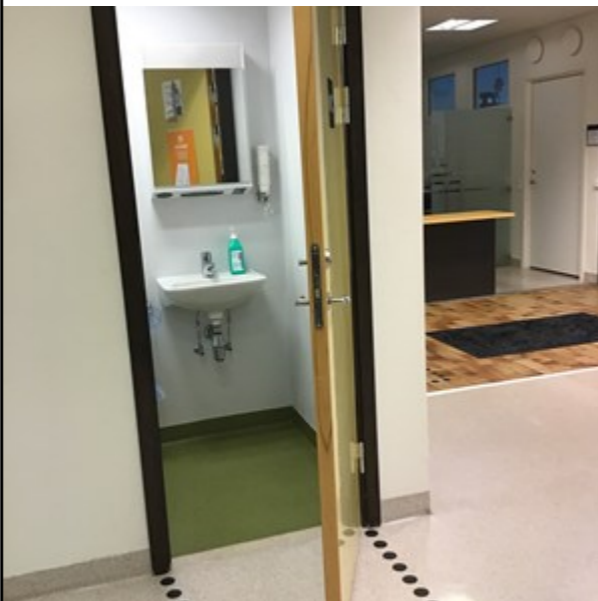
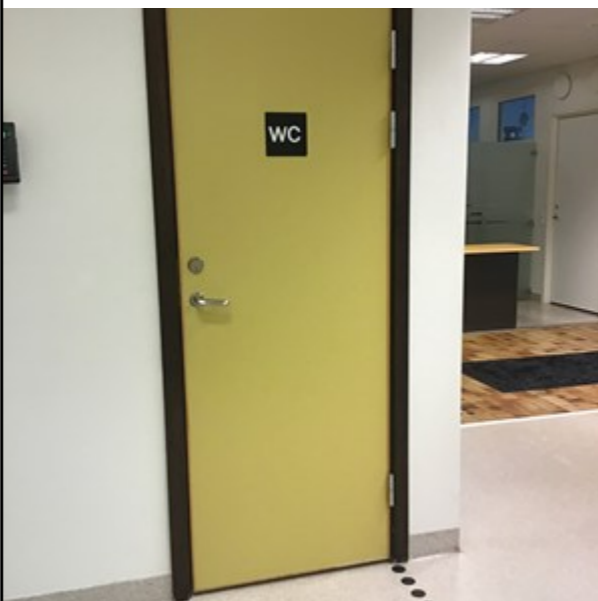
Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Skylt	Skylt med text		Höjd underkant	150	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: Toaletter ska vara tydligt skyltade och skylten ska kunna ses och läsas av alla. Skyltens textstorlek ska vara minst 15 mm hög. Skylten ska ha grafisk symbol, vara taktil och ha punktskrift. Text och symbol ska ha kontrast mot bakgrund minst 0,40 NCS. Skylt ska placeras vid sida av dörr på samma sida som dörrhandtaget för att undvika att dörren öppnas mot någon som läser skylten på nära håll eller med fingrarna.</p> <p>Anmärkning: Skylten är inte tillgängligt utformad (text, taktil, punkt och grafisk symbol). Skylten är felplacerad. Se Regionens skyltprogram.</p>
			Höjd överkant	163	cm	
			Textstorlek (versaler)	50	mm	
			Text i relief	nej		
			Punktskrift	nej		
			Grafisk symbol	inte kännbar		
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS	
			Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
			Placerad på vägg på samma sida som handtaget	nej		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	67	cm	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,10	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,60	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,70	NCS	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige


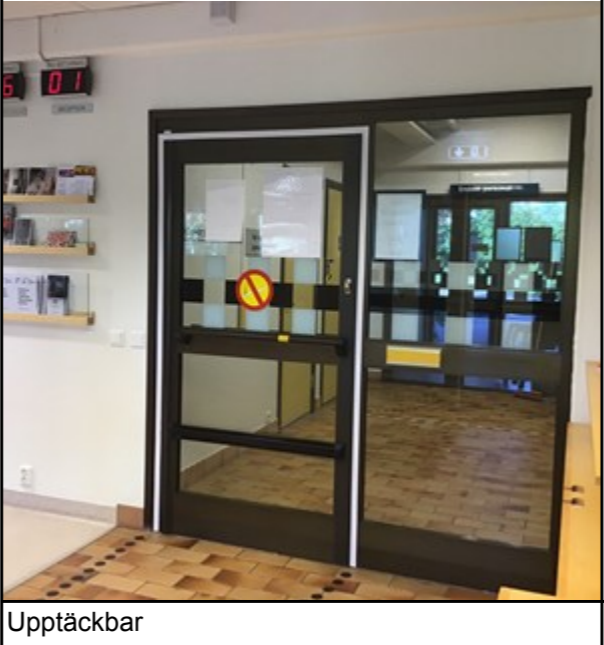
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt inifrån	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,10	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,60	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,70	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej		<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrlås med handtag ska möjliggöra låsning och stängning i samma handrörelse.</p> <p>Anmärkning: Låsanordningen är inte optimal. Rekommenderas att byta till engreppslås.</p>
Toalett inomhus / Handfat	Handfat	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0	NCS	<p>Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska handfat vara kontrastmarkerat mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS.</p> <p>Anmärkning: Handfatet saknar kontrast mot bakomliggande vägg.</p>
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas		
	Vattenkran	Typ	spak		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	92 cm	
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar Markeringens bredd Markering mot dörrblad Markering mot omgivande yta	Dörren är lätt att upptäcka Bredd Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått) Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	ja 30 mm 0,60 NCS 0,60 NCS	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se



Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	53	cm	
		Storlek (höjd)	80	mm	
	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	100	cm	
		Storlek (höjd)	130	mm	
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	125	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	350	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	100	cm	
		Storlek (höjd)	130	mm	
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	125	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	350	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	95	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	105	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	65	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,55	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	20	s	
					



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån		Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	87	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	110	cm		
		Dörröppnarens placering från hinder	127	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,25	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörröppnaren ska vara kontrastmarkerad, 0,40 NCS, mot bakomliggande yta. Anmärkning: Dörröppnaren har svag kontrast mot bakomliggande vägg. Dörröppnaren är svår att upptäcka.	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	svag			
		Passagetid	20	s		
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörrautomatik		Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		
		Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		
		Dörrens slagyta är markerad	Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Slagytans ljushetskontrast	bra ljushetskontrast			



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

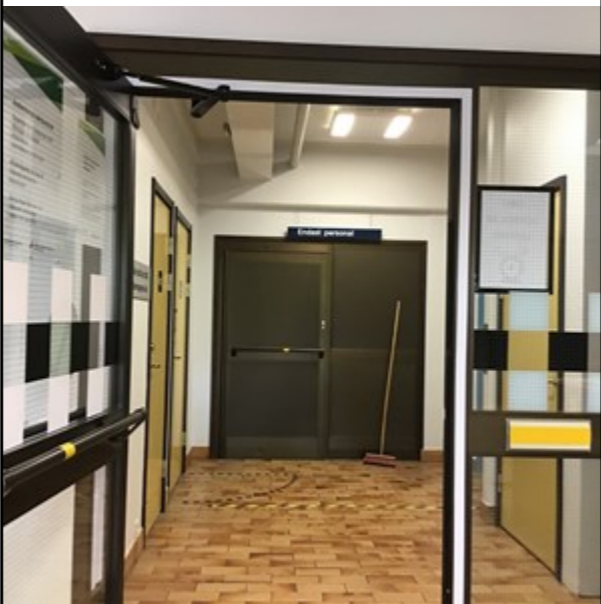
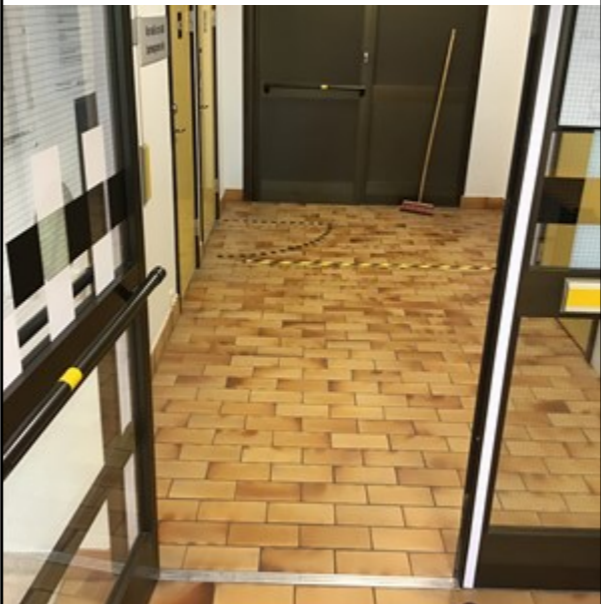
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	30	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,60	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,60	NCS	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Passage / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)	
Passage / Inomhusmiljö / Gångyta		Gångyta	Bredd	230 cm	
		Vändmöjlighet		minst 200 cm	
		Underlag		jämnt (S)	
	Gångytans bredd är delvis begränsad	Bredd		92 cm	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se



Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Skylt	Skylt med text			Höjd underkant	125	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: Toaletter ska vara tydligt skyltade och skylten ska kunna ses och läsas av alla. Skyltens textstorlek ska vara minst 15 mm hög. Skylten ska ha grafisk symbol, vara taktil och ha punktskrift. Text och symbol ska ha kontrast mot bakgrund minst 0,40 NCS. Skylt ska placeras vid sida av dörr på samma sida som dörrhandtaget för att undvika att dörren öppnas mot någon som läser skylten på nära håll eller med fingrarna.</p> <p>Anmärkning: Skylten är inte tillgängligt utformad (text, taktil, punkt och grafisk symbol). Skylten är felplacerad. Se Regionens skyltprogram.</p>
	Höjd överkant	140	cm				
	Textstorlek (versaler)	16	mm				
	Text i relief	nej					
	Punktskrift	nej					
	Grafisk symbol	saknas					
	Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70	NCS				
	Ljushetskontrast mot bakgrund	bra					
	Placerad på vägg på samma sida som handtaget	nej					



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige


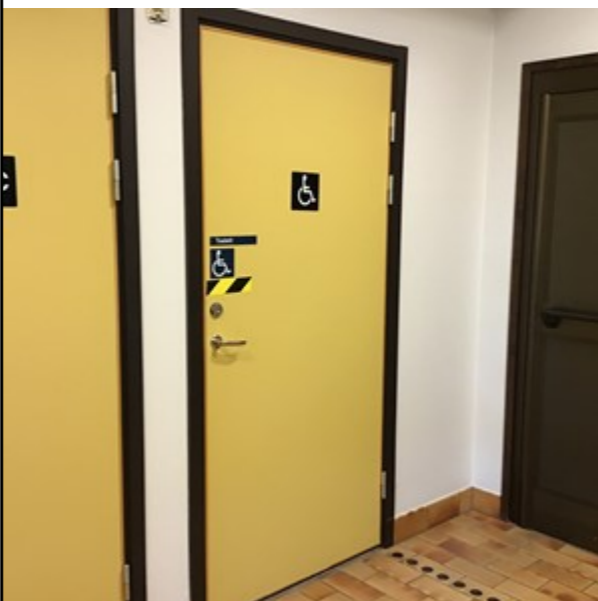
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Skylt	Skylt utan text 	Höjd underkant	140 cm	
		Höjd överkant	150 cm	
		Punktskrift	nej	
		Grafisk symbol	saknas	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80 NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra	
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	nej	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr	Yta framför dörr 	Längd	220 cm	
		Bredd	300 cm	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån		Dörröppningens fria bredd	87	cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast		Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,10	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,60	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,70	NCS	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se

Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	150	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	10	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		
	Dörrens slagyta är markerad	Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Slagytans ljushetskontrast	bra ljushetskontrast		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,10	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,60	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,70	NCS	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se

Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej		<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrlås med handtag ska möjliggöra låsning och stängning i samma handrörelse.</p> <p>Anmärkning: Låsanordningen är inte optimal. Rekommenderas att byta till engreppslås.</p>	
	Draghandtag	Centralt placerat	ja			
		Monterat	vågrätt			
		Höjd		105	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: Ett draghandtag ska finnas centralt placerat på dörrens insida. Det ska placeras vågrätt eller diagonalt och sitta på 80 cm höjd och vara minst 60 cm långt. Draghandtaget bör vara i kontrast mot dörren 0,40 NCS.</p> <p>Anmärkning: Draghandtag är för kort och sitter för högt.</p>
	Längd		40	cm		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se

Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus	Utrymme		Längd	218	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: Den totala golvytan på RWC ska vara 2,2x2,2 meter för att personer i rullstol ska kunna vända, backa och svänga.</p> <p>Anmärkning: Toalettutrymmet är för litet. Ta kontakt med Regionfastigheter/Fastighetsägare för diskussion om det går att flytta inredning för att nå bättre tillgänglighet på toaletten.</p>
	Bredd		170	cm		
	Fri vändyta		107	cm		
	Avstånd mellan tvättställ och toalettstol		86	cm		
	Doftblock eller liknande som avger doft		nej (S)			
	Stor behållare med lock		ja (S)			
	Utrymningslarm		saknas			
			<p>Information om BBR:s byggregler: Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen.</p> <p>Anmärkning: Visuellt brandlarm saknas.</p>			



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se

Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus		Avlastningshylla	Höjd	85	cm	
		Längd	16	cm		
		Bredd	65	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0	NCS		
		Ljushetskontrast	saknas			
		Placerad mellan handfat och toalettstol	nej			
		Klädkrok	Höjd	157	cm	Information om BBR:s byggregler: Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm. Anmärkning: Kroken sitter för högt och för nära hörn.
	Avstånd från hörn	33	cm			



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se

Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus		Höjd	87	cm	
		Längd	66	cm	
		Bredd	49	cm	
		Benutrymme på djupet	68	cm	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti eklund@rjl.se

Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol	Utformning	Höjd	49	cm		
		Sittring och lock av hårt material	nej (S)			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0	NCS	<p>Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska toalettstolen vara kontrastmarkerad mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS.</p> <p>Anmärkning: Toalettstolen saknar markering mot bakomliggande vägg.</p>
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas			
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg		70	cm	
		Yta till vänster sett framifrån		32	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: För att personer som sitter i rullstol ska kunna göra överflyttning till toalettstol behöver det finnas 90 cm fritt utrymme på toalettstolens båda sidor.</p> <p>Anmärkning: Toalettutrymmet är för litet för att detta ska kunna uppfyllas.</p>
	Yta till höger sett framifrån		98	cm		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se

Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	83	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0	NCS	
		Ljushetskontrast	saknas		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	ja		
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	83	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0	NCS	
		Ljushetskontrast	saknas		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		<p>Information om BBR:s byggregler: Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand.</p> <p>Anmärkning: Toalettpappershållare saknas på armstödet.</p>
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	55	cm	



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se


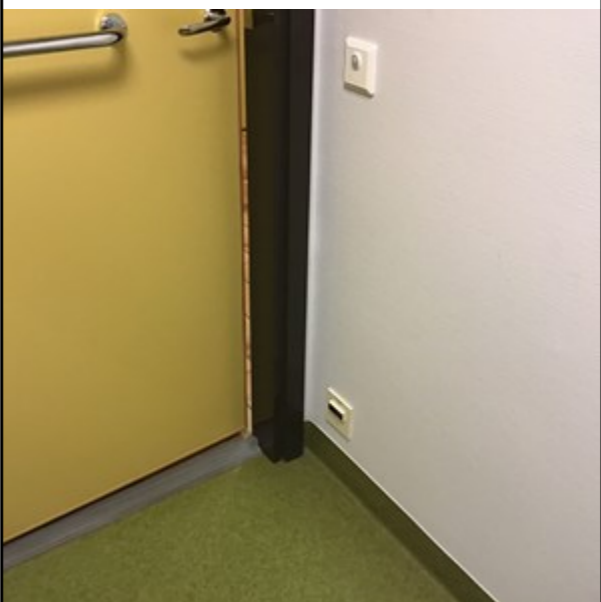
Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat		Handfat	Höjd	83	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	62	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	65	cm		
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska handfat vara kontrastmarkerat mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS. Anmärkning: Handfatet saknar kontrast mot bakomliggande vägg.	
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas			
	Vattenkran	Typ	spak			
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	25	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	27	cm		
	Tvål	Höjd tvålfunktion	105	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	30	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	30	cm		
		Engreppsfunktion	nej (S)			
		Parfymerad	nej			
	Torkmöjlighet	Höjd	125	cm	Information om BBR:s byggregler: Lämplig höjd för torkfunktion är 80 – 100 cm över golvyta och 70 cm från hörn eller hinder. Anmärkning: Torkmöjlighet sitter för högt över golvet och för nära hörn eller hinder.	
Typ		papper som rivs av				
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Spegel som är plan mot vägg	Avstånd från spegelns underkant ner till handfat	42	cm		
		Höjd övre kant ner till golv	177	cm		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se
 Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	82	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	20	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



Gislaveds vårdcentral, filial Anderstorp
Storgatan 25, 334 33 Anderstorp, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:44 av titti.eklund@rjl.se

Godkänd: 2020-10-15 13:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Nödlarm med sladd 	Greppbar larmknapp på sladd	ja		
--------------------------------	--	-----------------------------	----	--	--