



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar
Allmän information		Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns		
		Stor toalett	finns		
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund		
		Rutin för allergiframkallande växter	ja		
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat		
		Tillgång till enskild toalett	ja		
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet		
Gångväg - från närmaste busshållplats till entrén / Gångväg		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
		Rännal	finns inte		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Bredd	2 m		



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti eklund@rjl.se

Gångväg - från närmaste busshållplats till entrén / Gångväg / Ledstråk		Sammanhängande	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Utformning	bra ljushetskontrast		
Av- och påstigning		Utformning			
		Markerad med skylt	ja		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Längd	10 m		
		Avstånd till entré	10 m		





Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Trottoarkant	Trottoarkant		Trottoarkant	ja		
	Avfasning	Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		I nivå med underlag	ja			
		Bredd	100 cm			
		Lutning längsled	8 %			
Av- och påstigning / Gångväg till entré	Gångväg		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
			Belysning	ja (S)		
			Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
			Ränndal	finns inte		
			Lutning längsled	0 %		
			Lutning sidled	0 %		
			Bredd	2 m		



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Gångväg till entré / Ledstråk		Sammanhängande	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Utformning	bra ljushetskontrast, kännbart		
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering		Markeringar	med skylt, rullstolssymbol på marken		
		Antal platser	5 st		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled	1 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Bredd	5 m		
		Avstånd till entré	15 m		





Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
		Ränndal	finns inte		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Bredd	2 m		
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr		Längd	300 cm		
		Bredd	300 cm		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning i sidled	0 %		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	95 cm	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	
	Markeringens bredd	Bredd	50 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,60 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,60 NCS	



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

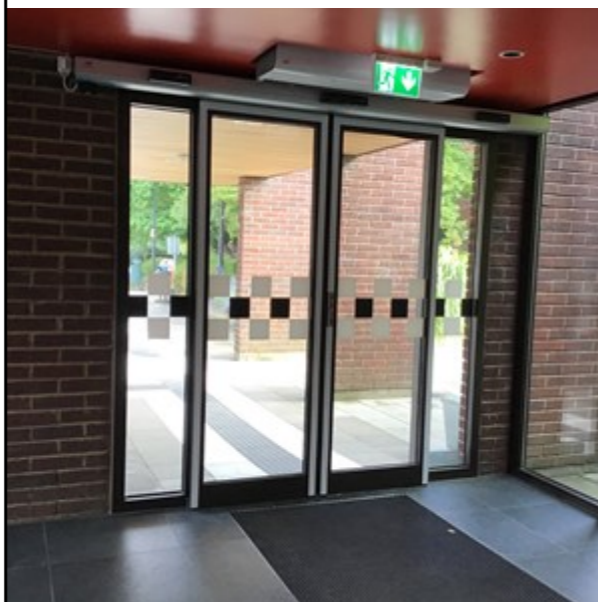
TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-08-11 11:00 av titti eklund@rjl.se



Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	110	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	30	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	15	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	15	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,60	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,60	NCS	





Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjuldörr / Yta framför dörr	Yta framför dörr 	Längd	280 cm	
		Bredd	250 cm	
		Lutning längsled	0 %	
		Lutning i sidled	0 %	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)	
Ingång / Inre dörr / Inre skjuldörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	95 cm	




Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,60	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,60	NCS	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	110	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	30	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	15	s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	15	s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,60 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,60 NCS	



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

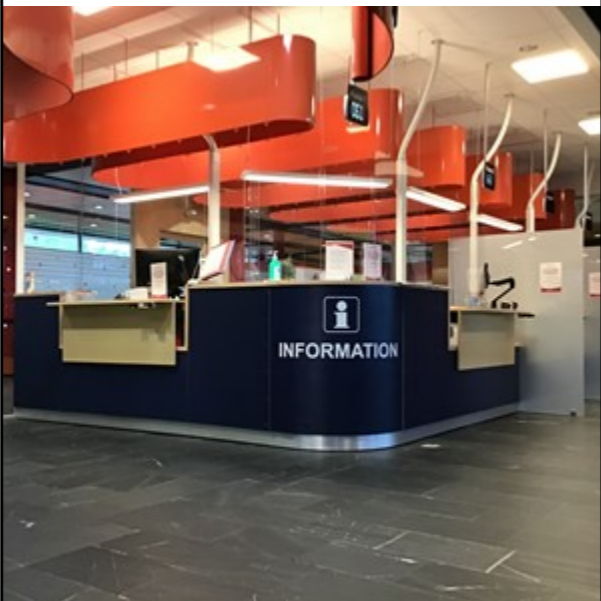

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Sittplats i väntan på färdtjänst	Utformning	Sitthöjd	40	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
		Armstöd	Höjd	62	cm
		När förbi sittplatsens framkant	ja		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

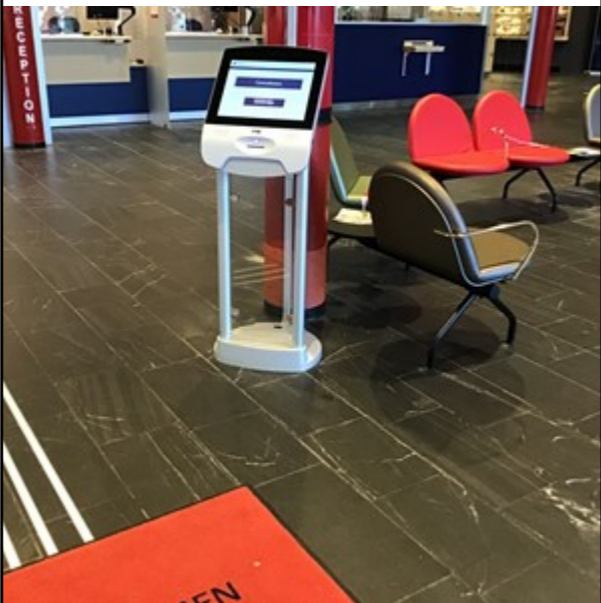
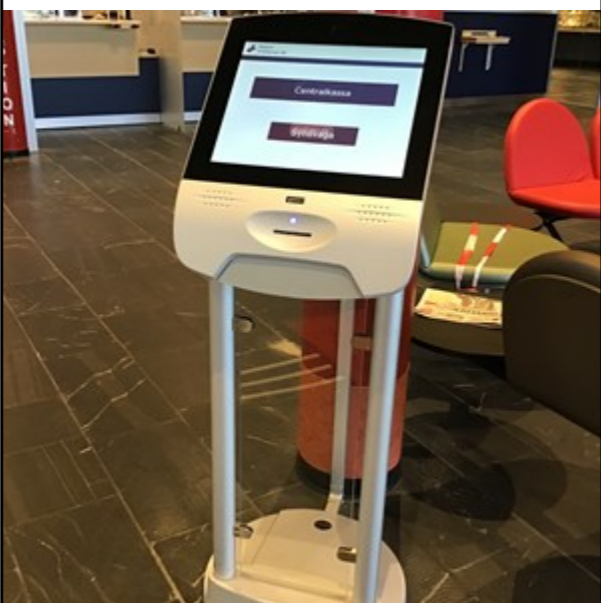
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Öppen yta	Underlag	jämnt (S)		
					



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat med pekskärm	Ytan framför köautomat	Längd	300	cm	
		Bredd	300	cm	
		Funktioner på pekskärm	Skärmens höjd underkant	97	cm
		Skärmens höjd överkant	127	cm	
		Kan manövreras med en hand	ja (S)		
		Alternativ lösning	saknas		
	Pekskärmens utformning	Fri yta under automat	nej		
		Avstånd till närmaste föremål	200	cm	
		Hörbar information om tilldelat nummer	nej		
		Nummer vid ledig disk	synligt		
					



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

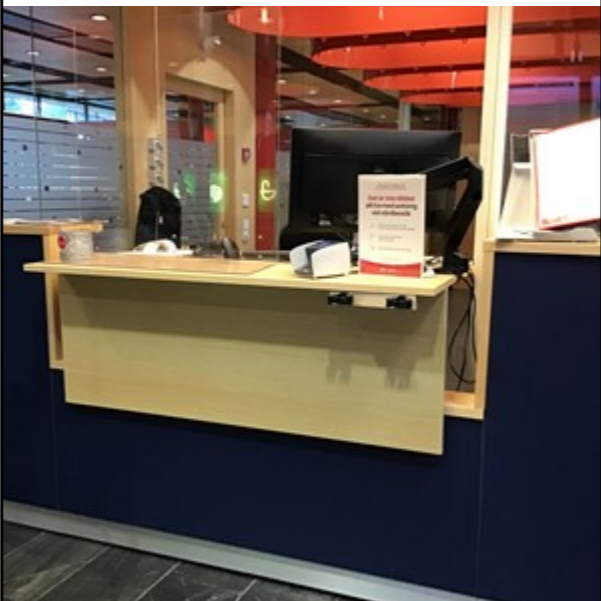

Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	ja		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslinga vid disk	nej		<p>Information om BBR:s byggregler: Receptionen ska vara utrustad med hörslinga s.k. receptionsslinga. Tydlig skylt ska informera om att teleslinga finns.</p> <p>Anmärkning: Receptionsslinga saknas.</p>
Receptionshall / Reception / Ledstråk till disk	Konstgjort ledstråk	Sammanhängande	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)		0,60	NCS
		Utformning	bra ljushetskontrast, kännbart		





Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige


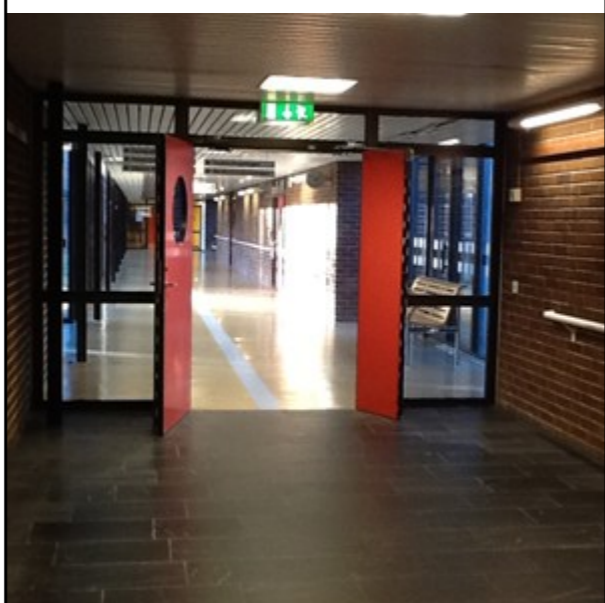
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Disk		Höj- och sänkbar disk	Lägsta höjd	85	cm	
		Högsta höjd	125	cm		
		Längd på diskens lägsta del	155	cm		
		Benutrymme på djupet	15	cm		
		Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,40	NCS		
		Diskens ljushetskontrast	bra			
Receptionshall / Reception / Ringklocka		Lös	Högsta höjd där ringklockan placeras	127	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Receptions hall / Reception / Betalning / Kortläsare	Fast placerad 	Höjd	100 cm	
		Kännbar punkt på 5:an	ja	
		Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,20 NCS	
		Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40 NCS	
		Ljushetskontrast	bra	
Receptions hall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura	
Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - i passagen / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	130 cm	



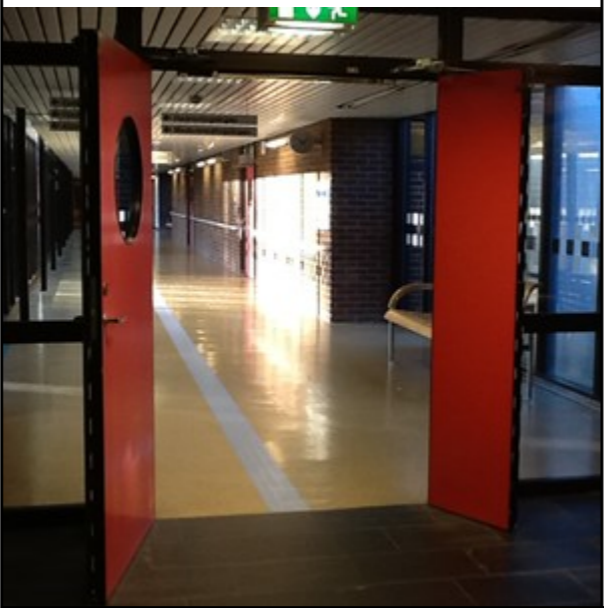
Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - i passagen / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - i passagen / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,20	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,20	NCS	
Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - i passagen / Slagdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	70	cm	
		Storlek (höjd)	10	mm	
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	100	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	130	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
	Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra			



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti eklund@rjl.se

Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - i passagen / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40 NCS	
Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - i passagen / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,20 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,20 NCS	




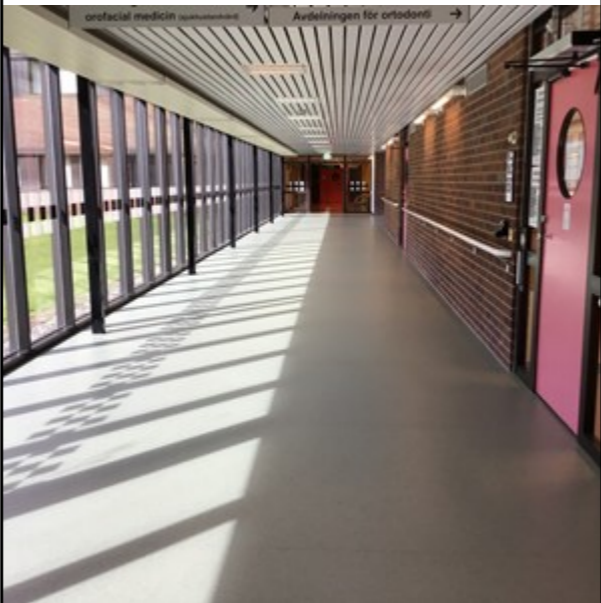
Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus


Startad: 2021-08-11 11:00 av titti eklund@rjl.se

Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning		Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	ojämn (S)		
			Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländande (S)		
	Bländande dagsljus		Möjlighet att skärma av dagsljus	nej		
	Ljudmiljö		Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)		
Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta		Bredd	320 cm		
			Vändmöjlighet	minst 200 cm		
			Underlag	jämnt (S)		
	Gångytans bredd är delvis begränsad		Bredd	130 cm		



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti eklund@rjl.se

Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - i passagen vid Ögonmottagningen / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	130 cm	
Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - i passagen vid Ögonmottagningen / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	
Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - i passagen vid Ögonmottagningen / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	
	Markeringens bredd	Bredd	70 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,20 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40 NCS	



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2021-08-11 11:00 av titti eklund@rjl.se

Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - i passagen vid Ögonmottagningen / Slagdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	80	cm	
		Storlek (höjd)	70	mm	
	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering	100	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	130	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
	Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra			
Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - i passagen vid Ögonmottagningen / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - i passagen vid Ögonmottagningen / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	70	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti eklund@rjl.se

Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - till Ögonmottagningen / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	97 cm	
Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - till Ögonmottagningen / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40 NCS	
Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - till Ögonmottagningen / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	
	Markeringens bredd	Bredd	70 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40 NCS	





Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - till Ögonmottagningen / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån		Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	70	cm	
			Höjd på dörröppnarens övre kant	95	cm	
			Dörröppnarens placering från hinder	200	cm	
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
			Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
			Passagetid	10	s	Information om BBR:s byggregler: Rekommenderad tid är 15 sek om inte säkerhetssensor finns. Anmärkning: Passagetiden är för kort och säkerhetssensor saknas.
Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - till Ögonmottagningen / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån		Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	80	cm	
			Höjd på dörröppnarens övre kant	95	cm	
			Dörröppnarens placering från hinder	200	cm	
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
			Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
			Passagetid	10	s	Information om BBR:s byggregler: Rekommenderad tid är 15 sek om inte säkerhetssensor finns. Anmärkning: Passagetiden är för kort och säkerhetssensor saknas.





Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2021-08-11 11:00 av titti eklund@rjl.se

Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - till Ögonmottagningen / Slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		
	Dörrens slagyta är markerad	Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Slagytans ljushetskontrast	inte kännbar		
Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - till Ögonmottagningen / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
					
Passage - från receptionen till Ögonmottagningen / Inomhusdörr - till Ögonmottagningen / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	70	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum - 1 / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		
Väntrum - 1 / Inomhusmiljö / Gångyta		Bredd	145 cm		
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	jämnt (S)		
	Gångytans bredd är delvis begränsad	Bredd	90 cm		





Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum - 1 / Sittplats		Utformning	Sitthöjd	43 cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	62 cm		
	När förbi sittplatsens framkant	nej			
	Armstöd på båda sidor för uppresning	ja			
Stor toalett inomhus		Utrymme	Längd	210 cm	
		Bredd	180 cm		<p>Information om BBR:s byggregler: Den totala golvytan på RWC ska vara 2,2x2,2 meter för att personer i rullstol ska kunna vända, backa och svänga.</p> <p>Anmärkning: Toalettutrymmet är för litet. Ta kontakt med Regionfastigheter/Fastighetsägare för diskussion om det går att flytta inredning för att nå bättre tillgänglighet på toaletten</p>



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus	Fri vändyta		130 cm	<p>Information om BBR:s byggregler: Framför toalettstolen bör finnas 1,5 meter fritt utrymme.</p> <p>Anmärkning: Toalettutrymmet är för litet för att detta ska kunna uppfyllas.</p>
	Avstånd mellan tvättställ och toalettstol		80 cm	
	Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
	Stor behållare med lock	nej (S)		<p>Information om BBR:s byggregler: På stora toaletter bör finnas behållare med lock stora nog för inkontinens- stomihjälpmiddel eller vuxenblöja.</p> <p>Anmärkning: Stor och stabil behållare med lock saknas.</p>
Utrymningslarm	saknas		<p>Information om BBR:s byggregler: Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen.</p> <p>Anmärkning: Visuellt brandlarm saknas.</p>	



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus	Klädkrok	Höjd	112	cm	Information om BBR:s byggregler: Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm. Anmärkning: Kroken sitter för högt och för nära hörn.
		Avstånd från hörn	35	cm	
	Skötbord	Höjd	92	cm	
		Längd	74	cm	
		Bredd	56	cm	
		Benutrymme på djupet	74	cm	
					




Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

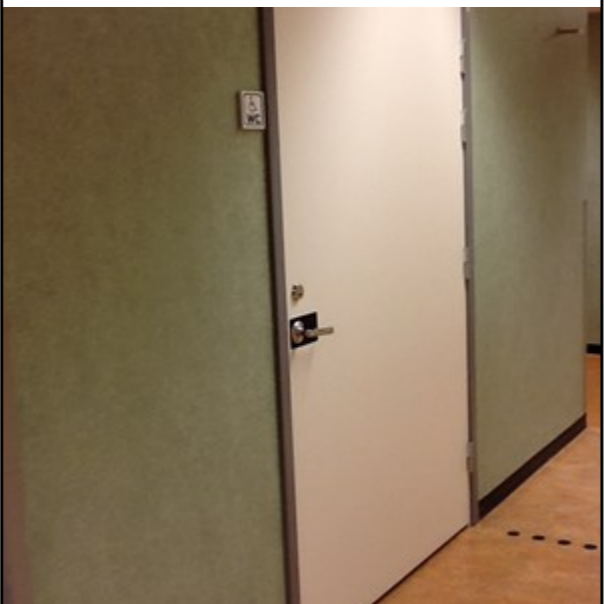
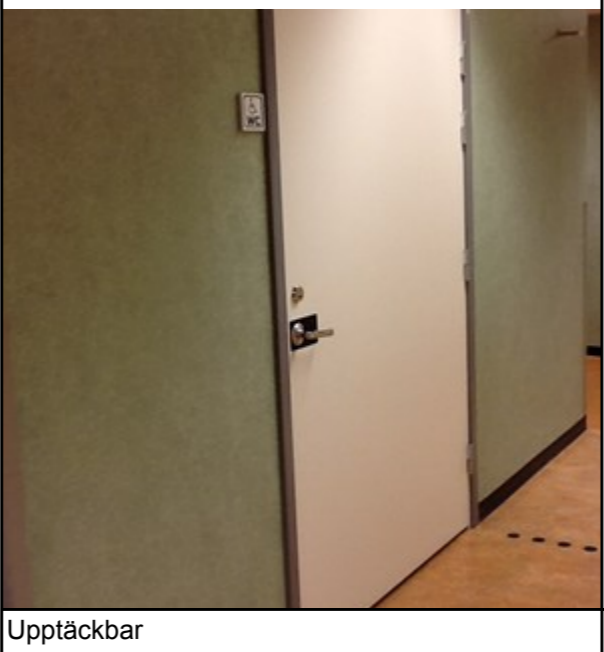
Startad: 2021-08-11 11:00 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Skylt		Skylt med text	Höjd underkant	155	cm	
		Höjd överkant	165	cm		
		Textstorlek (versaler)	25	mm		
		Text i relief	nej			
		Punktskrift	nej			
		Grafisk symbol	kännbar			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja			
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr		Yta framför dörr	Längd	190	cm	
		Bredd	500	cm		



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	117	cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,20	NCS	



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

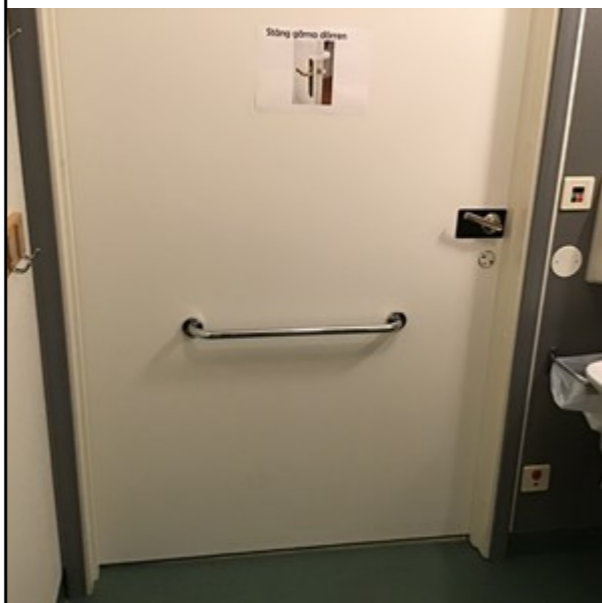
TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	300	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	30	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrhandtag och låsvred ska vara lätta att nå. De ska vara placerade minst 70 cm men gärna 1 meter från hörn eller annat hinder på både in- och utsidan av dörren.</p> <p>Anmärkning: Dörrhandtaget och låsvredet är placerat för nära hörnet på utsidan.</p>
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		
	Dörrens slagyta är markerad	Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Slagytans ljushetskontrast	inte kännbar		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	






Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm		
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS		
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja			
	Draghandtag	Centralt placerat	ja			
		Monterat	vågrätt			
		Höjd		80	cm	
		Längd		60	cm	
Stor toalett inomhus / Toalettstol	Utformning	Höjd	52	cm		
		Sittring och lock av hårt material	nej (S)			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0,50	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg		70	cm	
		Yta till vänster sett framifrån		75	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: För att personer som sitter i rullstol ska kunna göra överflyttning till toalettstol behöver det finnas 90 cm fritt utrymme på toalettstolens båda sidor.</p> <p>Anmärkning: Toalettutrymmet är för litet för att detta ska kunna uppfyllas.</p>
		Yta till höger sett framifrån		85	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: För att personer som sitter i rullstol ska kunna göra överflyttning till toalettstol behöver det finnas 90 cm fritt utrymme på toalettstolens båda sidor.</p> <p>Anmärkning: Toalettutrymmet är för litet för att detta ska kunna uppfyllas.</p>



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart			
		Höjd	80	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast	bra			
		Når framför toalettstolens framkant	ja			
		Toalettpapershållare	ja			
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart			
		Höjd	80	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast	bra			
		Når framför toalettstolens framkant	ja			
		Toalettpapershållare	ja			
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	60	cm		




Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

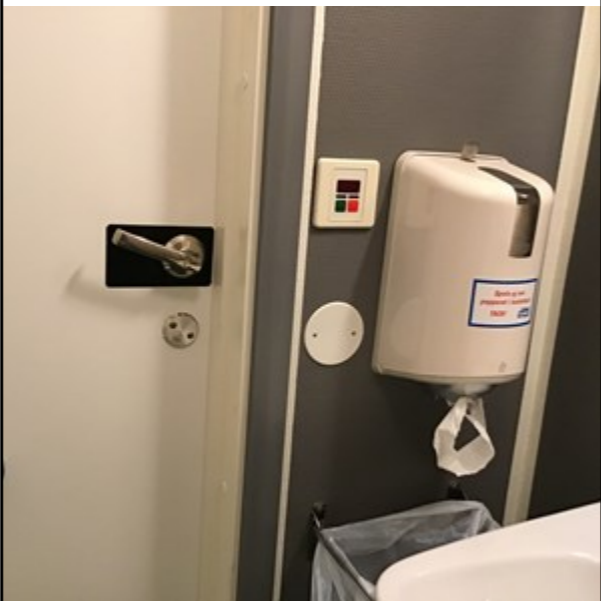
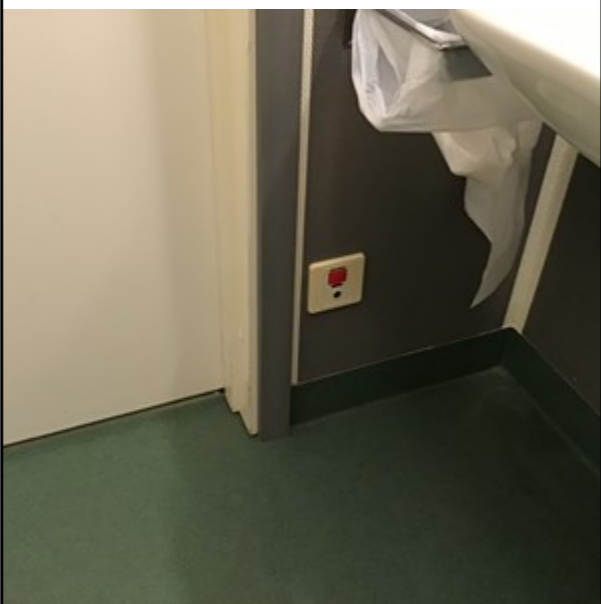
Startad: 2021-08-11 11:00 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat		Handfat	Höjd	80	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	45	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	50	cm		
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,50	NCS		
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
		Vattenkran	Typ	spak		
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	19	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	14	cm		
	Tvål	Höjd tvålfunktion	111	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	35	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	35	cm		
		Engreppsfunktion	ja (S)			
		Parfumerad	nej			
	Torkmöjlighet	Höjd	93	cm		
Typ		papper som rivs av				
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Vinklad spegel	Spegeln är vinkelbar neråt	ja			



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	100	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	20	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2021-08-11 11:00 av titti eklund@rjl.se

<p>Stor toalett inomhus / Nödlarm</p>	<p>Nödlarm med sladd</p> 	<p>Grepp- och tryckbar larmknapp på sladd</p>	<p>ja</p>		
<p>Väntrum - 2 / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö</p>	<p>Belysning</p> 	<p>Allmänbelysningens jämnhet bedöms som</p>	<p>jämn (S)</p>		
		<p>Allmänbelysningens bländning bedöms som</p>	<p>bländfri (S)</p>		
	<p>Ljudmiljö</p>	<p>Ljudmiljö bedöms som</p>	<p>störande bakgrundsljud förekommer (S)</p>		




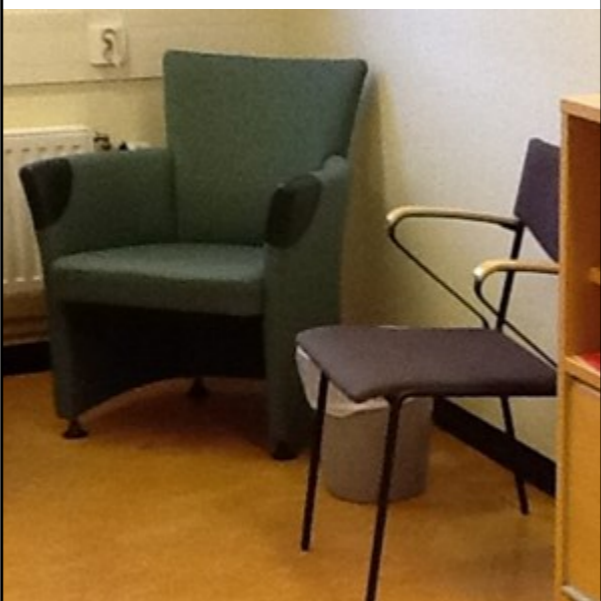
Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum - 2 / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	190	cm	
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	jämnt (S)		
Väntrum - 2 / Sittplats	Gångytans bredd är delvis begränsad	Bredd	90	cm	
		Utformning	Sitthöjd	42	cm
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	62	cm	
		När förbi sittplatsens framkant	nej		
Armstöd på båda sidor för uppresning		ja			



Ögonmottagningen Värnamo sjukhus
Doktorsgatan 5, 331 52 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2021-08-11 (Mottagning)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2021-08-11 11:00 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum - 2 / Föremål i gångstråk - Lekhörna		Löst föremål i gångstråk	ja		
--	---	--------------------------	----	--	--