




**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar	
Allmän information		Allmän information	Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns			
		Stor toalett	finns			
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund, servicehund, signalhund			
		Rutin för allergiframkallande växter	ja			
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat			
		Tillgång till enskild toalett	ja			
		Tillgång till enskild omklädning	ingår inte i verksamhet			
Av- och påstigning		Utformning	Markerad med skylt	nej		
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Lutning längsled	0 %			
		Lutning sidled	0 %			
		Längd	20 m			
		Avstånd till entré	5 m			



**Catio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Av- och påstigning / Gångväg till entré	Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)			
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)			
		Ränndal	finns inte			
		Lutning längsled	0 %			
		Lutning sidled	0 %			
		Bredd	5 m			
Ingång - från gatuplan / Verksamhetsskylt / På vägg bredvid dörr / Plan skylt	Ytan framför plan entréskylt	Lutning längsled	0 %			
		Lutning sidled	0 %			
		Plan skylt på vägg bredvid dörr	Höjd underkant	35 cm		
		Höjd överkant	200 cm			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40 NCS			
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
		Textstorlek (versaler)	60 mm			
		Utformning	text			
		Belyst skylt	nej (S)			



**Capiro Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Ingång - från gatuplan / Yttre dörr / Yttre skjutdörr	Yta framför dörr 	Längd	300 cm	
		Bredd	300 cm	
		Lutning längsled	0 %	
		Lutning i sidled	0 %	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)	
Ingång - från gatuplan / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	170 cm	



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se

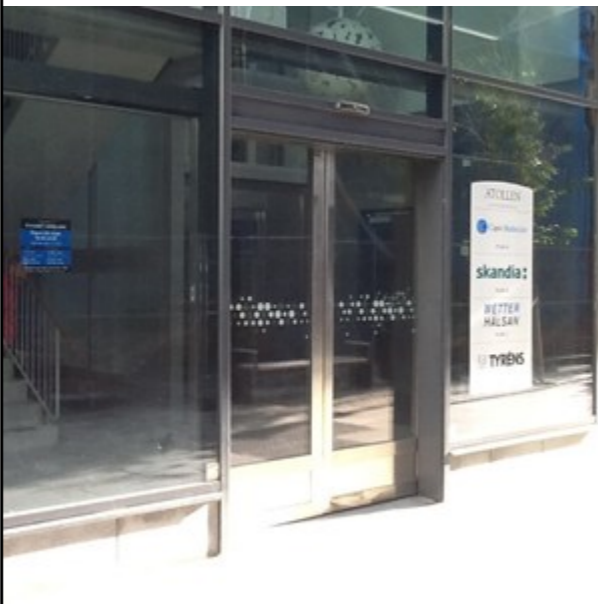
Ingång - från gatuplan / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.  <b>Anmärkning:</b> Öppning saknar kontrast från utsidan.	
						
Ingång - från gatuplan / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej			
	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering		125	cm	
		Markeringens storlek (höjd)		25	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)		0,40	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra			
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering		125	cm	
		Markeringens storlek (höjd)		25	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)		0,40	NCS	
Ljushetskontrast mellan markeringens färger		bra				
Ingång - från gatuplan / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid		5	s	
Ingång - från gatuplan / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid		5	s	
Ingång - från gatuplan / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja			



**Catio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


<p>Ingång - från gatuplan / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>        Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p><b>Anmärkning:</b>        Öppning saknar kontrast från insidan.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Catio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se

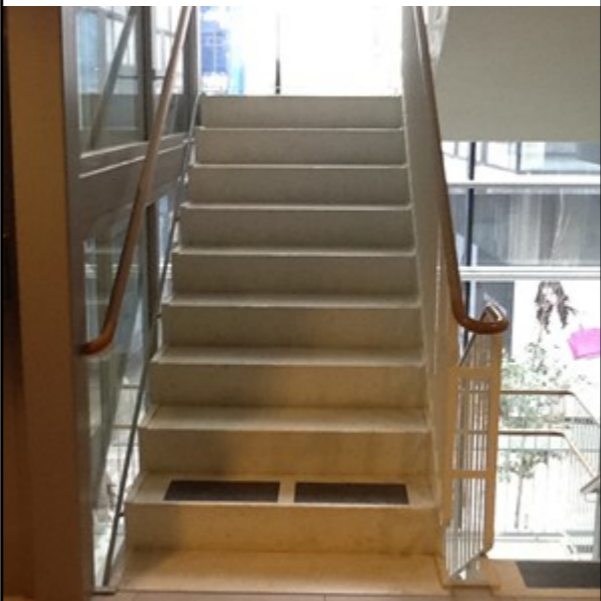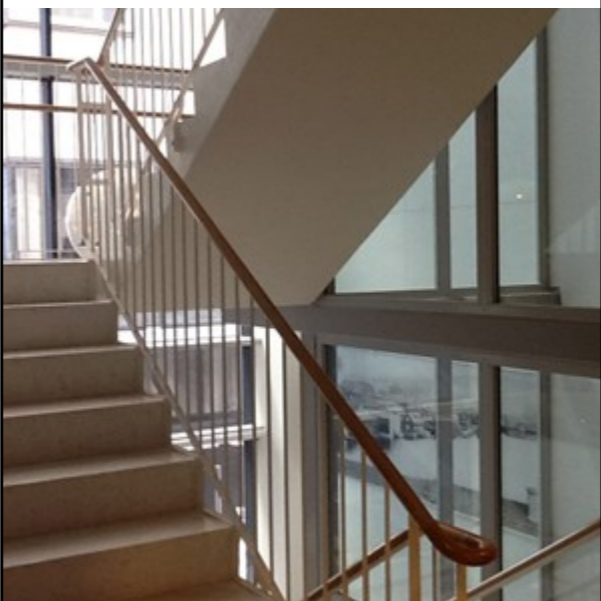
Ingång - från gatuplan / Trappa inomhus	Utformning	Beläggning	hårdgjord, jämn (S)			
		Antal trappsteg till vilplan		9 st		
		Bredd		105 cm		
		Stegdjup		29 cm		
		Steghöjd		18 cm		
		Öppning mellan plansteg		nej		
		Ljushetskontrast första steget (exakt mått)		0,65	NCS	
		Ljushetskontrast första steget		bra		
		Ljushetskontrast sista steget (exakt mått)		0,65	NCS	
		Ljushetskontrast sista steget		bra		
		Fribärande trappa	Ljushetskontrast markering nedtill (exakt mått)		0	NCS
		Markering av fribärande trappa nedtill		saknas		
		Ljushetskontrast markering upptill (exakt mått)		0	NCS	
		Markering av fribärande trappa upptill		saknas		
		Alternativ till trappa	Kompenseras av		hiss	



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**


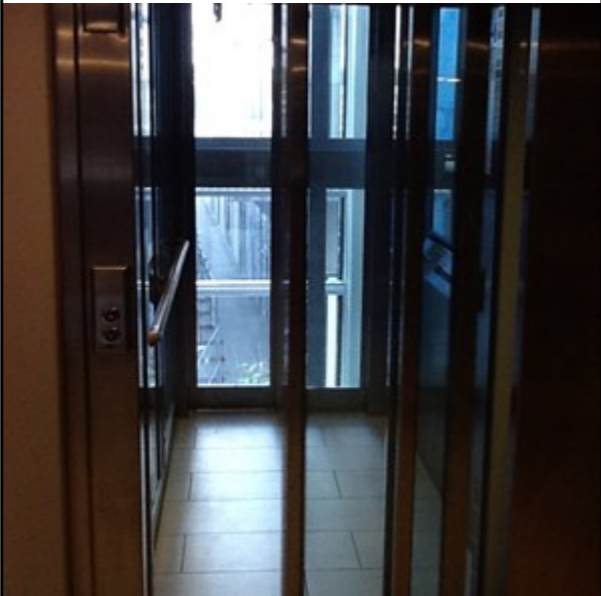
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se

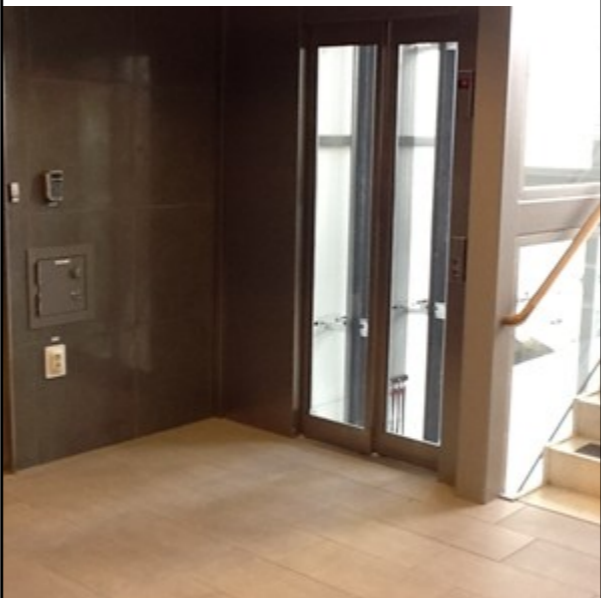
Ingång - från gatuplan / Trappa inomhus / Ledstång vänster sida	En ledstång	Höjd	90	cm		
		Sträckning förbi nedersta delen	30	cm		
		Sträckning förbi översta delen	30	cm		
		Greppvänlig	ja			
		Ledstång som löper oavbrutet	ja			
		Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,30	NCS		
		Ljushetskontrast	svag			
Ingång - från gatuplan / Trappa inomhus / Ledstång höger sida	En ledstång	Höjd	90	cm		
		Sträckning förbi nedersta delen	30	cm		
		Sträckning förbi översta delen	30	cm		
		Greppvänlig	ja			
		Ledstång som löper oavbrutet	ja			
		Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,30	NCS		
		Ljushetskontrast	svag			
Ingång - från gatuplan / Hiss / Utanför hiss	Ytan utanför hiss		Längd	300	cm	
			Bredd	300	cm	
			Ljudsignal när dörren öppnas och stängs	ja		
			Visuella riktningspilar	ja		
			Nivåskillnad mellan hiss och ytan utanför	0	mm	



**Capiro Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


<p>Ingång - från gatuplan / Hiss / Utanför hiss / Nedåtgående trappa vid hiss</p>	<p>Avstånd mellan trappa och hiss</p> 	<p>Längd</p>	<p>75 cm</p>																																									
<p>Ingång - från gatuplan / Hiss / Anropsknapp / Två knappar</p>	<p>Utformning två knappar</p> 	<table border="1"> <tr> <td>Typ</td> <td>tryckknapp</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Höjd över underlag</td> <td>100 cm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avstånd till närmaste hinder</td> <td>70 cm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)</td> <td>0,40 NCS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)</td> <td>0,40 NCS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anropsknappens kontrast</td> <td>bra</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bekräftelse på knapptryckning</td> <td>synlig</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Avstånd mellan knappar</td> <td>15 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Punktskrift</td> <td>nej</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Storlek på knapp</td> <td>40 mm</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Typ	tryckknapp			Höjd över underlag	100 cm			Avstånd till närmaste hinder	70 cm			Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,40 NCS			Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40 NCS			Anropsknappens kontrast	bra			Bekräftelse på knapptryckning	synlig			Avstånd mellan knappar	15 mm			Punktskrift	nej			Storlek på knapp	40 mm				
Typ	tryckknapp																																											
Höjd över underlag	100 cm																																											
Avstånd till närmaste hinder	70 cm																																											
Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,40 NCS																																											
Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40 NCS																																											
Anropsknappens kontrast	bra																																											
Bekräftelse på knapptryckning	synlig																																											
Avstånd mellan knappar	15 mm																																											
Punktskrift	nej																																											
Storlek på knapp	40 mm																																											



**Catio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Ingång - från gatuplan / Hiss / Hissdörr / Skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	90 cm	
Ingång - från gatuplan / Hiss / Hissdörr / Skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Öppning saknar kontrast från utsidan.</p>
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	
Ingång - från gatuplan / Hiss / Hissdörr / Skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande	Passagetid	5 s	
Ingång - från gatuplan / Hiss / Hissdörr / Skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande	Passagetid	5 s	
Ingång - från gatuplan / Hiss / Hissdörr / Skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja	



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Ingång - från gatuplan / Hiss / Hisskorg		Hisskorg	Bredd	110	cm	
		Längd	210	cm		
		Belysning bedöms som	bra (S)			
		Symbol för hörslinga	nej			
		Golv	matt (S)			
		Väggar	blanka (S)			
		Ljushetskontrast golv mot golvlister eller vägg	bra			
		Ljushetskontrast golv mot golvlister eller vägg (exakt mått)	0,40	NCS		
		Talad information	Hissens talade information anger	våning		
		Visuellt våningsnummer	Storlek (höjd)	70	mm	
Spegel	Höjd nedre del	90	cm			
	Placering mitt emot dörr	nej				
Ingång - från gatuplan / Hiss / Hisskorg / Hisspanel		Hisspanel	Avstånd från hörn till närmaste hissknapp	70	cm	
		Höjd översta knappraden	95	cm		
		Ljushetskontrast hissknapp mot hisspanel (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast hisspanel mot bakgrund (exakt mått)	0	NCS		
		Hisspanelens ljushetskontrast	svag			
		Knappstorlek	40	mm		
		Knapp för entréplan skjuter ut	nej			
		Hisspanel eller hissknappar är utvinklade från vägg	ja			
		Bekräftelse på knapptryckning	hörbar, synlig			
		Avstånd mellan knapparna	10	mm		
		Typ	tryckknapp			
		Färg på knapp för entréplan	svart			
		Knapp för att stänga dörren	ja			



**Capiro Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Ingång - från gatuplan / Hiss / Hisskorg / Hisspanel	Ledstång vid hisspanel	Höjd	90	cm		
		Ledstångens diameter	40	mm		
		Ledstångens ändar är inböjda eller slutar mot vägg	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,20	NCS		
		Ljushetskontrast	svag			
	Larmknapp		Grafisk symbol	ja		
			Punktskrift	nej		
			Placerad på hisspanel	ja		
			Gul markering	ja		
	Kortläsare		Höjd över underlag	90	cm	
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
			Ljushetskontrast	bra		
			Avstånd från hörn	60	cm	
			Placerad i direkt anslutning till hisspanel	ja (S)		



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

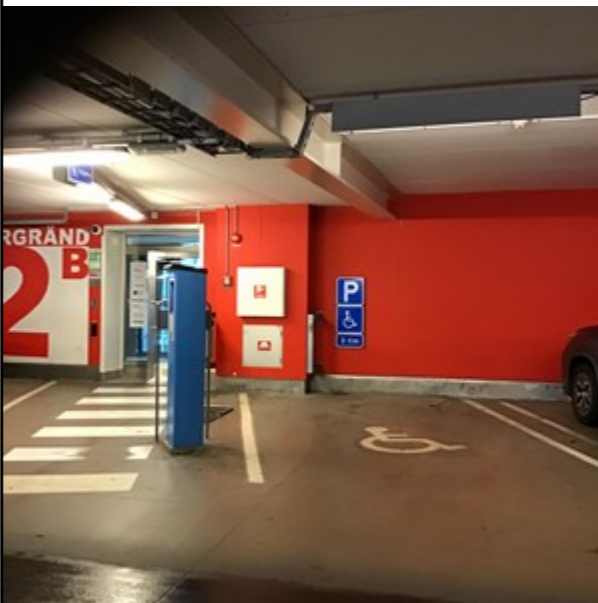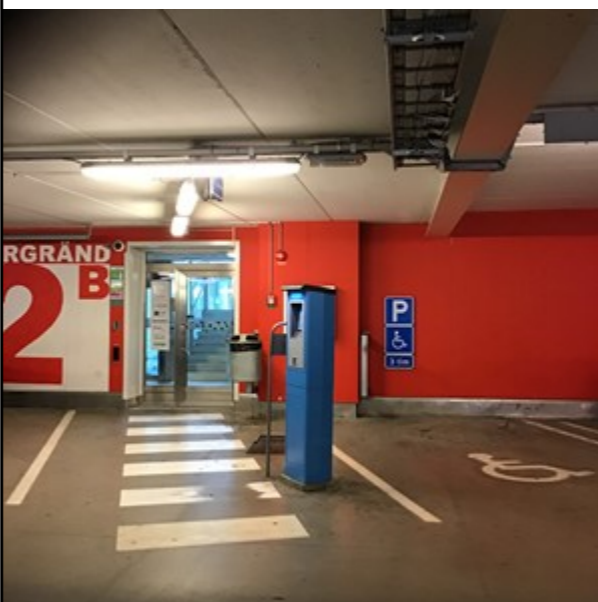

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - Plan 2 / Typ av parkering		I bredd eller fristående	Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken			
			Antal platser	2 st			
			Belysning	ja (S)			
			Underlag	halksäkert, hårdgjort, jämnt (S)			
			Lutning längsled	0 %			
			Lutning sidled	0 %			
			Bredd	4,5 m			
			Avstånd till entré	10 m			
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - Plan 2 / Gångväg till entré		Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)			
			Belysning	ja (S)			
			Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
			Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)			
			Ränndal	finns inte			
			Lutning längsled	0 %			
			Lutning sidled	0 %			
			Bredd	3 m			



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Passage - från parkeringshus plan 4 / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	88 cm	
Passage - från parkeringshus plan 4 / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,20 NCS	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Öppningen har inte tillräcklig kontrast från utsidan.</p>
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	
Passage - från parkeringshus plan 4 / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering	125 cm	
		Markeringens storlek (höjd)	280 mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,60 NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra	



**Capiro Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Passage - från parkeringshus plan 4 / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån		Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	60	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	100	cm		
		Dörröppnarens placering från hinder	50	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,35	NCS		
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra			
		Passagetid	10	s		
Passage - från parkeringshus plan 4 / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån		Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	60	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	100	cm		
		Dörröppnarens placering från hinder	250	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,35	NCS		
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra			
		Passagetid	10	s		




**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


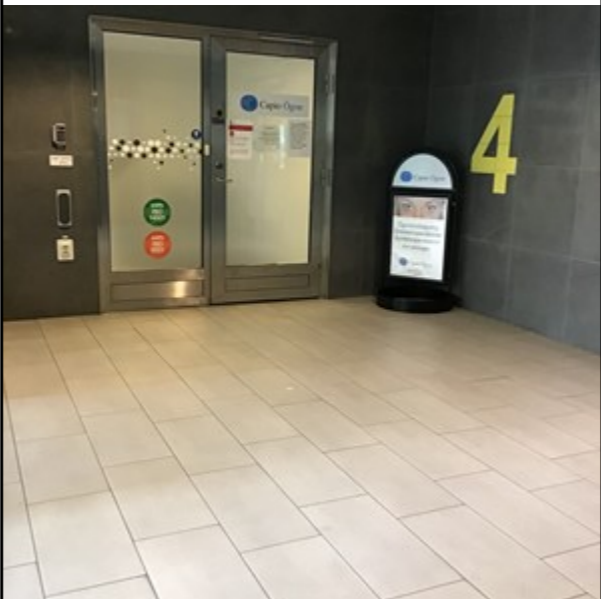
Passage - från parkeringshus plan 4 / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.</p>
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.</p>
Passage - från parkeringshus plan 4 / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)		0 NCS	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Öppning saknar kontrast från insidan.</p>

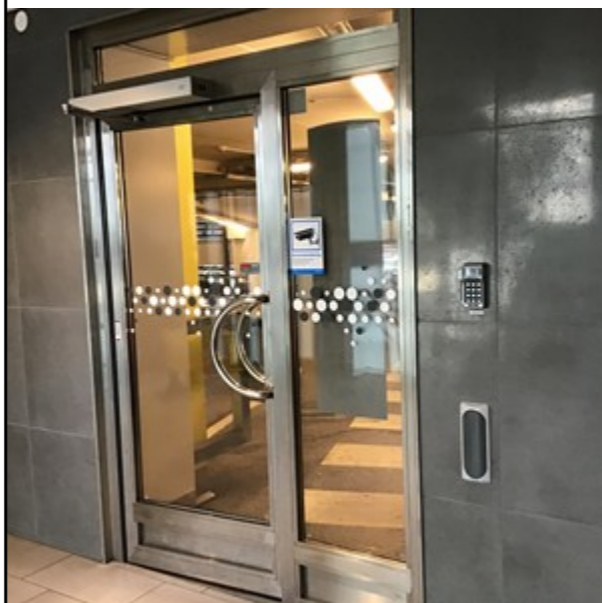




**Capiro Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se

Passage - från parkeringshus plan 4 / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)	
Passage - från parkeringshus plan 4 / Inomhusmiljö / Gångyta		Bredd	300 cm		
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	halksäkert, jämnt, ojämnt (S)		



**Caphio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**


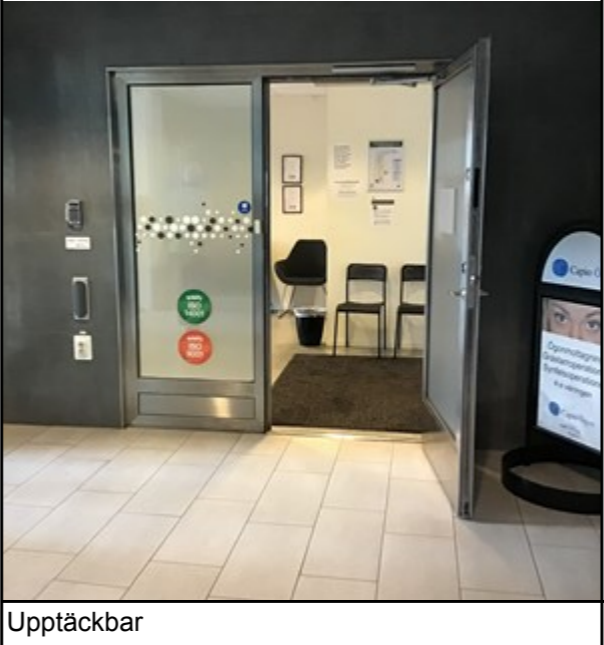
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Ingång - ögonmottagningen plan 4 / Verksamhetsskylt / På annat ställe än på vägg bredvid dörr / Plan skylt	Ytan framför plan entréskylt	Lutning längsled	0 %	
		Lutning sidled	0 %	
	Plan skylt på annat ställe än på vägg	Skylten är lätt att upptäcka	ja (S)	
		Höjd underkant	155 cm	
		Höjd överkant	160 cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40 NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra	
		Textstorlek (versaler)	40 mm	
		Utformning	text	
		Belyst skylt	nej (S)	
	Ingång - ögonmottagningen plan 4 / Yttre dörr / Yttre slagdörr	Yta framför dörr	Längd	300 cm
		Bredd	300 cm	
		Lutning längsled	0 %	
		Lutning i sidled	0 %	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)	



**Catio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


<p>Ingång - ögonmottagningen plan 4 / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån</p>	<p>Dörrbredd</p> 	<p>Dörröppningens fria bredd</p>	<p>90 cm</p>	
<p>Ingång - ögonmottagningen plan 4 / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>        Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.   <b>Anmärkning:</b>        Öppning saknar kontrast från utsidan.</p>
	<p>Upptäckbar</p>	<p>Dörren är lätt att upptäcka</p>	<p>ja</p>	
<p>Ingång - ögonmottagningen plan 4 / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren</p>	<p>Flerfärgad markering för sittande</p>	<p>Höjdplacering</p>	<p>125 cm</p>	
		<p>Markeringens storlek (höjd)</p>	<p>25 mm</p>	
		<p>Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)</p>	<p>0,40 NCS</p>	
		<p>Ljushetskontrast mellan markeringens färger</p>	<p>bra</p>	



**Caphio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Ingång - ögonmottagningen plan 4 / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån		Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	60	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	100	cm		
		Dörröppnarens placering från hinder	100	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS		
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra			
		Passagetid	15	s		
Ingång - ögonmottagningen plan 4 / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån		Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	60	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	100	cm		
		Dörröppnarens placering från hinder	10	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS		
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra			
		Passagetid	15	s		
Ingång - ögonmottagningen plan 4 / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej			
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej			



**Caphos Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


<p>Ingång - ögonmottagningen plan 4 / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b> Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p><b>Anmärkning:</b> Öppning saknar kontrast från insidan.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se

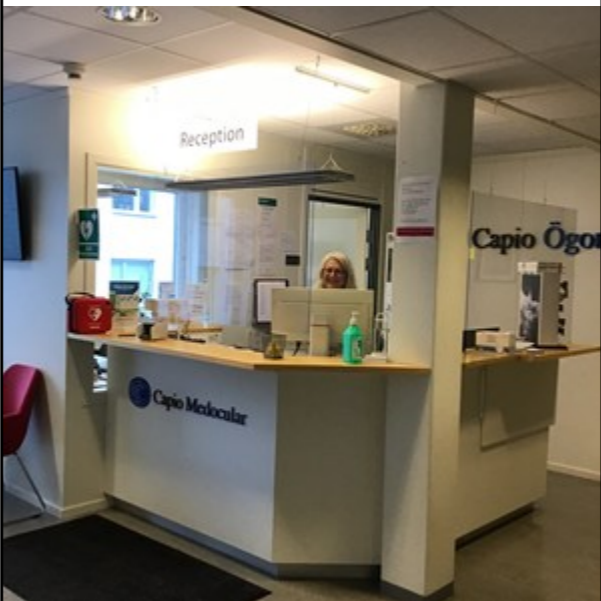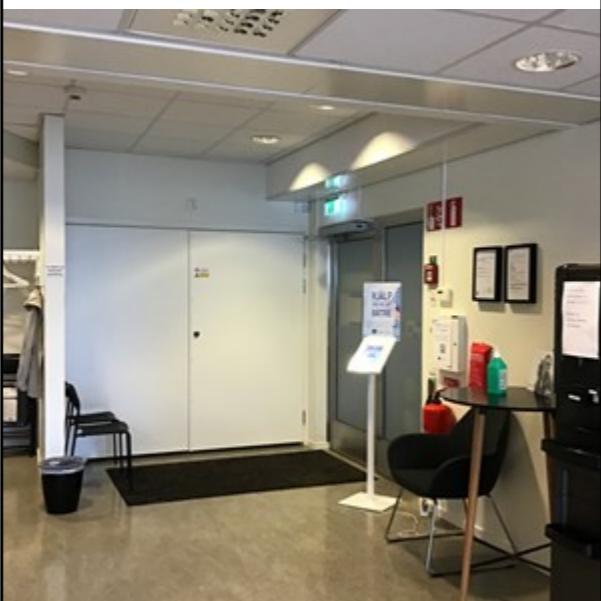
Receptions hall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Bländande dagsljus	Möjlighet att skärma av dagsljus	nej		
	Öppen yta	Underlag	halksäkert, jämnt (S)		
					




**Catio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


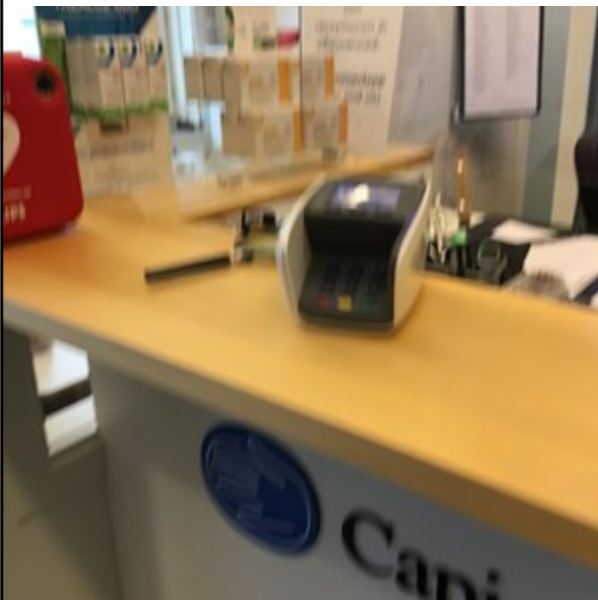
Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	nej		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal, störande bakgrundsljud förekommer (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslina vid disk	nej		<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Receptionen ska vara utrustad med hörslina s.k. receptionsslinga. Tydlig skylt ska informera om att teleslinga finns.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Receptionsslinga saknas.</p>
Receptionshall / Reception / Sittplats	Utformning	Sitthöjd		43 cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd		63 cm	
		När förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		

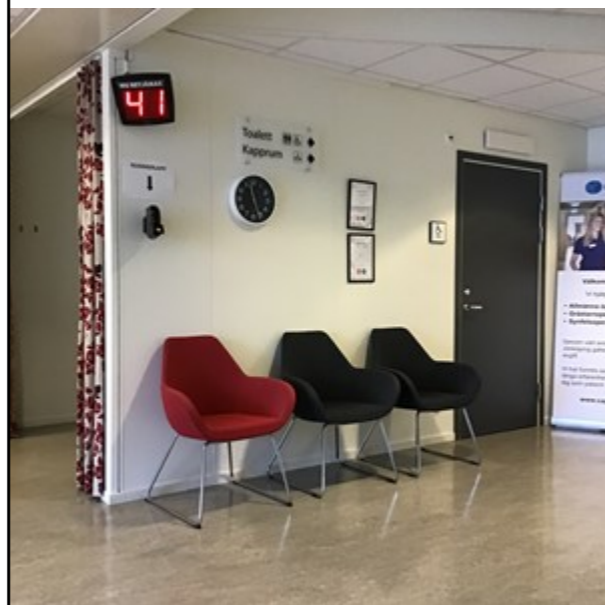




**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Receptionshall / Reception / Disk		Disk med fast höjd	Höjd på diskens lägsta del	110	cm	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Minst 1 meter av disken ska vara anpassad för sittande personer, lämplig höjd är 80 cm.  <b>Anmärkning:</b> Receptionsdisken är för hög.	
		Längd på diskens lägsta del		180	cm		
		Fri höjd under diskens lägsta del		105	cm		
		Benutrymme på djupet		20	cm		
		Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)		0,15	NCS	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Receptionsdisken ska vara lätt att upptäcka och kontrast mot omgivningen ska vara minst 0,40 NCS.  <b>Anmärkning:</b> Receptionsdisken är svagt kontrastmarkerad.	
	Diskens ljushetskontrast		svag				
Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare		Fast placerad	Höjd	123	cm		
			Kännbar punkt på 5:an		ja		
			Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)		0,40	NCS	
			Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)		0,40	NCS	
			Ljushetskontrast		bra		



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Receptions hall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura, kontanter		
Stor toalett inomhus		Utrymme	Längd	220 cm	
		Bredd	220 cm		
		Fri vändyta	90 cm		
		Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	95 cm		
		Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
		Stor behållare med lock	nej (S)	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          På stora toaletter bör finnas behållare med lock stora nog för inkontinensstomihjälpmiddel eller vuxenblöja.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Stor och stabil behållare med lock saknas.</p>	
		Utrymningslarm	saknas	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Visuellt brandlarm saknas.</p>	
		Klädkrok	Höjd	165 cm	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Kroken sitter för högt och för nära hörn.</p>



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se

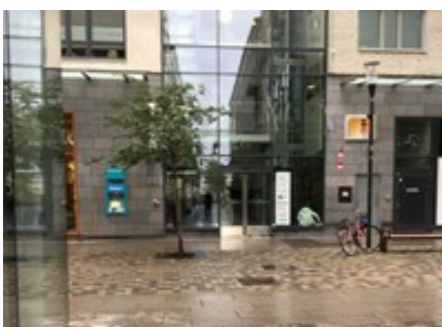
Stor toalett inomhus		Avstånd från hörn	30 cm	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Kroken sitter för högt och för nära hörn.</p>
Stor toalett inomhus / Skylt	Skylt med text 	Höjd underkant Höjd överkant Textstorlek (versaler) Text i relief Punktskrift Grafisk symbol Ljushetskontrast (exakt mått) Ljushetskontrast mot bakgrund Placerad på vägg på samma sida som handtaget	145 cm 160 cm 15 mm ja ja kännbar 0,80 NCS bra ja	



**Capiro Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se

<p>Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr</p>	<p>Yta framför dörr</p> 	<p>Längd</p> <p>Bredd</p>	<p>180 cm</p> <p>220 cm</p>	
<p>Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån</p>	<p>Dörrbredd</p> 	<p>Dörröppningens fria bredd</p>	<p>86 cm</p>	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>        Dörrar dit allmänheten har tillträde ska vara minst 84 cm breda. Hissdörr, skjutdörrar och dörr till RWC bör vara minst 90 cm.</p> <p><b>Anmärkning:</b>        Dörren är smal.</p>



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,60 NCS	
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	200 cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	75 cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,60 NCS	



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm		
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS		
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,60	NCS		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja			
	Draghandtag	Centralt placerat	ja			
		Monterat	vågrätt			
		Höjd		80	cm	
		Längd		60	cm	
Stor toalett inomhus / Toalettstol		Utformning	Höjd	48	cm	
		Sittring och lock av hårt material	ja (S)			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0,60	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg		80	cm	
		Yta till vänster sett framifrån		83	cm	
		Yta till höger sett framifrån		95	cm	



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart		
		Höjd	70	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,10	NCS	
		Ljushetskontrast	svag		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand.  <b>Anmärkning:</b> Toalettpappershållare saknas på armstödet.
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart		
		Höjd	70	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,10	NCS	
		Ljushetskontrast	svag		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand.  <b>Anmärkning:</b> Toalettpappershållare saknas på armstödet.
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	60	cm	



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se


Stor toalett inomhus / Handfat		Handfat	Höjd	83	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	62	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	50	cm		
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,60	NCS		
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
		Vattenkran	Typ	spak		
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	25	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	25	cm		
	Tvål	Höjd tvålfunktion	115	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	50	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	50	cm		
		Engreppsfunktion	ja (S)			
		Parfumerad	nej			
Torkmöjlighet	Höjd	100	cm			
	Typ	pappershandukshållare				
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Spegel som är plan mot vägg	Avstånd från spegelns underkant ner till handfat	15	cm		
		Höjd övre kant ner till golv	200	cm		



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se

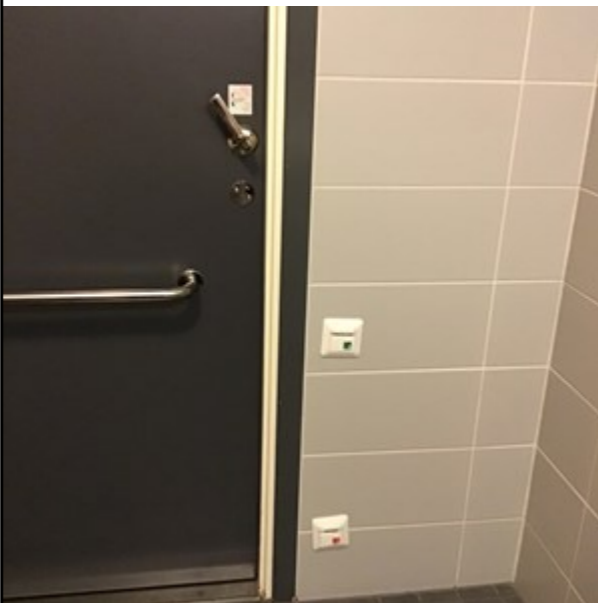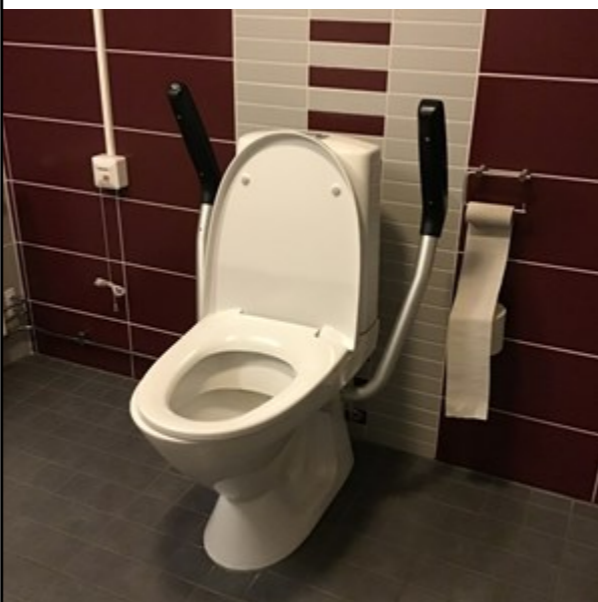
Stor toalett inomhus / Nödlarm	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	20	cm	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Nödlarm ska finnas på RWC. De ska vara placerade så att de kan nås från golv och toalettstol. De ska vara markerade på så sätt att de inte förväxlas med strömbrytare.  <b>Anmärkning:</b> Det saknas högt placerat nödlarm.
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Nödlarm med sladd	Grepp- och tryckbar larmknapp på sladd	ja		
					



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal, störande bakgrundsljud förekommer (S)	
Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta		Gångyta	Bredd	200 cm	
		Vändmöjlighet		minst 150 cm	
		Underlag		halksäkert, jämnt (S)	



**Capio Ögon Jönköping**  
**Lantmätargränd 59, 553 20 Jönköping, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2021-07-12 (Mottagning)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2021-07-12 08:10 av maria.list.slotte@rjl.se

Väntrum / Sittplats		Utformning	Sitthöjd	43	cm	
		Ryggstöd	ja			
		Stadig	ja (S)			
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)			
	Armstöd	Höjd	63	cm		
		När förbi sittplatsens framkant	nej			
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja			