





Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar
Allmän information		Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns		
		Stor toalett	finns		
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund		
		Rutin för allergiframkallande växter	ja		
		Rengöringsmedel	endast oparfymerat		
		Tillgång till enskild toalett	ja		
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet		
		Av- och påstigning		Markerad med skylt	nej
Belysning	ja (S)				
Underlag	hårdgjort, jämnt (S)				
Lutning längsled	0 %				
Lutning sidled	0 %				
Längd	10 m				
Avstånd till entré	10 m				



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Trottoarkant	Trottoarkant		Trottoarkant	ja		
	Avfasning	Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		I nivå med underlag	ja			
		Bredd	120 cm			
		Lutning längsled	4 %			
Av- och påstigning / Gångväg till entré	Gångväg		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
	Belysning	ja (S)				
	Underlag	hårdgjort, jämnt (S)				
	Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)				
	Ränndal	finns inte				
	Lutning längsled	0 %				
	Lutning sidled	0 %				
	Bredd	2 m				



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Gångväg till entré / Ledstråk	Konstgjort ledstråk	Sammanhängande	ja		<p>Information om BBR:s byggregler: Om passagerna är långa eller det är svårt att hitta målpunkter t.ex. mellan av- och påstigningsplats och entré rekommenderas ledstråk. Ledstråk är en sammanhängande gångyta utformad så att person med synnedsättning kan följa det med eller utan teknikkäpp (vit käpp).</p> <p>Anmärkning: En markerad av- och påstigningsplats i anslutning till ledstråket saknas.</p>
		Ljushetskontrast (exakt mått)		0,40	NCS
		Utformning		bra ljushetskontrast, kännbart	
Av- och påstigning / Sittplats	Utformning	Sitthöjd		43	cm
		Ryggstöd	saknas		<p>Information om BBR:s byggregler: Sittplatser som ska kunna användas av personer med nedsatt funktionsförmåga bör vara stadiga och försedda med ryggstöd samt armstöd på båda sidorna och en höjd på 45-50 cm för att underlätta uppresning.</p> <p>Anmärkning: Sittplatsen saknar armstöd och ryggstöd.</p>
		Stadig	ja (S)		
		Fri yta bredvid sittplats		120	cm
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
		Markens lutning sidled		0	%
	Markens lutning längsled		0	%	



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering		I bredd eller fristående	Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken		
		Antal platser		2 st		
		Belysning		ja (S)		
		Underlag		hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled		0 %		
		Lutning sidled		0 %		
		Bredd		3,6 m		
		Avstånd till entré		15 m		
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Trottoarkant		Trottoarkant	Trottoarkant	ja		
		Avfasning	Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			I nivå med underlag	ja		
			Bredd	120 cm		
			Lutning längsled	4 %		



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
		Ränndal	finns inte		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Bredd	2 m		
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Sittplats		Utformning		43 cm	
		Sitthöjd			
		Ryggstöd	saknas		Information om BBR:s byggregler: Sittplatser som ska kunna användas av personer med nedsatt funktionsförmåga bör vara stadiga och försedda med ryggstöd samt armstöd på båda sidorna och en höjd på 45-50 cm för att underlätta uppresning. Anmärkning: Sittplatsen saknar armstöd och ryggstöd.
		Stadig	ja (S)		
		Fri yta bredvid sittplats		120 cm	
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
		Markens lutning sidled		0 %	
Markens lutning längsled		0 %			



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Sittplats i väntan på färdtjänst	Utformning	Sitthöjd	43	cm	Information om BBR:s byggregler: Sittplatser som ska kunna användas av personer med nedsatt funktionsförmåga bör vara stadiga och försedda med ryggstöd samt armstöd på båda sidorna och en höjd på 45-50 cm för att underlätta uppresning. Anmärkning: Sittplatsen saknar armstöd och ryggstöd.
		Ryggstöd	saknas		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjuldörr	Yta framför dörr	Längd	300	cm	
		Bredd	300	cm	
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjuldörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	100 cm	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjuldörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjuldörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar Markeringens bredd Markering mot dörrblad Markering mot omgivande yta	Dörren är lätt att upptäcka Bredd Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått) Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	ja 30 mm 0,40 NCS 0,40 NCS	



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering	80	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	200	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	145	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	200	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering	80	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	200	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	145	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	200	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	20	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	20	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige


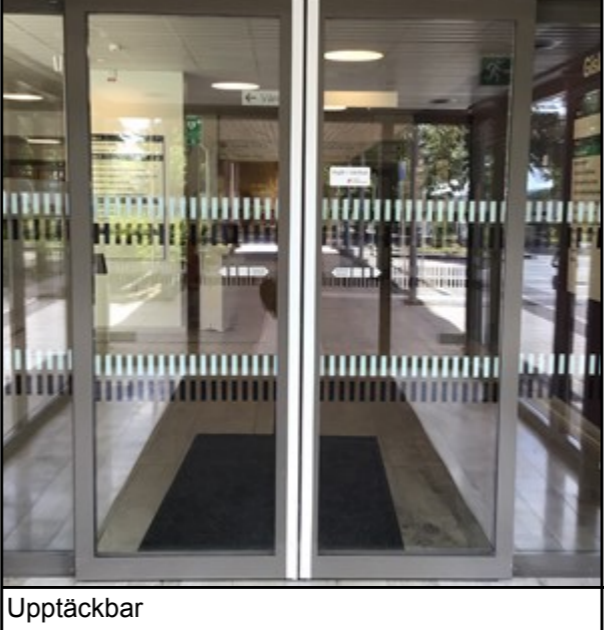
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjuldörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjuldörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	30	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	
Ingång / Inre dörr / Inre skjuldörr / Yta framför dörr	Yta framför dörr 	Längd	300	cm	
		Bredd	280	cm	
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	100	cm	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering	80	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	200	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	145	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	200	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering	80	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	200	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	145	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	200	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	20	s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	20	s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Orienteringstavla / Orienteringstavla utan karta / Plan orienteringstavla	Ytan framför plan orienteringstavlan	Lutning längsled	0 %	
		Lutning sidled	0 %	
	Utformning plan orienteringstavla	Skylten är lätt att upptäcka	ja (S)	
		Höjd underkant	88 cm	
		Höjd överkant	210 cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,50 NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra	
		Textstorlek (versaler)	30 mm	
		Information på tavlan	text	
	Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm	Ytan framför köautomat	Längd	300 cm
		Bredd	300 cm	



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

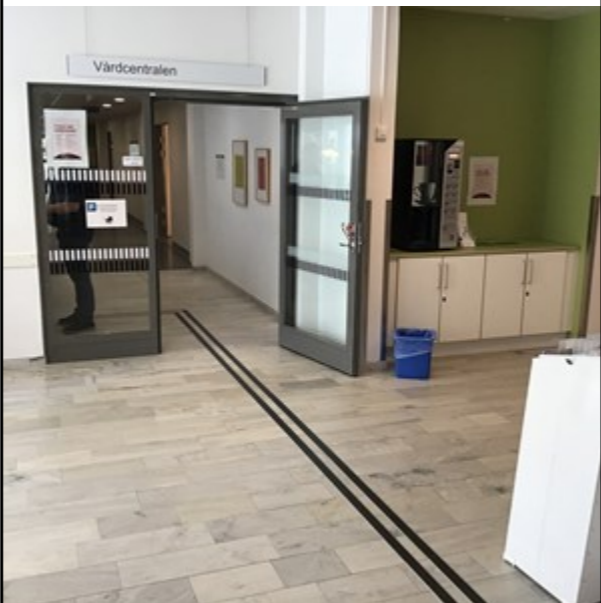

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm	Funktioner på automat	Höjd lägsta funktion	103	cm		
		Höjd högsta funktion	103	cm		
		Bekräftelse vid användning	nej			
		Välbelysta	nej (S)			
		Kan manövreras med en hand	ja (S)			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
	Utformning	Fri yta under automat	ja			
		Avstånd till närmaste föremål	265	cm		
		Hörbar information om tilldelat nummer	nej			
		Nummer vid ledig disk	saknas			



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Öppen yta	Underlag	halksäkert, jämnt (S)		
					



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Sittplats		Utformning	Sitthöjd	47	cm
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
		Armstöd	Höjd	66	cm
		När förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		




Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

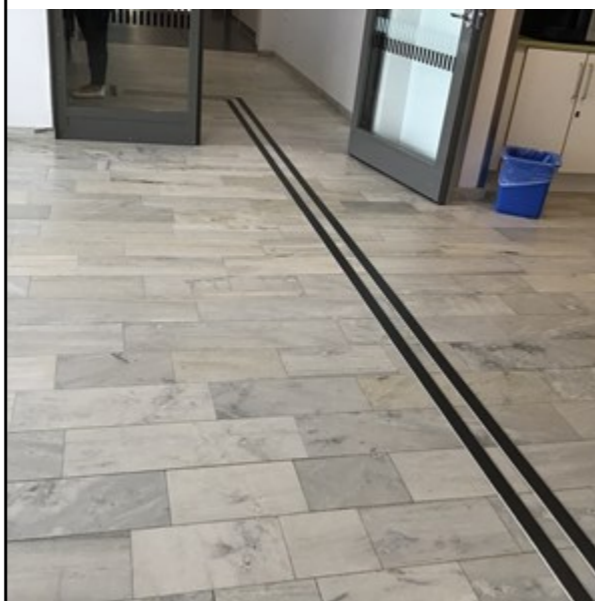
Receptionshall / Passageöppning / Passageöppningen utifrån	Passagebredd		Dörröppningens fria bredd	100	cm	
	Passageöppningens ljushetskontrast mot omgivande yta	Bredd dörrfoder eller markering		60	mm	
		Ljushetskontrast dörrfoder eller markering mot omgivande yta (exakt mått)		0,45	NCS	
		Passageöppningen är lätt att upptäcka	ja			
Receptionshall / Passageöppning / Passageöppningen utifrån / Glasyta vid sidan av passageöppning	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering		80	cm	
		Markeringens storlek (höjd)		20	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)		0,45	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra			
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering		140	cm	
		Markeringens storlek (höjd)		20	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)		0,45	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra			
Receptionshall / Passageöppning / Passageöppningen inifrån	Passageöppningens ljushetskontrast mot omgivande yta	Bredd dörrfoder eller markering		60	mm	
		Ljushetskontrast dörrfoder eller markering mot omgivande yta (exakt mått)		0,45	NCS	
		Passageöppningen är lätt att upptäcka	ja			



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	ja		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslina vid disk	ja		
Receptionshall / Reception / Ledstråk till disk	Konstgjort ledstråk	Sammanhängande	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Utformning	bra ljushetskontrast		





Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Disk		Disk med fast höjd	Höjd på diskens lägsta del	80	cm	
			Längd på diskens lägsta del	180	cm	
			Fri höjd under diskens lägsta del	76	cm	
			Benutrymme på djupet	55	cm	
			Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,40	NCS	
			Diskens ljushetskontrast	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare		Fast placerad	Höjd	95	cm	
			Kännbar punkt på 5:an	ja		
			Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,40	NCS	
			Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS	
			Ljushetskontrast	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura			



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Skylt		Skylt med text	Höjd underkant	143	cm	
		Höjd överkant	160	cm		
		Textstorlek (versaler)	16	mm		
		Text i relief	ja			
		Punktskrift	ja			
		Grafisk symbol	kännbar			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja			
Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr		Yta framför dörr	Längd	225	cm	
			Bredd	300	cm	



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

<p>Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån</p>	<p>Dörrbredd</p> 	<p>Dörröppningens fria bredd</p>	<p>92 cm</p>	
<p>Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	
	<p>Upptäckbar</p>	<p>Dörren är lätt att upptäcka</p>	<p>ja</p>	




Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	20	mm	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppningen har inte tillräcklig kontrast från utsidan.
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,45	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,45	NCS	
Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	220	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	45	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
					



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	20	mm	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppningen har inte tillräcklig kontrast från insidan.	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,45	NCS		
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,45	NCS		
Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja			
	Draghandtag	Centralt placerat	ja			
		Monterat	vågrätt			
		Höjd	82	cm		
	Längd	60	cm			
Stor toalett inomhus - vid trapphuset		Utrymme	Längd	219	cm	
		Bredd	223	cm		
		Fri vändyta	125	cm		
		Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	75	cm		
		Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)			
		Stor behållare med lock	nej (S)			
		Utrymningslarm	med ljud och blinkande ljus			



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - vid trapphuset	Avlastningshylla	Höjd	86	cm	
		Längd	60	cm	
		Bredd	25	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,45	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		Placerad mellan handfat och toalettstol	nej		
	Skötbord	Höjd	90	cm	
		Längd	76	cm	
		Bredd	56	cm	
Benutrymme på djupet		76	cm		



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - vid trapphuset	Klädkrok	Höjd	122	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm.</p> <p>Anmärkning: Kroken sitter för högt och för nära hörn.</p>
Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Toalettstol	Utformning 	Höjd Sittring och lock av hårt material Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått) Ljushetskontrast mot vägg Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg Yta till vänster sett framifrån Yta till höger sett framifrån	39 50 ja (S) 0,45 bra 96 80 100	cm cm NCS cm cm cm	



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	79	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,45	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		När framför toalettstolens framkant	nej		
		Toalettpappershållare	ja		
		Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat	
	Höjd	79	cm		
	Ljushetskontrast (exakt mått)	0,45	NCS		
	Ljushetskontrast	bra			
	När framför toalettstolens framkant	nej			
	Toalettpappershållare	ja			
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	62	cm	



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

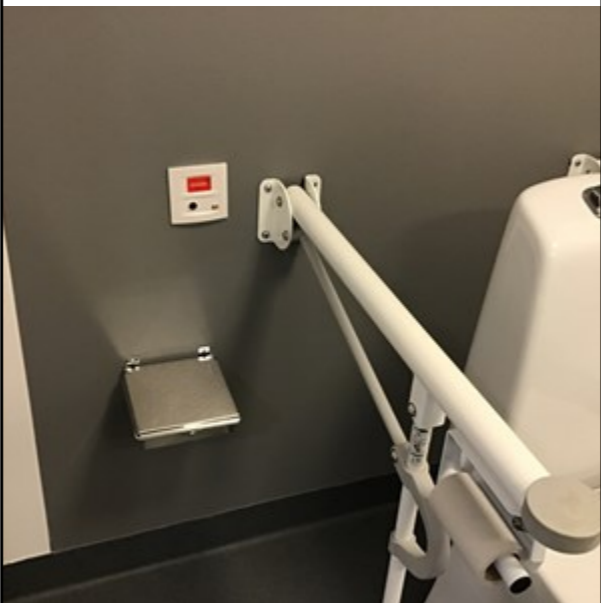

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Handfat		Handfat	Höjd	86	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	60	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	67	cm		
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,45	NCS		
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
	Vattenkran	Typ	spak			
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	25	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	30	cm		
	Tvål	Höjd tvålfunktion	123	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	35	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	48	cm		
		Engreppsfunktion	ja (S)			
	Torkmöjlighet	Parfumerad	ja			
		Höjd	97	cm		
Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Handfat / Spegel ovanför handfat	Vinklad spegel	Typ	papper som rivs av			
		Spegeln är vinkelbar neråt	ja			



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus - vid trapphuset / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	81	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	20	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus - vid trapphuset	Utrymme	Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)			
		Tvål	oparfymerad			
		Utrymningslarm	med ljud och blinkande ljus			
	Toalettstol	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,45	NCS		
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
Toalett inomhus - vid trapphuset / Skylt		Höjd underkant	144	cm		
		Höjd överkant	160	cm		
		Textstorlek (versaler)	16	mm		
		Text i relief	ja			
		Punktskrift	ja			
		Grafisk symbol	kännbar			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja			
						



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån		Dörröppningens fria bredd	70 cm	
Toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast		Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej	



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

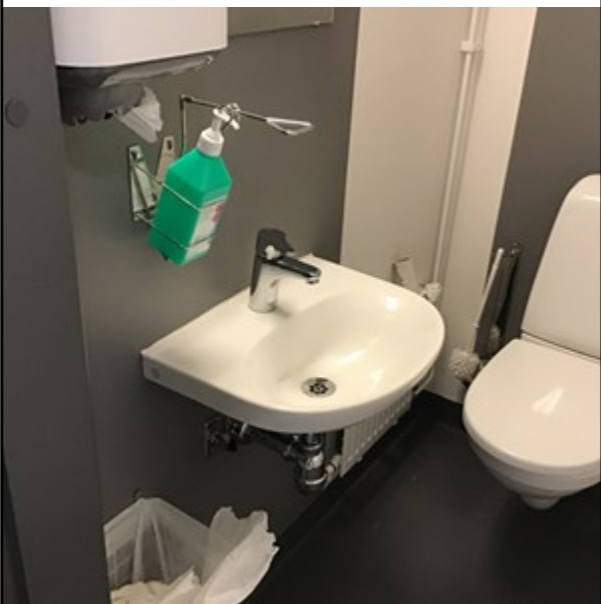

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	20	mm	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppningen har inte tillräcklig kontrast från utsidan.
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,45	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,45	NCS	
Toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt inifrån	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
Toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	20	mm	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppningen har inte tillräcklig kontrast från insidan.
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,45	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,45	NCS	
Toalett inomhus - vid trapphuset / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja		



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus - vid trapphuset / Handfat	Handfat	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,45	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Vattenkran	Typ	spak		
	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta		Bredd	150	cm		
		Vändmöjlighet	minst 200 cm			
		Underlag	jämnt (S)			
Väntrum / Sittplats		Utformning				
		Sitthöjd	48	cm		
		Ryggstöd	ja			
		Stadig	ja (S)			
	Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)				
	Armstöd					
	Höjd	66	cm			
När förbi sittplatsens framkant	nej					
Armstöd på båda sidor för uppresning	ja					



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige


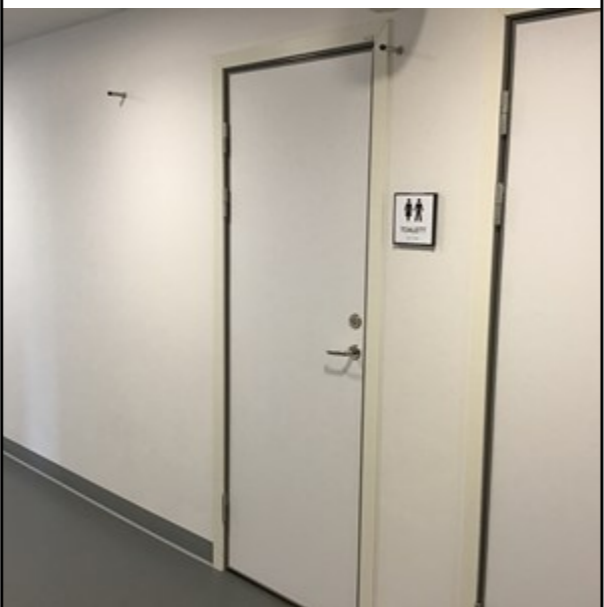
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus - innanför väntrummet	Utrymme	Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
		Tvål	oparfymerad		
		Utrymningslarm	med ljud och blinkande ljus		
	Toalettstol	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0 NCS	Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska toalettstolen vara kontrastmarkerad mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS. Anmärkning: Toalettstolen saknar kontrast mot bakomliggande vägg.
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas		
Toalett inomhus - innanför väntrummet / Skylt	Skylt med text	Höjd underkant	143	cm	
		Höjd överkant	160	cm	
		Textstorlek (versaler)	16	mm	
		Text i relief	ja		
		Punktskrift	ja		
		Grafisk symbol	kännbar		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja		



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

<p>Toalett inomhus - innanför väntrummet / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån</p>	<p>Dörrbredd</p> 	<p>Dörröppningens fria bredd</p>	<p>72 cm</p>	
<p>Toalett inomhus - innanför väntrummet / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	
	<p>Upptäckbar</p>	<p>Dörren är lätt att upptäcka</p>	<p>nej</p>	



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:40 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus - innanför väntrummet / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	20	mm	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppningen har inte tillräcklig kontrast från utsidan.
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,45	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,45	NCS	
Toalett inomhus - innanför väntrummet / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus - innanför väntrummet / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt inifrån	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus - innanför väntrummet / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
Toalett inomhus - innanför väntrummet / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	100	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,45	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,45	NCS	
Toalett inomhus - innanför väntrummet / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej		



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus - innanför väntrummet / Handfat	Handfat	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska handfat vara kontrastmarkerat mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS. Anmärkning: Handfatet saknar kontrast mot bakomliggande vägg.
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas		
		Vattenkran	Typ	spak	



Gislaveds vårdcentral
Norra Långgatan 25, 332 38 Gislaved, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 10:40 av titti.eklund@rjl.se

Sökväg	Rumsnummer	Latitud	Longitud	Karta
Stor toalett inomhus - vid trapphuset	032062	57.3049613514584	13.5370111808121	Visa plats