





**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar	
Allmän information		Allmän information	Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns			
		Stor toalett	finns			
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund			
		Rutin för allergiframkallande växter	ja			
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat			
		Tillgång till enskild toalett	ja			
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet			
Av- och påstigning		Utformning	Markerad med skylt	ja		
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Lutning längsled		2 %		
		Lutning sidled		2 %		
		Längd		10 m		
		Avstånd till entré		5 m		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Trottoarkant	Trottoarkant 	Trottoarkant	ja		<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Trottoarkanter i gångvägar ska undvikas.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Hög trottoarkant finns i gångvägen och den saknar avfasning.</p>
Av- och påstigning / Gångväg till entré	Gångväg 	Tydlig hänvisning till entré Belysning Underlag Risk att förväxla gångväg och cykelbana Rännal Lutning längsled Lutning sidled Bredd	ja (S) ja (S) hårdgjort, jämnt (S) nej (S) finns inte 0 % 0 % 3 m		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering	Utmed gata	Markeringar	med skylt			
		Antal platser		1	st	
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Lutning längsled		2	%	
		Lutning sidled		0	%	
		Längd		8	m	
		Avstånd till entré		20	m	
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Trottoarkant	Trottoarkant	Trottoarkant	ja			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		I nivå med underlag	nej			
		Bredd		100	cm	
		Lutning längsled		2	%	



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré	Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)			
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)			
		Ränndal	finns inte			
		Lutning längsled	0 %			
		Lutning sidled	0 %			
		Bredd	3 m			
Ingång / Verksamhetsskylt / På vägg bredvid dörr / Plan skylt	Ytan framför plan entréskylt	Lutning längsled	0 %			
		Lutning sidled	0 %			
		Plan skylt på vägg bredvid dörr	Höjd underkant	125 cm		
			Höjd överkant	165 cm		
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40 NCS		
			Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
			Textstorlek (versaler)	10 mm		
			Utformning	text		
			Belyst skylt	nej (S)		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr	Yta framför dörr	Längd	300	cm	
		Bredd	300	cm	
		Lutning längsled	1	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
	Skrapgaller	Skrapgaller	infällt i nivå med golv utan kant		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd		Dörröppningens fria bredd	96 cm	
	Tröskel		Tröskelhöjd från utsidan	20 mm	
			Vertikal tröskelhöjd från utsidan	20 mm	
			Avfasning från utsidan	saknas	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Trösklar ska undvikas. Om det måste finnas en tröskel i entrédörren ska den vara max 2 cm hög och avfasad. Hänsyn tas till branddörrar/utrymningsdörrar. . <b>Anmärkning:</b> Tröskeln är för hög och avfasning saknas utifrån.
			Tröskelhöjd från insidan	10 mm	
			Vertikal tröskelhöjd från insidan	0 mm	
			Avfasning från insidan	svag lutning	



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>        Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.         Stora glaspartier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark ha ljushetskontrast (0,40 NCS) mot bakomliggande yta. Alternativ till två markeringar kan vara en cirka 40 cm bred markering över dörr, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad.   <b>Anmärkning:</b>        Öppning saknar kontrast från utsidan.         Dörrens glasparti saknar kontrastmarkering.</p>
	<p>Upptäckbar</p>	<p>Dörren är lätt att upptäcka</p>	<p>nej</p>	



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån		Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	65	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	89	cm		
		Dörröppnarens placering från hinder	90	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS		
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra			
		Passagetid	15	s		
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån		Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	69	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	93	cm		
		Dörröppnarens placering från hinder	30	cm	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Dörröppnare ska placeras minst 70 cm, gärna 1 meter från hörn eller andra hinder. Dörröppnare ska finnas både utanför och innanför dörren.	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	<b>Anmärkning:</b> Dörröppnaren på insidan av dörren är placerad för nära brandsläckaren som kan utgöra ett hinder.	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra			
		Passagetid	15	s		
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	ja			
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja			



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0</p>	<p>NCS</p>	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>        Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.   <b>Anmärkning:</b>        Öppning saknar kontrast från insidan.</p>
<p>Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Yta framför dörr</p>	<p>Yta framför dörr</p> 	<p>Längd</p>	<p>300</p>	<p>cm</p>	
		<p>Bredd</p>	<p>300</p>	<p>cm</p>	
		<p>Lutning längsled</p>	<p>0</p>	<p>%</p>	
		<p>Lutning i sidled</p>	<p>0</p>	<p>%</p>	
		<p>Underlag</p>	<p>hårdgjort, jämnt (S)</p>		
<p>Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr</p>	<p>Skrapgaller</p>	<p>Skrapgaller</p>	<p>infällt i nivå med golv utan kant</p>		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Dörren utifrån		Dörröppningens fria bredd	125	cm	
---	---	---------------------------	-----	----	--



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

<p>Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0</p>	<p>NCS</p>	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>        Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.         Stora glaspartier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark ha ljushetskontrast (0,40 NCS) mot bakomliggande yta. Alternativ till två markeringar kan vara en cirka 40 cm bred markering över dörr, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad.   <b>Anmärkning:</b>        Öppning saknar kontrast från utsidan.         Dörrens glasparti saknar kontrastmarkering.</p>
	<p>Upptäckbar</p>	<p>Dörren är lätt att upptäcka</p>	<p>ja</p>		
<p>Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån</p>	<p>Automatiskt öppnande med sensor</p>	<p>Passagetid</p>	<p>5 s</p>		
<p>Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån</p>	<p>Automatiskt öppnande med sensor</p>	<p>Passagetid</p>	<p>5 s</p>		
<p>Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörrautomatik</p>	<p>Säkerhetssensor när dörren stängs</p>	<p>Säkerhetssensor vid stängning</p>	<p>ja</p>		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

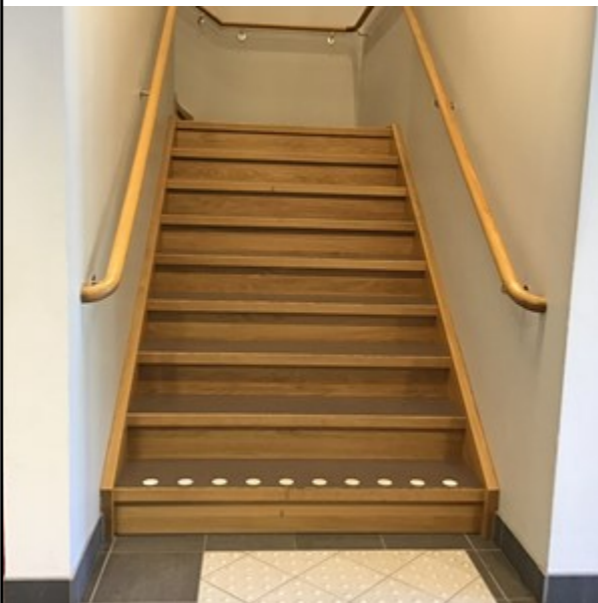
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

<p>Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>        Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.   <b>Anmärkning:</b>        Öppning saknar kontrast från insidan.</p>
<p>Ingång / Sittplats i väntan på färdtjänst</p>	<p>Utformning</p> 	<p>Sitthöjd</p> <p>Ryggstöd</p> <p>Stadig</p> <p>Plats för fötter under sittytan vid uppresning</p>	<p>47 cm</p> <p>ja</p> <p>ja (S)</p> <p>ja (S)</p>	
	<p>Armstöd</p>	<p>Höjd</p> <p>Når förbi sittplatsens framkant</p> <p>Armstöd på båda sidor för uppresning</p>	<p>70 cm</p> <p>nej</p> <p>ja</p>	



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

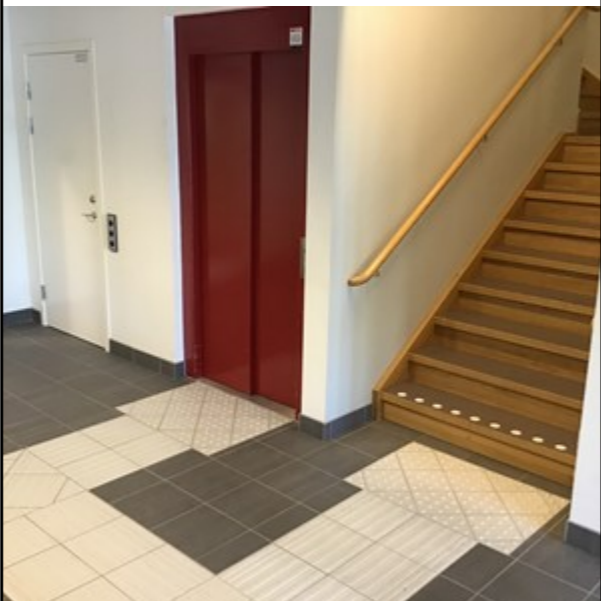
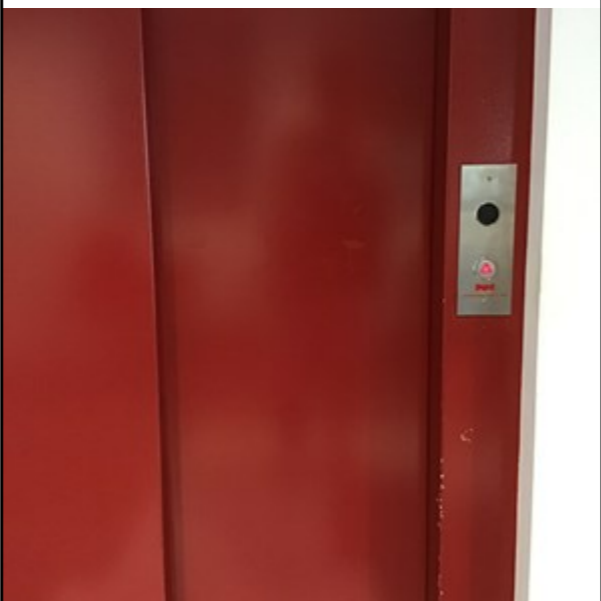
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Trappa inomhus	Utformning	Beläggning	hårdgjord, jämn (S)			
		Antal trappsteg till vilplan		9	st	
		Bredd		130	cm	
		Stegdjup		28	cm	
		Steghöjd		18	cm	
		Öppning mellan plansteg		nej		
		Ljushetskontrast första steget (exakt mått)		0,40	NCS	
		Ljushetskontrast första steget		bra		
		Ljushetskontrast sista steget (exakt mått)		0,40	NCS	
		Ljushetskontrast sista steget		bra		
		Alternativ till trappa	Kompenseras av		hiss	
Ingång / Trappa inomhus / Ledstång vänster sida	En ledstång	Höjd		90	cm	
		Sträckning förbi nedersta delen		15	cm	
		Sträckning förbi översta delen		30	cm	
		Greppvänlig		ja		
		Ledstång som löper oavbrutet		ja		
		Möjlighet att hålla förbi infästningar		ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)		0,40	NCS	
		Ljushetskontrast		bra		
Ingång / Trappa inomhus / Ledstång höger sida	En ledstång	Höjd		90	cm	
		Sträckning förbi nedersta delen		15	cm	
		Sträckning förbi översta delen		30	cm	
		Greppvänlig		ja		
		Ledstång som löper oavbrutet		ja		
		Möjlighet att hålla förbi infästningar		ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)		0,40	NCS	
		Ljushetskontrast		bra		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

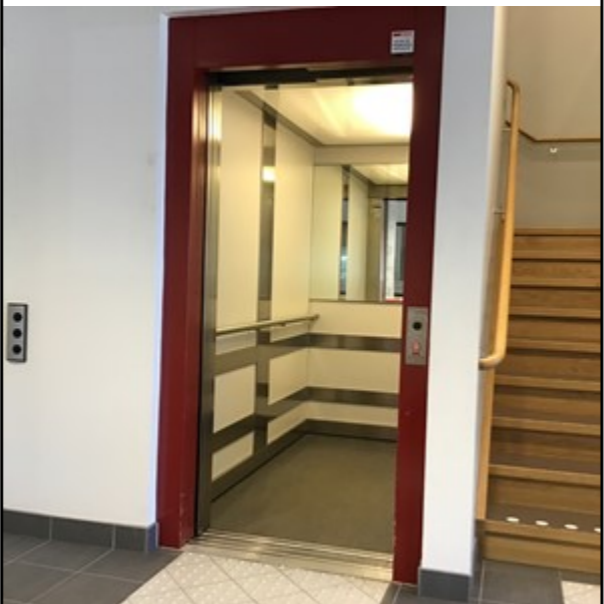
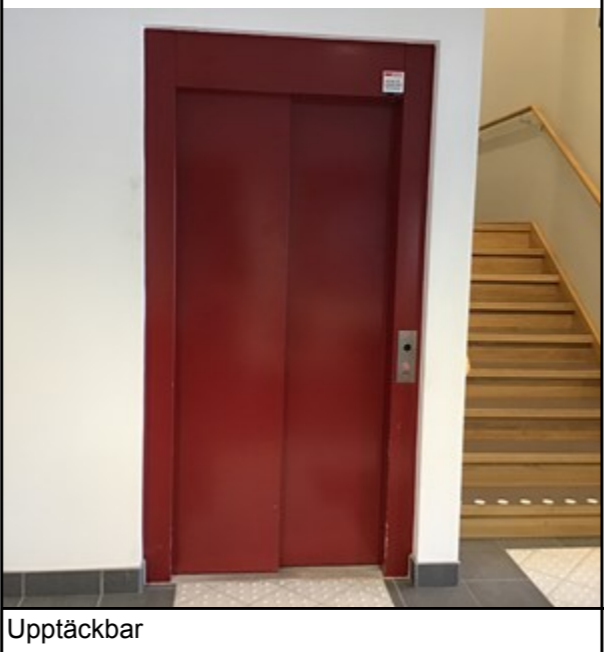
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Hiss / Utanför hiss		Ytan utanför hiss	Längd	300	cm	
		Bredd	200	cm		
		Ljudsignal när dörren öppnas och stängs	nej			
		Visuella riktningspilar	nej			
		Nivåskillnad mellan hiss och ytan utanför	0	mm		
Ingång / Hiss / Anropsknapp / En knapp		Utformning en knapp	Typ	tryckknapp		
		Höjd över underlag	90	cm		
		Avstånd till närmaste hinder	130	cm		
		Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,20	NCS		
		Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS		
		Bekräftelse på knapptryckning	saknas			
		Anropsknappens kontrast	saknas			
		Punktskrift	nej			
		Storlek på knapp	30	mm		
		Reliefmarkering en knapp	Storlek	20	mm	
	Ljushetskontrast (exakt mått)		0,40	NCS		
	Placering		på knappen			



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

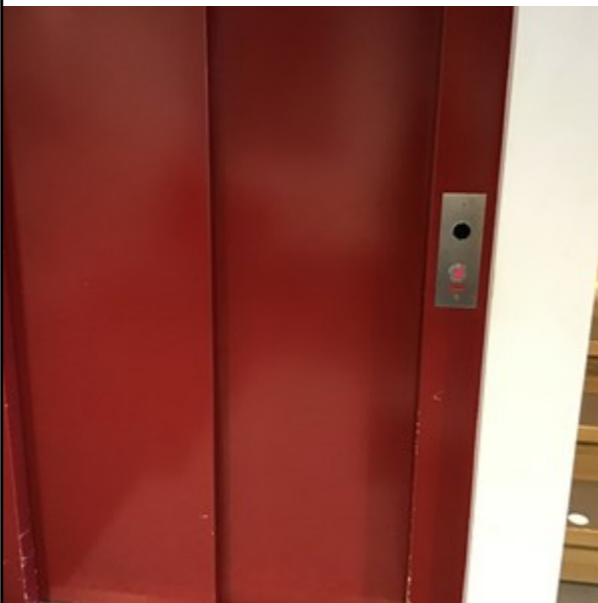

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Hiss / Hissdörr / Skjutsdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	90 cm	
Ingång / Hiss / Hissdörr / Skjutsdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40 NCS	
Ingång / Hiss / Hissdörr / Skjutsdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	
	Markeringens bredd	Bredd	120 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40 NCS	



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

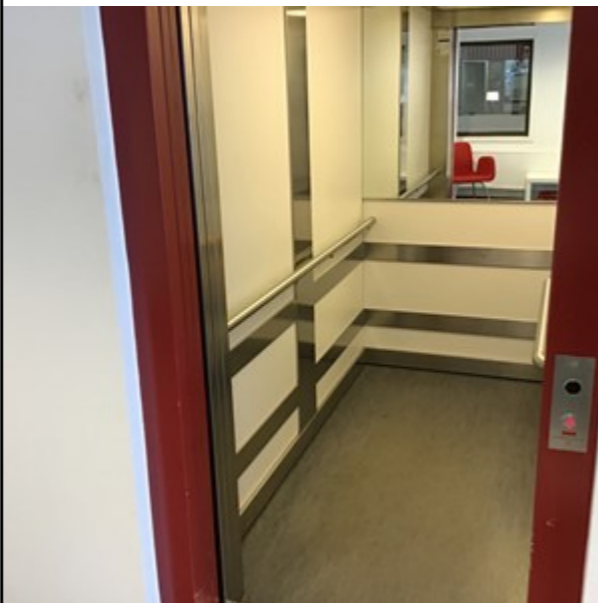
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Hiss / Hissdörr / Skjutsdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån		Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	91	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	95	cm		
		Dörröppnarens placering från hinder	150	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,20	NCS		
		Dörröppnarens ljushetskontrast	svag			
		Passagetid	10	s		
Ingång / Hiss / Hissdörr / Skjutsdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån		Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	100	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	104	cm		
		Dörröppnarens placering från hinder	104	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,29	NCS		
		Dörröppnarens ljushetskontrast	svag			
		Passagetid	10	s		
Ingång / Hiss / Hissdörr / Skjutsdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja			



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Hiss / Hisskorg	Hissskorg	Bredd	100	cm		
		Längd	200	cm		
		Belysning bedöms som	bra (S)			
		Symbol för hörslinga	nej			
		Golv	matt (S)			
		Väggar	matta (S)			
		Ljushetskontrast golv mot golvlister eller vägg	bra			
		Ljushetskontrast golv mot golvlister eller vägg (exakt mått)	0,40	NCS		
		Talad information	Hissens talade information anger	våning		
		Visuellt våningsnummer	Storlek (höjd)	50	mm	
		Spegel	Höjd nedre del	100	cm	
			Placering mitt emot dörr	ja		
		Sittplats	Sitthöjd	43	cm	
			Typ	fällbar		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Hiss / Hisskorg / Hisspanel		Hisspanel	Avstånd från hörn till närmaste hissknapp	100	cm	
		Höjd översta knappraden	115	cm		
		Ljushetskontrast hissknapp mot hisspanel (exakt mått)	0	NCS		
		Ljushetskontrast hisspanel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS		
		Hisspanelens ljushetskontrast	bra			
		Knappstorlek	30	mm		
		Knapp för entréplan skjuter ut	ja			
		Hisspanel eller hissknappar är utvinklade från vägg	nej			
		Bekräftelse på knapptryckning	saknas			
		Avstånd mellan knapparna	20	mm		
		Typ	tryckknapp			
		Färg på knapp för entréplan	grön			
		Knapp för att stänga dörren	ja			
		Ledstång vid hisspanel	Höjd	90	cm	
	Ledstångens diameter		40	mm		
	Ledstångens ändar är inböjda eller slutar mot vägg		nej			
	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0,40	NCS		
	Ljushetskontrast		bra			
	Larmknapp		Grafisk symbol	ja		
			Punktskrift	ja		
Placerad på hisspanel			ja			
Gul markering			ja			



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Öppen yta	Underlag	jämnt (S)		
					



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

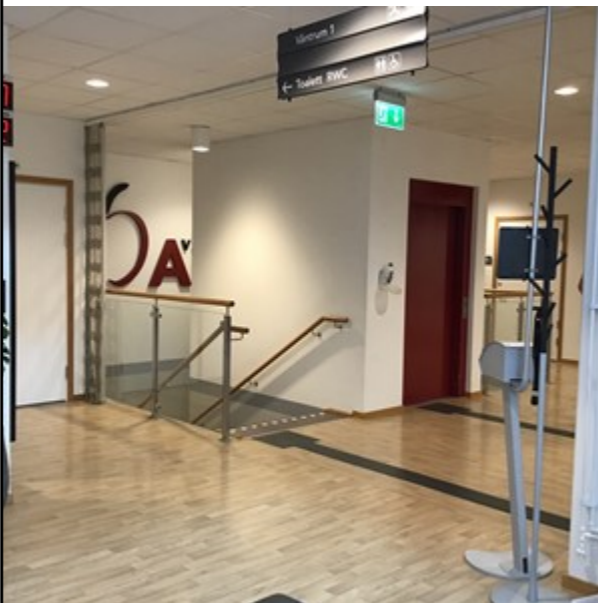
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm	Ytan framför köautomat	Längd	300	cm	
		Bredd	300	cm	
		Funktioner på automat	Höjd lägsta funktion	92	cm
		Höjd högsta funktion	107	cm	
		Bekräftelse vid användning	nej		
		Välbelysta	ja (S)		
		Kan manövreras med en hand	ja (S)		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,20	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	svag		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Receptions hall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm		Fri yta under automat	ja		
		Avstånd till närmaste föremål	100	cm	
		Hörbar information om tilldelat nummer	nej		
		Nummer vid ledig disk	saknas		
Receptions hall / Reception	Allmänt	Käpphållare	ja		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslina vid disk	ja		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Ledstråk till disk		Konstgjort ledstråk	Sammanhängande	ja			
			Ljushetskontrast (exakt mått)		0,40	NCS	
			Utformning	kännbart			
Receptionshall / Reception / Sittplats		Utformning	Sitthöjd		41	cm	
			Ryggstöd	ja			
			Stadig	ja (S)			
			Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)			
	Armstöd	Höjd		62	cm		
		När förbi sittplatsens framkant	nej				
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja				



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Disk	Disk med fast höjd		Höjd på diskens lägsta del	80	cm	
			Längd på diskens lägsta del	400	cm	
			Fri höjd under diskens lägsta del	76	cm	
			Benutrymme på djupet	30	cm	
			Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,50	NCS	
			Diskens ljushetskontrast	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare	Fast placerad		Höjd	120	cm	
			Kännbar punkt på 5:an	ja		
			Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,10	NCS	
			Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS	
			Ljushetskontrast	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura			



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Skylt		Skylt med text	Höjd underkant	140	cm		
		Höjd överkant	153	cm			
		Textstorlek (versaler)	20	mm			
		Text i relief	nej		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Toaletter ska vara tydligt skyltade och skylten ska kunna ses och läsas av alla.  <b>Anmärkning:</b> Skylten är inte tillgängligt utformad (text, taktil, punkt och grafisk symbol)		
		Punktskrift	nej				
		Grafisk symbol	inte kännbar				
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS			
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra				
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja				
		Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr		Yta framför dörr		Längd	230
Bredd	180			cm			



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	96 cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	
	Markeringens bredd	Bredd	50 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40 NCS	
Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40 NCS		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

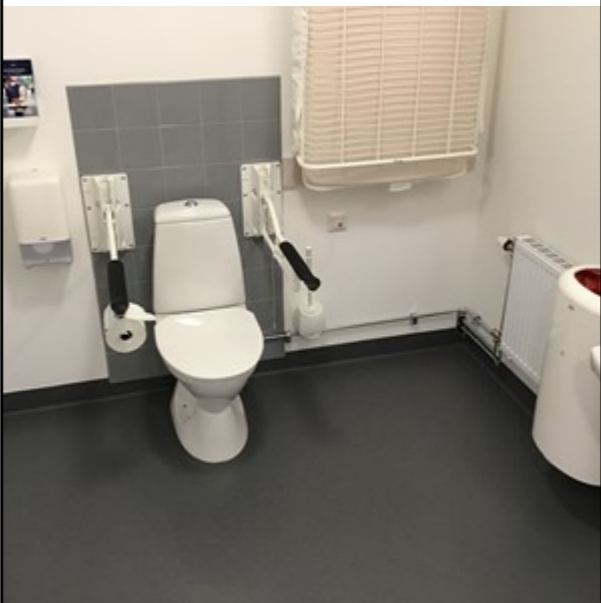
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	175	cm		
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte			
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	65	cm		
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte			
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS		
						
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm		
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS		
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja			
	Draghandtag	Centralt placerat	ja			
		Monterat	vågrätt			
		Höjd		81	cm	
		Längd		60	cm	



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus		Utrymme	Längd	220	cm	
		Bredd	240	cm		
		Fri vändyta	150	cm		
		Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	100	cm		
		Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)			
		Stor behållare med lock	ja (S)			
		Utrymningslarm	med ljud och blinkande ljus			
		Skötbord	Höjd	97	cm	
		Längd	75	cm		
		Bredd	65	cm		
		Benutrymme på djupet	97	cm		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus	Klädkrok	Höjd	155 cm	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm.  <b>Anmärkning:</b> Kroken sitter för högt och för nära hörn.
		Avstånd från hörn	20 cm	
Stor toalett inomhus / Toalettstol	Utformning 	Höjd	50 cm	
		Sittring och lock av hårt material	nej (S)	
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,40 NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra	
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg	70 cm	
		Yta till vänster sett framifrån	92 cm	
		Yta till höger sett framifrån	100 cm	



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	78	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	ja		
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	78	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Toalettpappershållare saknas på armstödet.</p>
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	60	cm	



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**


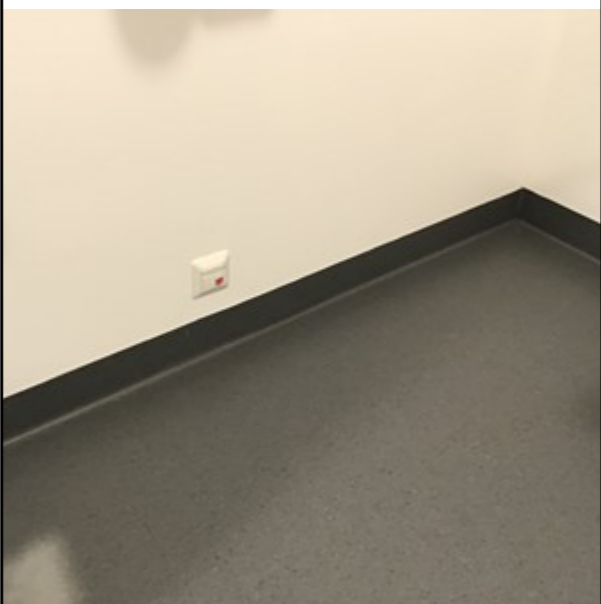
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat		Handfat	Höjd	80	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	45	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	55	cm		
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
		Vattenkran	Typ	spak		
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	23	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	26	cm		
	Tvål	Höjd tvålfunktion	94	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	34	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	36	cm		
		Engreppsfunktion	ja (S)			
Parfumerad		nej				
Torkmöjlighet	Höjd	100	cm			
	Typ	pappershandukshållare				
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Spegel som är plan mot vägg	Avstånd från spegelns underkant ner till handfat	12	cm		
		Höjd övre kant ner till golv	195	cm		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

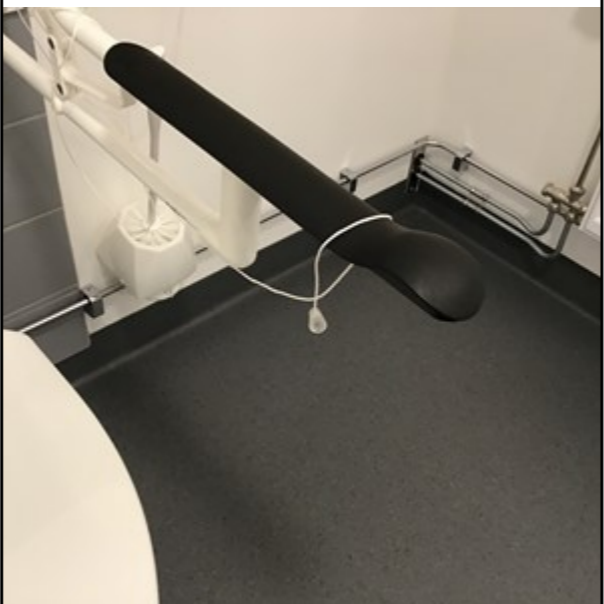

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	70	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	20	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Nödlarm med sladd 	Grepp- och tryckbar larmknapp på sladd	ja		
Toalett inomhus	Utrymme	Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
		Tvål	oparfumerad		
		Utrymningslarm	med ljud och blinkande ljus		
	Toalettstol 	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
Ljushetskontrast mot vägg	bra				



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

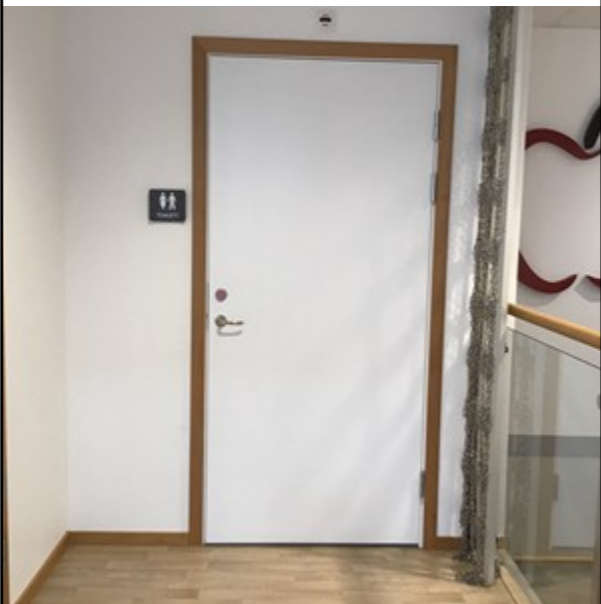
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Skylt	Skylt med text	Höjd underkant	140	cm	
		Höjd överkant	153	cm	
		Textstorlek (versaler)	20	mm	
		Text i relief	nej		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Toaletter ska vara tydligt skyltade och skylten ska kunna ses och läsas av alla.  <b>Anmärkning:</b> Skylten är inte tillgängligt utformad (text, taktil, punkt och grafisk symbol)
		Punktskrift	nej		
		Grafisk symbol	inte kännbar		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja				
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	86	cm	
					



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**


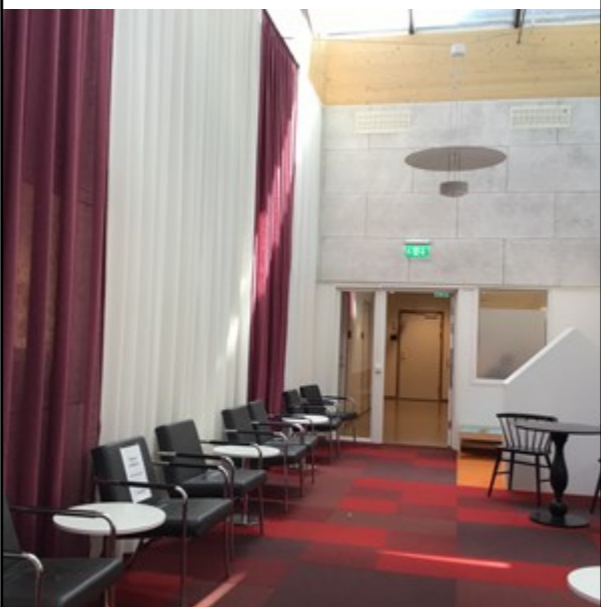
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt inifrån	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

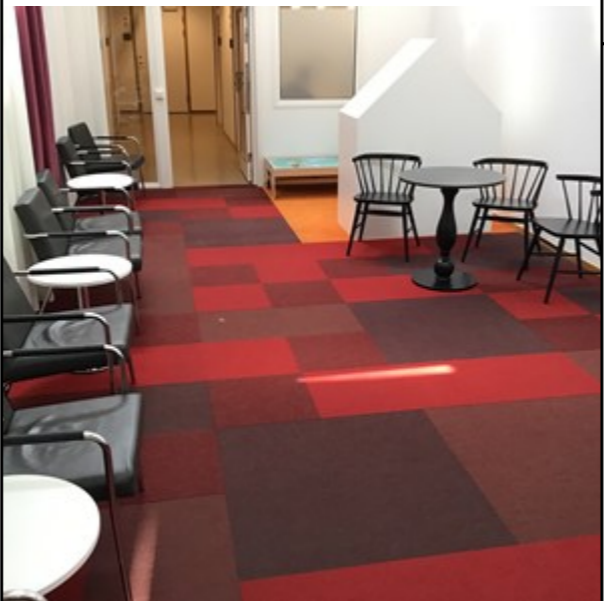

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Handfat	Handfat	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
	Vattenkran	Typ	spak		
Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta		Gångyta	Bredd	123 cm	
			Vändmöjlighet	minst 200 cm	
			Underlag	jämnt (S)	
Väntrum / Sittplats		Utformning	Sitthöjd	45 cm	
			Ryggstöd	ja	
			Stadig	ja (S)	
			Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)	
	Armstöd		Höjd	74 cm	
			När förbi sittplatsens framkant	nej	
Armstöd på båda sidor för uppresning			ja		



**Vårdcentralen Aroma**  
**Storgatan 9, 574 32 Vetlanda, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2020-02-20 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2020-02-20 09:55 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Föremål i gångstråk - Lekhörna		Löst föremål i gångstråk	ja		
--	---	--------------------------	----	--	--