





Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti.eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar
Allmän information		Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns		
		Stor toalett	finns		
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund		
		Rutin för allergiframkallande växter	ja		
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat		
		Tillgång till enskild toalett	ja		
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet		
Av- och påstigning		Markerad med skylt	nej		<p>Information om BBR:s byggregler: En av- och påstigningsplats ska finnas i nära anslutning till entrén och vara tydligt skyltad och markerad i marken.</p> <p>Anmärkning: Markerad av- och påstigningsplats saknas, men möjlighet att stanna till för av- och påstigning i närheten av entrén finns.</p>
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled		0 %	
		Lutning sidled		0 %	
		Längd		10 m	
		Avstånd till entré		5 m	



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Gångväg till entré		Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)			
		Rännal	finns inte			
		Lutning längsled	7 %	Information om BBR:s byggregler: Lutning i längsled bör inte överstiga 1:50 (2%). Anmärkning: Lutningen i längsled är för brant.		
		Lutning sidled	2 %			
Bredd	3 m					
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - I bredd / Typ av parkering		I bredd eller fristående	Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken		
		Antal platser	2 st			
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Lutning längsled	1 %			
		Lutning sidled	1 %			
		Bredd	3,6 m			
		Avstånd till entré	25 m			



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - I bredd / Gångväg till entré - Från parkering i bredd		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
		Ränndal	finns inte		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	1 %		
		Bredd	2 m		
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - Utmed gata / Typ av parkering		Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken		
		Antal platser	2 st		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	2 %		
		Längd	7 m		
		Avstånd till entré	7 m		



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder - Utmed gata / Gångväg till entré		Tydlig hänvisning till entré	nej (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
		Ränndal	finns inte		
		Lutning längsled	7 %		Information om BBR:s byggregler: Lutning i längsled bör inte överstiga 1:50 (2%). Anmärkning: Lutningen i längsled är för brant.
		Lutning sidled	2 %		
Bredd	3 m				
Ingång / Verksamhetsskylt / På vägg bredvid dörr / Plan skylt	Ytan framför plan entréskylt	Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Plan skylt på vägg bredvid dörr	Höjd underkant	115 cm	
		Höjd överkant	185 cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80 NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Textstorlek (versaler)	40 mm		
		Utformning	text		
		Belyst skylt	nej (S)		



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr	Yta framför dörr	Längd	300	cm	
		Bredd	220	cm	
		Lutning längsled	7	%	Information om BBR:s byggregler: Lutningen får vara max 1:50 (2%). Anmärkning: Lutningen i längsled framför dörren är för brant.
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	92 cm	
	Tröskel 	Tröskelhöjd från utsidan	20 mm	
		Vertikal tröskelhöjd från utsidan	0 mm	
		Avfasning från utsidan	svag lutning	
		Tröskelhöjd från insidan	10 mm	
		Vertikal tröskelhöjd från insidan	10 mm	
		Avfasning från insidan	behövs inte	



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Upptäckbar Centralt placerad balk	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	100	cm	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Centralt placerad balk	Storlek (höjd)	70	mm	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	100	cm	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Centralt placerad balk	Storlek (höjd)	70	mm	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörröppnare utanför dörr 	Höjd på dörröppnarens undre kant Höjd på dörröppnarens övre kant Dörröppnarens placering från hinder Ljushetskontrast (exakt mått) Dörröppnarens ljushetskontrast Passagetid	90 110 100 0,40 bra 20	cm cm cm NCS s	



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	90	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	110	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	170	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,15	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörröppnaren ska vara kontrastmarkerad, 0,40 NCS, mot bakomliggande yta. Anmärkning: Dörröppnaren har svag kontrast mot bakomliggande vägg. Dörröppnaren är svår att upptäcka.
		Dörröppnarens ljushetskontrast	svag		
		Passagetid	20	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas. Anmärkning: Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas. Anmärkning: Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti eklund@rjl.se

<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från insidan.</p>
<p>Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Yta framför dörr</p>	<p>Yta framför dörr</p> 	<p>Längd</p>	<p>300 cm</p>	
		<p>Bredd</p>	<p>300 cm</p>	
		<p>Lutning längsled</p>	<p>0 %</p>	
		<p>Lutning i sidled</p>	<p>0 %</p>	
		<p>Underlag</p>	<p>hårdgjort, jämnt (S)</p>	



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti eklund@rjl.se

<p>Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån</p>	<p>Dörrbredd</p> 	<p>Dörröppningens fria bredd</p>	<p>87 cm</p>	
<p>Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p>Anmärkning: Öppning saknar kontrast från utsidan.</p>
	<p>Upptäckbar</p>	<p>Dörren är lätt att upptäcka</p>	<p>ja</p>	



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige

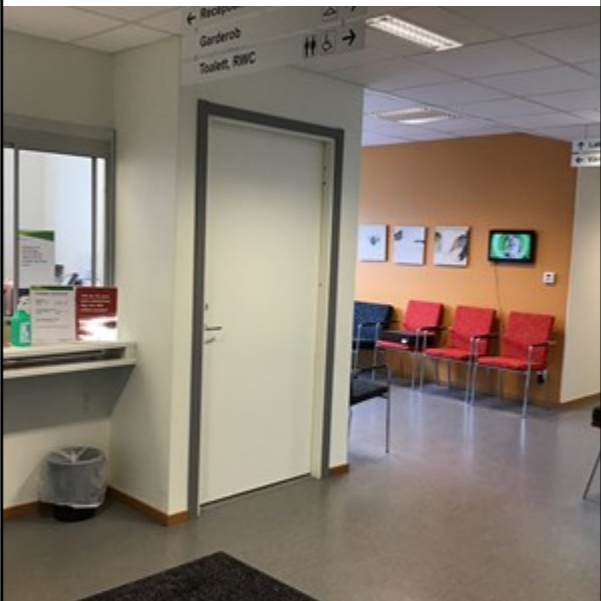

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	100	cm	
		Storlek (höjd)	70	mm	
	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering	92	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	400	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
	Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra			
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	100	cm	
		Storlek (höjd)	70	mm	
	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering	90	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	400	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
	Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra			
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	20	s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	20	s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p>Anmärkning: Öppning saknar kontrast från in/utsidan.</p>
					



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Öppen yta	Underlag	jämnt (S)		
					



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti.eklund@rjl.se



Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	nej		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal, störande bakgrundsljud förekommer (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslina vid disk	ja		
Receptionshall / Reception / Ledstråk till disk	Konstgjort ledstråk	Sammanhängande	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,27	NCS	
		Utformning	svag ljushetskontrast		





Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige


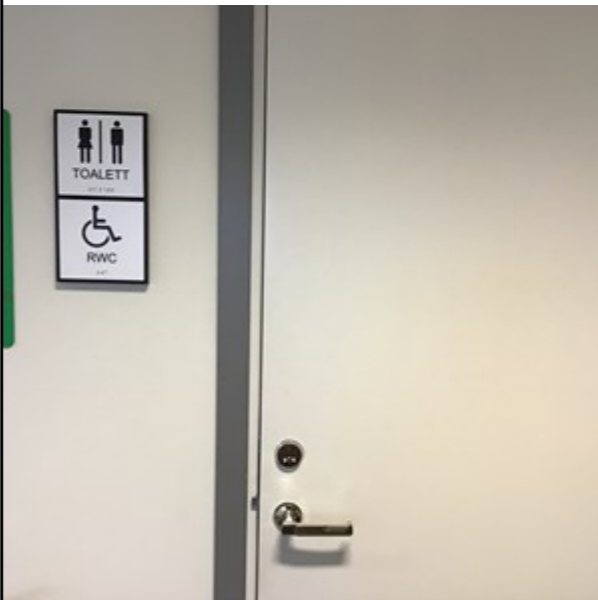
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Disk		Disk med fast höjd	Höjd på diskens lägsta del	80	cm	
		Längd på diskens lägsta del	100	cm		
		Fri höjd under diskens lägsta del	76	cm		
		Benutrymme på djupet	27	cm		
		Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,20	NCS	Information om BBR:s byggregler: Receptionsdisken ska vara lätt att upptäcka och kontrast mot omgivningen ska vara minst 0,40 NCS. Anmärkning: Receptionsdisken är svagt kontrastmarkerad men lätt att upptäcka.	
		Diskens ljushetskontrast	svag			
Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare		Fast placerad	Höjd	90	cm	
			Kännbar punkt på 5:an	ja		
			Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0	NCS	
			Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,80	NCS	
			Ljushetskontrast	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura			



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige

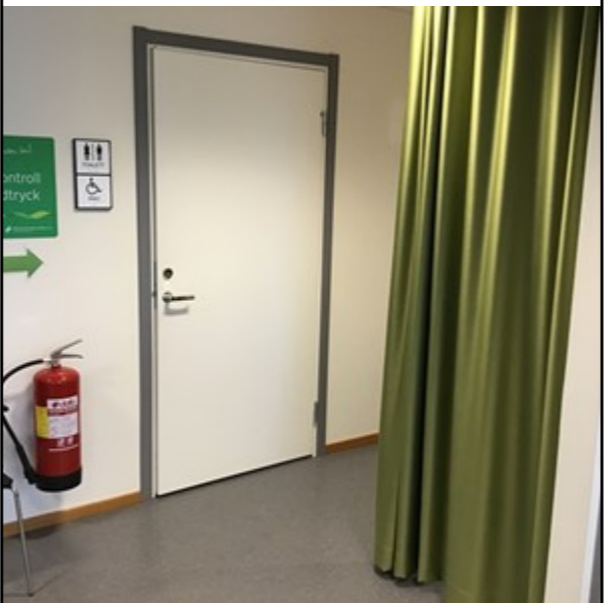
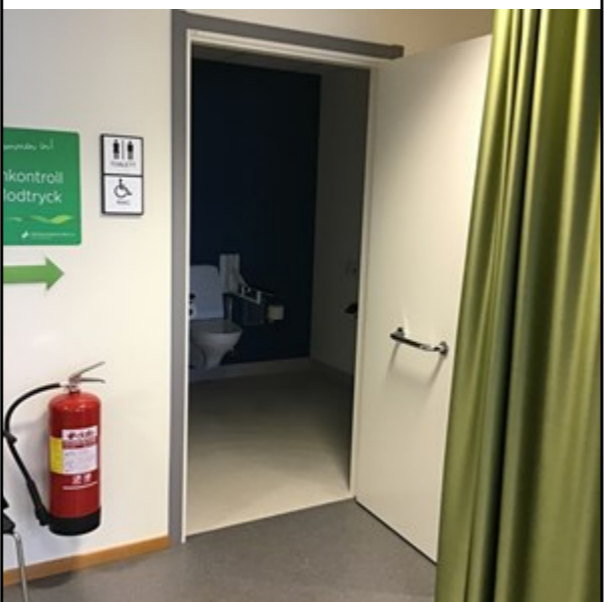
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus		Utrymme	Längd	228	cm	
		Bredd	238	cm		
		Fri vändyta	150	cm		
		Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	100	cm		
		Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)			
		Stor behållare med lock	nej (S)		Information om BBR:s byggregler: På stora toaletter bör finnas behållare med lock stora nog för inkontinensstomihjälpmiddel eller vuxenblöja. Anmärkning: Stor och stabil behållare med lock saknas.	
		Utrymningslarm	med ljud och blinkande ljus			
		Klädkrok	Höjd	111	cm	
			Avstånd från hörn	63	cm	
		Stor toalett inomhus / Skylt		Skylt med text	Höjd underkant	138
Höjd överkant	167			cm		
Textstorlek (versaler)	16			mm		
Text i relief	ja					
Punktskrift	ja					
Grafisk symbol	kännbar					
Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80			NCS		
Ljushetskontrast mot bakgrund	bra					
Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja					



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr	Yta framför dörr 	Längd Bredd	140 270	cm cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	87	cm	




Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-04-15 12:40 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	55	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	40	cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	35	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrhandtag och låsvred ska vara lätta att nå. De ska vara placerade minst 70 cm men gärna 1 meter från hörn eller annat hinder på både in- och utsidan av dörren.</p> <p>Anmärkning: Dörrhandtaget och låsvredet är placerat för nära hörnet på insidan.</p>
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		




Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-04-15 12:40 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	55	mm		
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS		
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja			
	Draghandtag	Centralt placerat	ja			
		Monterat	vågrätt			
		Höjd		90	cm	
		Längd		30	cm	Information om BBR:s byggregler: Draghandtaget på dörrens insida ska vara minst 60 cm långt.



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol	Utformning			
	Höjd	50	cm	
	Sittring och lock av hårt material	nej (S)		
	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,60	NCS	
	Ljushetskontrast mot vägg	bra		
	Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg	70	cm	
	Yta till vänster sett framifrån	113	cm	
	Yta till höger sett framifrån	87	cm	



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	80	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	ja		
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	80	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		<p>Information om BBR:s byggregler: Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand.</p> <p>Anmärkning: Toalettpappershållare saknas på armstödet.</p>
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	60	cm	



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat		Handfat	Höjd	85	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	44	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	62	cm		
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,60	NCS		
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
		Vattenkran	Typ	spak		
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	28	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	24	cm		
	Tvål	Höjd tvålfunktion	100	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	15	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	27	cm		
		Engreppsfunktion	nej (S)			
		Parfumerad	nej			
Torkmöjlighet	Höjd	100	cm			
	Typ	papper som rivs av				
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Vinklad spegel	Spegeln är vinkelbar neråt	ja			



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	55	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	18	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Nödlarm med sladd 	Grepp- och tryckbar larmknapp på sladd	ja		
Vänttrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning 	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Bländande dagsljus	Möjlighet att skärma av dagsljus	ja		
Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)			



Tenhults vårdcentral
Jönköpingsvägen 7, 56027 Tenhult, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-04-15 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-04-15 12:40 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta		Bredd	138	cm
		Vändmöjlighet	minst 150 cm	
		Underlag	jämnt (S)	
Väntrum / Sittplats		Utformning		
		Sitthöjd	46	cm
		Ryggstöd	ja	
		Stadig	ja (S)	
	Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	64	cm
	Når förbi sittplatsens framkant	nej		
	Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		