





**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar		
Allmän information		Av- och påstigning	finns				
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns				
		Stor toalett	finns				
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund				
		Rutin för allergiframkallande växter	ja				
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat				
		Tillgång till enskild toalett	ja				
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet				
		Av- och påstigning		Markerad med skylt	nej		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> En av- och påstigningsplats ska finnas i nära anslutning till entrén och vara tydligt skyltad och markerad i marken.  <b>Anmärkning:</b> Markerad av- och påstigningsplats saknas, men möjlighet att stanna till för av- och påstigning i närheten av entrén finns.
				Belysning	ja (S)		
Underlag	hårdgjort, jämnt (S)						
Lutning längsled				0 %			
Lutning sidled				0 %			
Längd				10 m			
Avstånd till entré				5 m			



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Gångväg till entré		Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)			
		Ränndal	finns inte			
		Lutning längsled	0 %			
		Lutning sidled	0 %			
		Bredd	3 m			
Av- och påstigning / Sittplats		Utformning	Sitthöjd	44 cm		
		Ryggstöd	ja			
		Stadig	ja (S)			
		Fri yta bredvid sittplats	50 cm			
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)			
		Markens lutning sidled	0 %			
		Markens lutning längsled	0 %			



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering	Utmed gata		Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken		
	Antal platser		1 st			
	Belysning		ja (S)			
	Underlag		hårdgjort, jämnt (S)			
	Lutning längsled		0 %			
	Lutning sidled		0 %			
	Längd		5 m			
	Avstånd till entré		10 m			
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré	Gångväg		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
	Belysning		ja (S)			
	Underlag		hårdgjort, jämnt (S)			
	Risk att förväxla gångväg och cykelbana		nej (S)			
	Ränndal		finns inte			
	Lutning längsled		0 %			
	Lutning sidled		0 %			
	Bredd		3 m			



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Sittplats	Utformning	Sitthöjd	44	cm
		Ryggstöd	ja	
		Stadig	ja (S)	
		Fri yta bredvid sittplats	50	cm
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)	
		Markens lutning sidled	0	%
		Markens lutning längsled	0	%
		Ytan framför plan entréskylt	Lutning längsled	0
		Lutning sidled	0	%
Ingång / Verksamhetsskylt / På vägg bredvid dörr / Plan skylt	Plan skylt på vägg bredvid dörr	Höjd underkant	150	cm
		Höjd överkant	210	cm
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra	
		Textstorlek (versaler)	100	mm
		Utformning	text	
		Belyst skylt	nej (S)	



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr	Yta framför dörr 	Längd	300 cm	
		Bredd	300 cm	
		Lutning längsled	0 %	
		Lutning i sidled	0 %	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)	



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	99 cm	
	Tröskel 	Tröskelhöjd från utsidan	70 mm	
		Vertikal tröskelhöjd från utsidan	0 mm	
		Avfasning från utsidan	svag lutning	
		Tröskelhöjd från insidan	0 mm	
		Vertikal tröskelhöjd från insidan	0 mm	
		Avfasning från insidan	behövs inte	



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Öppning saknar kontrast från utsidan.</p>
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej		
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	100	cm	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Storlek (höjd)		120	mm	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	5	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	5	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

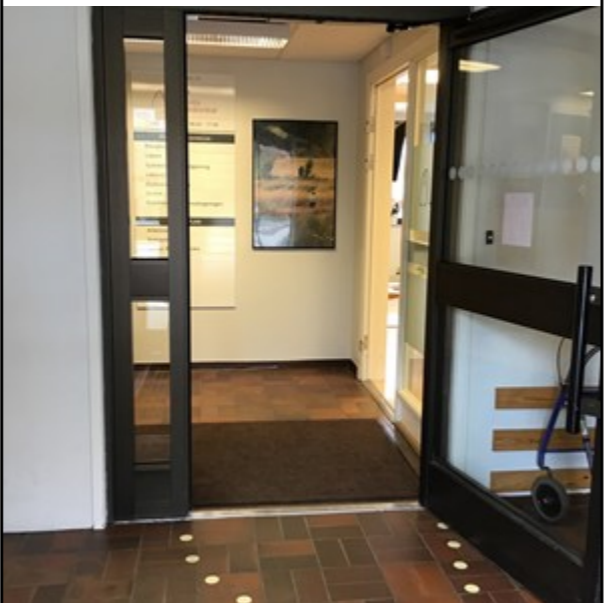
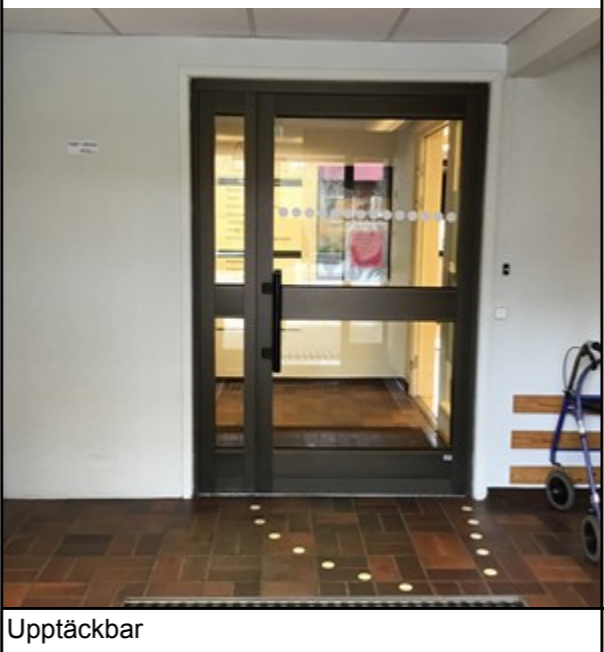
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Yta framför dörr	Yta framför dörr 	Längd	300	cm	
		Bredd	240	cm	
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
Klämrisk	Klämrisk mellan dörrarna	nej (S)			



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	100 cm	
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,60 NCS	
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	87 cm	
		Storlek (höjd)	170 mm	



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	80	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	100	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	160	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	10	s	
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	75	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	97	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	92	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,30	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	svag		
		Passagetid	10	s	



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

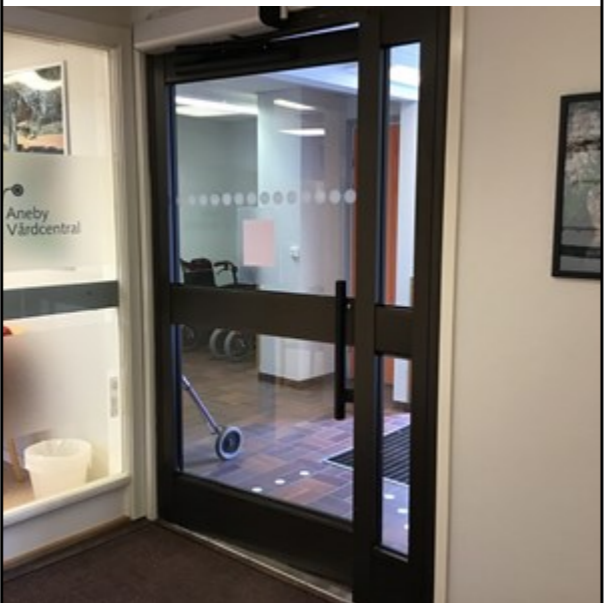

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk att komma i kläm när dörren stängs eller få den på sig när dörren öppnas. Rekommenderad tid är 15 sek om inte säkerhetssensor finns.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Passagetiden är för kort och säkerhetssensor saknas både vid öppnande och stängning av dörr.</p>	
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej			
	Dörrens slagyta är markerad	Ljushetskontrast (exakt mått)		0,40	NCS	
		Slagytans ljushetskontrast		bra ljushetskontrast		



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,50	NCS	
Ingång / Sittplats i väntan på färdtjänst	Utformning 	Sitthöjd	50	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

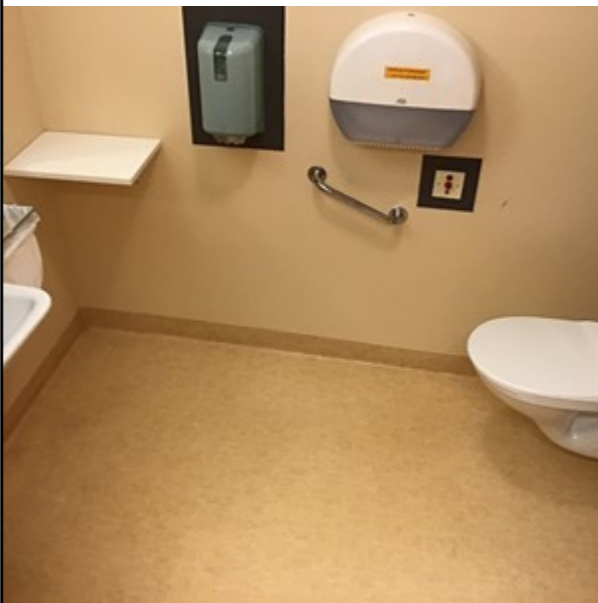
Kapprum	Fri golvyta	Längd	230	cm	
		Bredd	170	cm	
	Krok	Höjd	78	cm	
		Avstånd från hörn	88	cm	
Kapprum / Spegel	Spegel halvfigur	Höjd underkant	82	cm	
		Höjd överkant	188	cm	





**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus	Utrymme		Längd	165	cm	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Den totala golvytan på RWC ska vara 2,2x2,2 meter för att personer i rullstol ska kunna vända, backa och svänga.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Toalettutrymmet är för litet. Ta kontakt med Regionfastigheter/Fastighetsägare för diskussion om det går att flytta inredning för att nå bättre tillgänglighet på toaletten.</p>
	Bredd		200	cm		
	Fri vändyta		100	cm		
	Avstånd mellan tvättställ och toalettstol		110	cm		
	Doftblock eller liknande som avger doft		nej (S)			
	Stor behållare med lock		ja (S)			
	Utrymningslarm		saknas			
					<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Visuellt brandlarm saknas.</p>	



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**


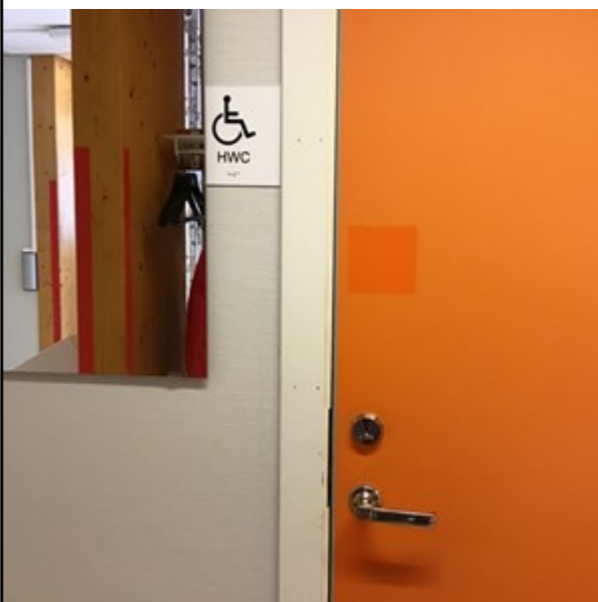
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus		Avlastningshylla	Höjd	83	cm	
		Längd	40	cm		
		Bredd	30	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,10	NCS		
		Ljushetskontrast	svag			
		Placerad mellan handfat och toalettstol	ja			
	Klädkrok	Höjd	80	cm		
		Avstånd från hörn	20	cm		
					<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Kroken sitter för nära hörn.</p>	



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus		Skötbord	Höjd	92	cm	
		Längd	75	cm		
		Bredd	57	cm		
		Benutrymme på djupet	70	cm		
Stor toalett inomhus / Skylt		Skylt med text	Höjd underkant	145	cm	
		Höjd överkant	160	cm		
		Textstorlek (versaler)	16	mm		
		Text i relief	ja			
		Punktskrift	ja			
		Grafisk symbol	kännbar			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja			



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr	Yta framför dörr 	Längd Bredd	170 cm 230 cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	86 cm	



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

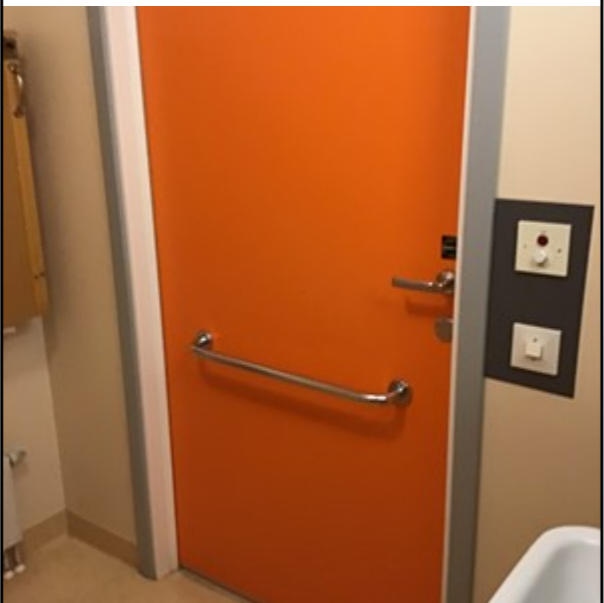
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,35	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,35	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	140	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	45	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,35	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,35	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,20	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja		
	Draghandtag	Centralt placerat	ja		
		Monterat	vågrätt		
		Höjd	80	cm	
	Längd	60	cm		



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol		Utformning			
		Höjd		48	cm
		Sittring och lock av hårt material	nej (S)		
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0,50	NCS
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg		67	cm
		Yta till vänster sett framifrån		25	cm
			<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          För att personer som sitter i rullstol ska kunna göra överflyttning till toalettstol behöver det finnas 90 cm fritt utrymme på toalettstolens båda sidor.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Toalettutrymmet är för litet för att detta ska kunna uppfyllas.</p>		
Yta till höger sett framifrån		105	cm		



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Ett armstöd	Endast ett armstöd på höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Fällbara armstöd ska finnas på båda sidor om toaletten.  <b>Anmärkning:</b> Toalettstol saknar uppfällbart armstöd på vänster sida sett framifrån
		Höjd	80	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,10	NCS	
		Ljushetskontrast	svag		
		Når framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand.  <b>Anmärkning:</b> Toalettpappershållare saknas på armstödet.



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat		Handfat	Höjd	83	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	44	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	54	cm		
		Vattenläs och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,50	NCS		
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
		Vattenkran	Typ	spak		
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	25	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	25	cm		
	Tvål	Höjd tvålfunktion	100	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	30	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	30	cm		
		Engreppsfunktion	nej (S)			
		Parfumerad	nej			
Torkmöjlighet	Höjd	90	cm			
	Typ	papper som rivs av				
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Spegel som är plan mot vägg	Avstånd från spegelns underkant ner till handfat	10	cm		
		Höjd övre kant ner till golv	195	cm		



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti.eklund@rjl.se

<p>Stor toalett inomhus / Nödlarm</p>	<p>Högre nödlarm på vägg</p> 	<p>Höjd</p>	<p>80 cm</p>	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>        Nödlarm ska finnas på RWC. De ska vara placerade så att de kan nås från golv och toalettstol. De ska vara markerade på så sätt att de inte förväxlas med strömbrytare.</p> <p><b>Anmärkning:</b>        Det saknas lågt placerat nödlarm.</p>
		<p>Möjligt att komma intill larmknapp</p>	<p>ja</p>	



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus	Utrymme	Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen.  <b>Anmärkning:</b> Visuellt brandlarm saknas.
		Tvål	oparfymerad		
		Utrymningslarm	saknas		
	Toalettstol	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,50	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

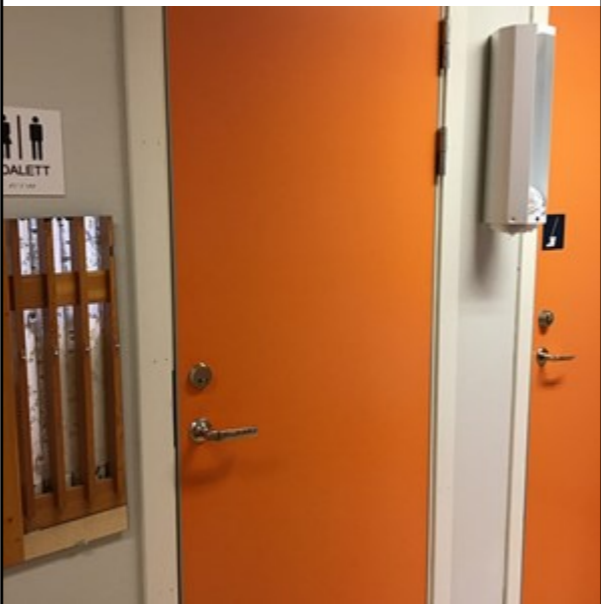
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Skylt	Skylt med text	Höjd underkant	145	cm		
		Höjd överkant	160	cm		
		Textstorlek (versaler)	16	mm		
		Text i relief	ja			
		Punktskrift	ja			
		Grafisk symbol	kännbar			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja			
		Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	69	cm
						



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,35	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,35	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt inifrån	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,35	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,25	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,20	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja		



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Handfat	Handfat	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,50	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
		Vattenkran	Typ	spak	



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Receptions hall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
		Öppen yta	Underlag	halksäkert, jämnt (S)	
					



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

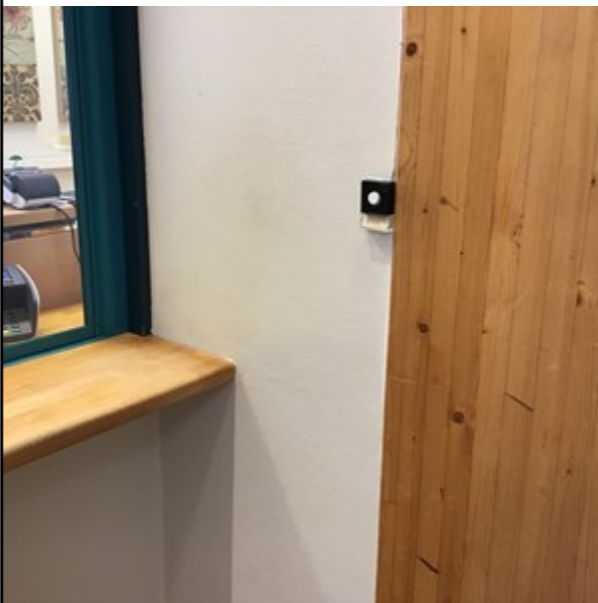

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	nej			
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)			
		Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)			
		Läppläsning möjlig	ja (S)			
		Hörslina vid disk	ja			
Receptionshall / Reception / Disk	Disk med fast höjd		Höjd på diskens lägsta del	86	cm	
			Längd på diskens lägsta del	120	cm	
			Fri höjd under diskens lägsta del	83	cm	
			Benutrymme på djupet	20	cm	
			Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,40	NCS	
			Diskens ljushetskontrast	bra		



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Ringklocka	Fast monterad 	Höjd över underlag	115	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Avstånd till närmaste föremål	30	cm	
Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare	Fast placerad 	Höjd	95	cm	
		Kännbar punkt på 5:an	ja		
		Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura		



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Passageöppning / Passageöppningen utifrån	Passagebredd	Dörröppningens fria bredd	170	cm	
		Passageöppningens ljushetskontrast mot omgivande yta	Bredd dörrfoder eller markering	300	mm
			Ljushetskontrast dörrfoder eller markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,35	NCS
			Passageöppningen är lätt att upptäcka	ja	
Väntrum / Passageöppning / Passageöppningen inifrån	Passageöppningens ljushetskontrast mot omgivande yta	Bredd dörrfoder eller markering	300	mm	
		Ljushetskontrast dörrfoder eller markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,35	NCS	
		Passageöppningen är lätt att upptäcka	ja		



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
		Bländande dagsljus	Möjlighet att skärma av dagsljus	ja	
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		
Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	150 cm		
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	jämnt (S)		
	Gångytans bredd är delvis begränsad	Bredd	70 cm		



**Aneby vårdcentral**  
**Storgatan 29, 578 31 ANEBY, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-06-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-06-23 08:24 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum / Föremål i gångstråk	Löst föremål 	Löst föremål i gångstråk	ja		
Väntrum / Sittplats	Utformning 	Sitthöjd	47	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	70	cm	
		När förbi sittplatsens framkant	nej		
	Armstöd på båda sidor för uppresning	ja			