

Förrådshantering

Hur bevara renhetsgrader av
lagrat material?


Renhetsgrader, definitioner

- Rena produkter
 - för ögat synligt rena produkter som används mot hel hud
- Höggradigt rena produkter
 - produkter som kommer i kontakt med hela slemhinnor eller skadad hud. Får finnas enstaka levande mikroorganismer (mo) per produkt. Mo får inte vara sjukdomsframkallande
- Sterila produkter
 - produkter som penetrerar hud och slemhinnor eller kommer i kontakt med normalt sterila områden i kroppen. Sannolikheten att det finns mindre än en livskraftig mo/produkt ska vara mindre än en/en miljon produkter (tillverkaransvar).

Rengöringsprocesser

- Rena produkter
 - Mirakelduk och vatten, rengöringsmedel med tensider
- Högradigt rena produkter
 - Värmedesinfektion eller Yt-desinfektionsmedel med tensider
- Sterila produkter
 - Värmedesinfektion följt av sterilisering i autoklav

Förpackningssteg sterila produkter

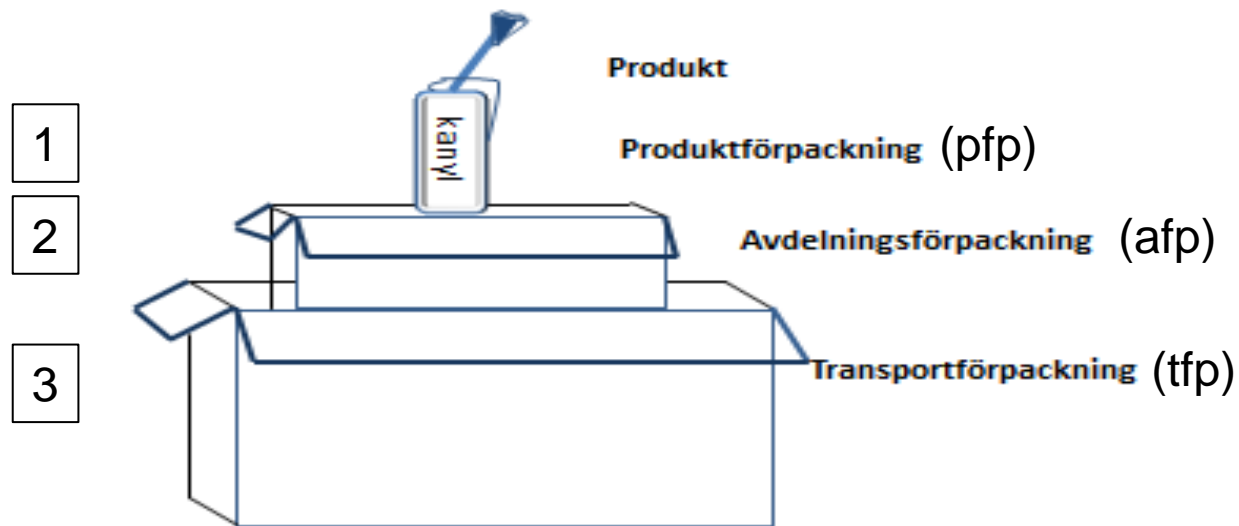

Produkter med definierad renhetsgrad

Hanteras ALLTID med **nyspritade händer** för att bibehålla renhetsgraden (aseptik) av produkt, produktförpackning (pfp) och avdelningsförpackning (afp).

Med definierad renhetsgrad menas:

- Höggradigt rena produkter
- Sterila produkter

Praktiskt, produkter till sterilförråd

- Leverans anländer till din arbetsplats
- Uppackning sker utanför förråd
- Tips, använd två rullvagnar (en för tfp och en för uppackade produkter)
- Yt-desinfektera den ”rena vagnen”, ställ den åt sidan
- Ta på plastförkläde
- Ställ tfp med sterilt/höggradigt rent innehåll på ”smutsig vagn”
- Öppna tfp
- Sprita händerna

Fortsättning;

Praktiskt, produkter till sterilförråd

- Lyft över afp till rena vagnen
- Ta av plastförkläde
- Sprita händerna
- Placera produkterna i förrådet
- Ytdesinfektera vagn
- Sprita händerna

Placering av produkter i sterilförråd

- Produkterna förvaras i sina afp
 - Granska afp, de ska vara oskadade
 - Nytt gods ställs bakom befintligt = afp med tidigast utgångsdatum ställs främst
 - Kontrollera samtidigt att äldre produkter inte blivit för gamla
 - Inga förpackningar får förvaras på golvet
 - Handsprit ska finnas lättillgängligt i förrådet
 - Kontrollera att det finns handsprit i flaskan.
- Dörren till sterilförrådet ska vara stängd!

Städning av sterilförråd

- Golvet, ventil och lister rengörs en gång/vecka
- Hyllor avtorkas med yt-desinfektion med tensider en gång/månad (Gäller även sterilförråd i form av skåp.)
 - Plocka ner afp och ställ på desinfekterad rullvagn
 - Torka av hylla
 - Se till att ytan är torr innan afp ställs tillbaka
 - **Nyspritate händer!**

Andra förråd

- Tvättförråd
- Närförråd
- Allmänförråd

Vad gäller?

Produkter som ska vara för ögat synlig rena

Tvättvagnen till tvättförrådet

- Hämta tvättvagnen
- Ställ den utanför tvättförrådet på avdelningen
- Ta av skyddsplasten kontrollerat
- Sprita händerna
- Alt 1
 - Kör in vagnen som ska stå i förrådet
- Alt 2
 - Plocka upp textilier på hyllorna (kör in vagnen i förrådet)

Dörren ska vara stängd när ingen är i förrådet!

Från tvätt- till närförråd

- Ta fram rullbord
- Torka av horisontella ytor med Yt-desinfektion
- Sprita händerna
- Lasta på de textilier som beräknas gå åt

Närförråd

- Öppna skåpsdörr
- Sprita händerna
- Fyll på underifrån

Fyllnadsgrad i närförråd

För att underlätta en hygienisk hantering av textilierna får inte hyllorna vara ”proppfulla”.

Gör en beräkning av genomsnittlig åtgång/dygn

Kommentar: Alla textilier hanteras 3-4 gånger på avdelningen innan de har kommit till patienten. Rena händer är därför viktigt vid varje hantering!

Städning av tvätt- och närförråd


Tvättförråd

- Golvstädning – en gång/vecka
- Avtorkning av hyllor med mirakelduk och vatten var 3:e månad

Närförråd

- Avtorkning av hyllor med mirakelduk och vatten var 3:e månad
- Utsidan av skåpsdörrar (handtag + runt detta) torkas av med mirakelduk vid daglig städning

Bra symboler att kunna



Endast för engångsbruk
på alla sterila produkter



Tillverkningsdatum



Används före



Hållbarhet efter öppnande

Ex. på tvål, handsprit
Skriv brytningsdatum