





**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar
Allmän information		Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns		
		Stor toalett	finns		
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund		
		Rutin för allergiframkallande växter	ja		
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat		
		Tillgång till enskild toalett	ja		
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet		
Av- och påstigning		Markerad med skylt	nej		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> En av- och påstigningsplats ska finnas i nära anslutning till entrén och vara tydligt skyltad och markerad i marken.  <b>Anmärkning:</b> Markerad av- och påstigningsplats saknas, men möjlighet att stanna till för av- och påstigning i närheten av entrén finns.
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Längd	10 m		
		Avstånd till entré	5 m		





**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

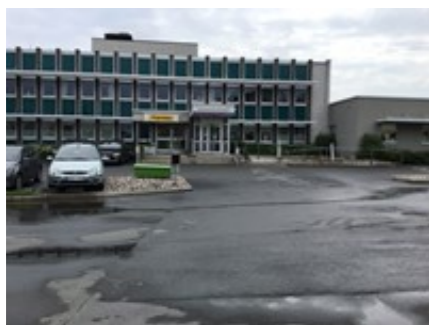
TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Gångväg till entré		Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)				
		Belysning	ja (S)					
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)					
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)					
		Rännal	finns inte					
		Lutning längsled	0 %					
		Lutning sidled	0 %					
		Bredd	3 m					
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering		I bredd eller fristående	Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken		
				Antal platser	2 st			
Belysning	ja (S)							
Underlag	hårdgjort, jämnt (S)							
Lutning längsled	0 %							
Lutning sidled	0 %							
Bredd	3,7 m							
Avstånd till entré	10 m							



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
		Ränndal	finns inte		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Bredd	3 m		
Trappa utomhus		Utformning	hårdgjord, jämn		
		Beläggning	hårdgjord, jämn		
		Antal trappsteg till vilplan	4 st		
		Bredd	267 cm		
		Stegdjup	30 cm		
		Öppning mellan plansteg	nej		
		Ljushetskontrast första steget (exakt mått)	0,30 NCS		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Översta och nedersta trappsteget i varje trapplopp ska vara kontrastmarkerat (0,40 NCS), antingen hela trappsteget eller stegets framkant.  <b>Anmärkning:</b> Trappans översta och nedersta steg är svagt kontrastmarkerat.
		Ljushetskontrast första steget	svag		
Ljushetskontrast sista steget (exakt mått)	0,30 NCS				
Ljushetskontrast sista steget	svag				
Alternativ till trappa	Kompenseras av	ramp			



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Trappa utomhus / Ledstång vänster sida	En ledstång	Höjd	96	cm	
		Sträckning förbi nedersta delen	0	cm	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Ledstången bör gå 30 cm förbi översta och nedersta trappsteget och förbi rampens/trappans början och slut och ändavslutningen bör vara utformad så att risk för att fastna med kläder minimeras.  <b>Anmärkning:</b> Ledstång bör löpa förbi nedersta trappsteget för att kunna vara ett stöd hela vägen i trappan.
		Sträckning förbi översta delen	15	cm	
		Greppvänlig	ja		
		Ledstång som löper oavbrutet	ja		
		Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,30	NCS	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Ledstänger ska vara kontrastmarkerade (0,40 NCS) mot omgivande ytor.  <b>Anmärkning:</b> Ledstången kan vara svår att upptäcka, kontrastmarkeringen är för svag.
		Ljushetskontrast	svag		



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Trappa utomhus / Ledstång höger sida	En ledstång	Höjd	96	cm	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Ledstången bör gå 30 cm förbi översta och nedersta trappsteget och förbi rampens/trappans början och slut och ändavslutningen bör vara utformad så att risk för att fastna med kläder minimeras.  <b>Anmärkning:</b> Ledstång bör löpa förbi översta och nedersta trappsteget för att kunna vara ett stöd hela vägen i trappan.
		Sträckning förbi nedersta delen	0	cm	
		Sträckning förbi översta delen	0	cm	
		Greppvänlig	ja		
		Ledstång som löper oavbrutet	ja		
		Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
Ramp / Två ramper i följd med vilplan	Vilplan	Lutning längsled	0	%	
		Lutning sidled	0	%	
		Längd	170	cm	



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:27 av titti.eklund@rjl.se

Ramp / Två ramper i följd med vilplan / Första rampen	Utformning		Förankring	permanent		
			Är i nivå med underlag	ja		
			Beläggning	hårdgjord, jämn (S)		
			Bredd	180	cm	
			Lutning sidled	6	%	
			Ljushetskontrast markering nedtill (exakt mått)	0	NCS	
			Markeringens ljushetskontrast nedtill	saknas		
			Ljushetskontrast markering upptill (exakt mått)	0	NCS	
			Ljushetskontrast markering upptill	saknas		
Ramp / Två ramper i följd med vilplan / Första rampen / Avåkningsskydd eller vägg på höger sida	Avåkningsskydd höger sida		Höjd avåkningsskydd	15	cm	
Ramp / Två ramper i följd med vilplan / Första rampen / Ledstång höger sida	En ledstång		Höjd	93	cm	
			Sträckning förbi nedersta delen	0	cm	
			Sträckning förbi översta delen	100	cm	
			Greppvänlig	ja		
			Ledstång som löper oavbrutet	ja		
			Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja		
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
			Ljushetskontrast	bra		
Ramp / Två ramper i följd med vilplan / Första rampen / Avåkningsskydd eller vägg på vänster sida	Vägg vänster sida		Ramp som är förankrad mot vägg	ja		
Ramp / Två ramper i följd med vilplan / Första rampen / Lutning längsled	Lutar 6 %		Lutning längsriktning	6	%	
			Längd lutningssträcka	5	m	



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti.eklund@rjl.se

Ramp / Två ramper i följd med vilplan / Andra rampen	Utformning		Förankring	permanent		
			Är i nivå med underlag	ja		
			Beläggning	hårdgjord, jämn (S)		
			Bredd	180	cm	
			Lutning sidled	6	%	
			Ljushetskontrast markering nedtill (exakt mått)	0	NCS	
			Markeringens ljushetskontrast nedtill	saknas		
			Ljushetskontrast markering upptill (exakt mått)	0	NCS	
			Ljushetskontrast markering upptill	saknas		
	Ramp / Två ramper i följd med vilplan / Andra rampen / Avåkningsskydd eller vägg på vänster sida	Avåkningsskydd vänster sida		Höjd avåkningsskydd	3	cm
Ramp / Två ramper i följd med vilplan / Andra rampen / Avåkningsskydd eller vägg på höger sida	Avåkningsskydd höger sida		Höjd avåkningsskydd	10	cm	
Ramp / Två ramper i följd med vilplan / Andra rampen / Ledstång vänster sida	En ledstång	Höjd	87	cm		
		Sträckning förbi nedersta delen	0	cm		
		Sträckning förbi översta delen	30	cm		
		Greppvänlig	ja			
		Ledstång som löper oavbrutet	ja			
		Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast	bra			
Ramp / Två ramper i följd med vilplan / Andra rampen / Lutning längsled	Lutar 6 %	Lutning längsriktning	6	%		
		Längd lutningssträcka	5	m		



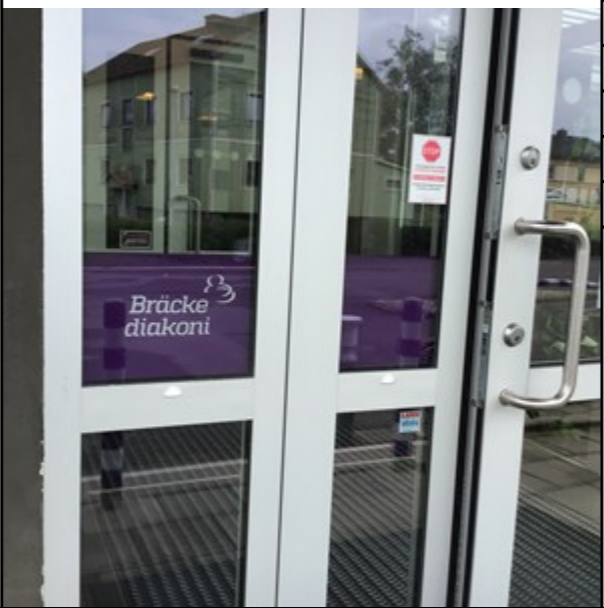

**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Verksamhetsskylt / På vägg bredvid dörr / Plan skylt	Ytan framför plan entréskylt	Lutning längsled	0 %	
		Lutning sidled	0 %	
	Plan skylt på vägg bredvid dörr	Höjd underkant	94 cm	
		Höjd överkant	120 cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40 NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra	
		Textstorlek (versaler)	50 mm	
		Utformning	text	
		Belyst skylt	nej (S)	
	Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr	Yta framför dörr	Längd	165 cm
		Bredd	300 cm	
		Lutning längsled	0 %	
		Lutning i sidled	0 %	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)	
		Skrapgaller	Skrapgaller	infällt i nivå med golv med kant



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se


Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd		Dörröppningens fria bredd	93 cm	
	Tröskel		Tröskelhöjd från utsidan	60 mm	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Trösklar ska undvikas. Om det måste finnas en tröskel i entrédörren ska den vara max 2 cm hög och avfasad. Hänsyn tas till branddörrar/utrymningsdörrar.  <b>Anmärkning:</b> Tröskeln utifrån är för hög och avfasning saknas.
			Vertikal tröskelhöjd från utsidan	60 mm	
			Avfasning från utsidan	saknas	
			Tröskelhöjd från insidan	0 mm	
			Vertikal tröskelhöjd från insidan	0 mm	
			Avfasning från insidan	behövs inte	





**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti.eklund@rjl.se

<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr /        Öppnande av dörr utifrån</p>	<p>Dörröppnare utanför dörr</p> 	<p>Höjd på dörröppnarens undre kant</p>	<p>89 cm</p>	
		<p>Höjd på dörröppnarens övre kant</p>	<p>112 cm</p>	
		<p>Dörröppnarens placering från hinder</p>	<p>170 cm</p>	
		<p>Ljushetskontrast (exakt mått)</p>	<p>0,40 NCS</p>	
		<p>Dörröppnarens ljushetskontrast</p>	<p>bra</p>	
		<p>Passagetid</p>	<p>12 s</p>	
<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr /        Öppnande av dörr inifrån</p>	<p>Dörröppnare innanför dörr</p> 	<p>Höjd på dörröppnarens undre kant</p>	<p>89 cm</p>	
		<p>Höjd på dörröppnarens övre kant</p>	<p>113 cm</p>	
		<p>Dörröppnarens placering från hinder</p>	<p>100 cm</p>	
		<p>Ljushetskontrast (exakt mått)</p>	<p>0,40 NCS</p>	
		<p>Dörröppnarens ljushetskontrast</p>	<p>bra</p>	
		<p>Passagetid</p>	<p>12 s</p>	



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas.  <b>Anmärkning:</b> Säkerhetssensor finns vid stängning av dörren men inte vid öppnande av dörren.
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	30	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti.eklund@rjl.se

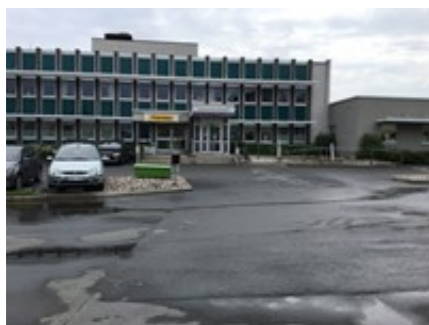
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Yta framför dörr	Yta framför dörr	Längd	320	cm	
		Bredd	250	cm	
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
	Klämrisk	Klämrisk mellan dörrarna	nej (S)		
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr	Skrapgaller	Skrapgaller	infällt i nivå med golv utan kant		
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	90	cm	
					



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

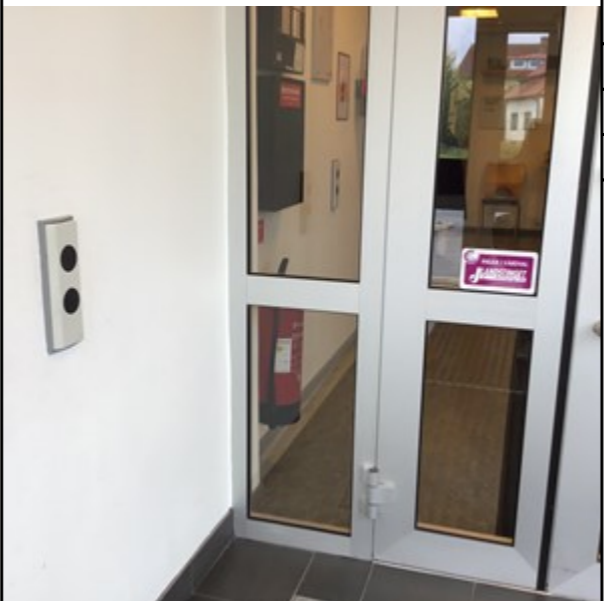
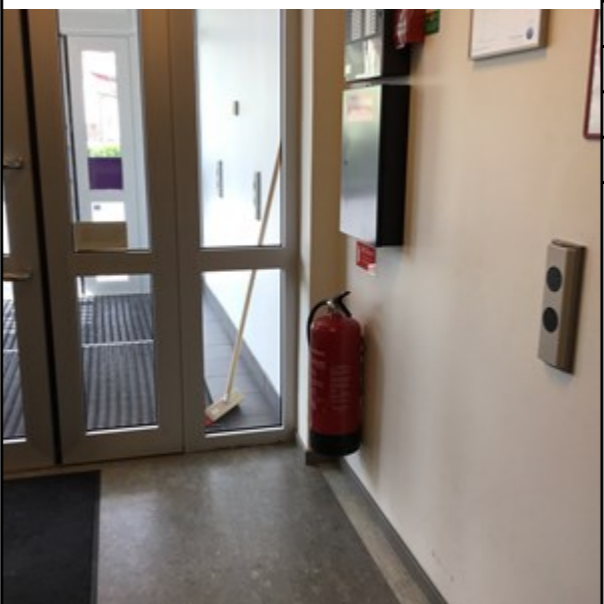
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
	Markeringens bredd	Bredd	30	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	82	cm	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Stora glaspartier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark. Alternativ till två markeringar kan vara en minst 40 cm bred markering över glasytor, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Balken och markeringen över dörrens glasparti har inte tillfredsställande kontrast mot bakomliggande yta.</p>
		Storlek (höjd)	100	mm	



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörröppnare utanför dörr 	Höjd på dörröppnarens undre kant	88 cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	115 cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	82 cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40 NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra	
		Passagetid	10 s	
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr 	Höjd på dörröppnarens undre kant	89 cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	113 cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	115 cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40 NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra	
		Passagetid	10 s	



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas.  <b>Anmärkning:</b> Säkerhetssensor finns vid stängning av dörren men inte vid öppnande av dörren.
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)		0 NCS	
					
Ingång / Inre dörr / Inre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd		30 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)		0,40 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)		0,40 NCS	



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Öppen yta	Underlag	jämnt (S)		
					



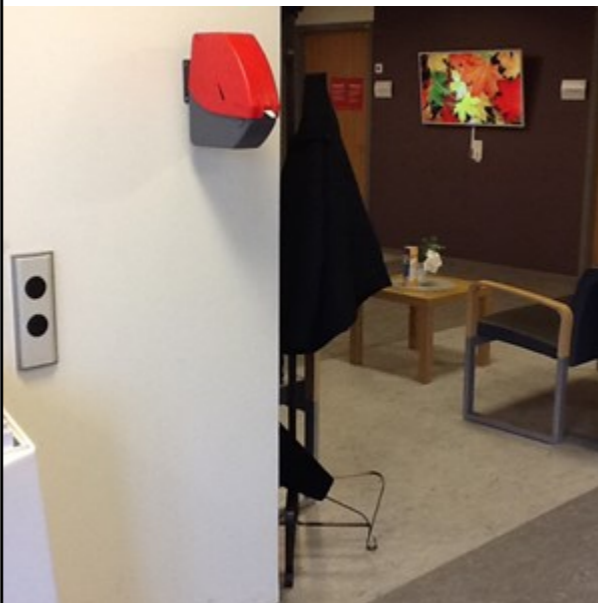
**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

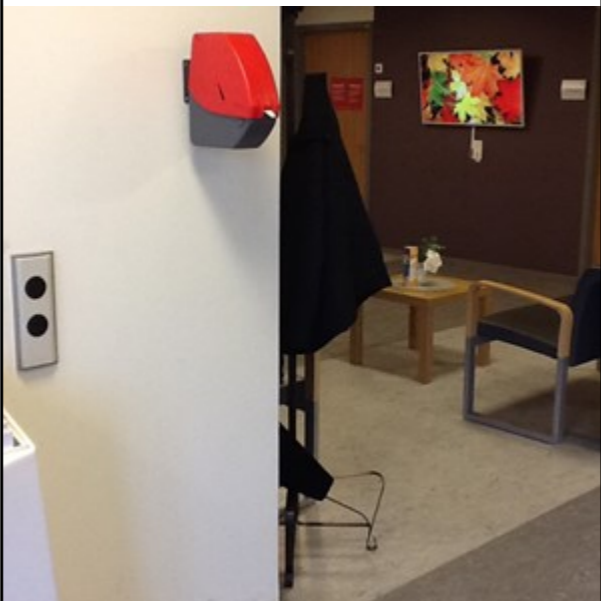
Startad: 2020-01-23 10:27 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm	Ytan framför köautomat	Längd	280	cm	
		Bredd	280	cm	
		Funktioner på automat	Höjd lägsta funktion	145	cm
		Höjd högsta funktion	160	cm	
		Bekräftelse vid användning	nej		
		Välbelysta	ja (S)		
		Kan manövreras med en hand	ja (S)		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm		Fri yta under automat	ja		
		Avstånd till närmaste föremål	150 cm		
		Hörbar information om tilldelat nummer	nej		
		Nummer vid ledig disk	saknas		
Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	ja		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslina vid disk	ja		



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Ledstråk till disk	Konstgjort ledstråk	Sammanhängande	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Utformning	bra ljushetskontrast		
Receptionshall / Reception / Disk		Disk med fast höjd			
		Höjd på diskens lägsta del	80	cm	
		Längd på diskens lägsta del	98	cm	
		Fri höjd under diskens lägsta del	76	cm	
		Benutrymme på djupet	26	cm	
		Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,40	NCS	
		Diskens ljushetskontrast	bra		



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare	Fast placerad	Höjd	92	cm		
		Kännbar punkt på 5:an	ja			
		Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)		0	NCS	
		Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)		0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra			
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura			
Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)			
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)			
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)			



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

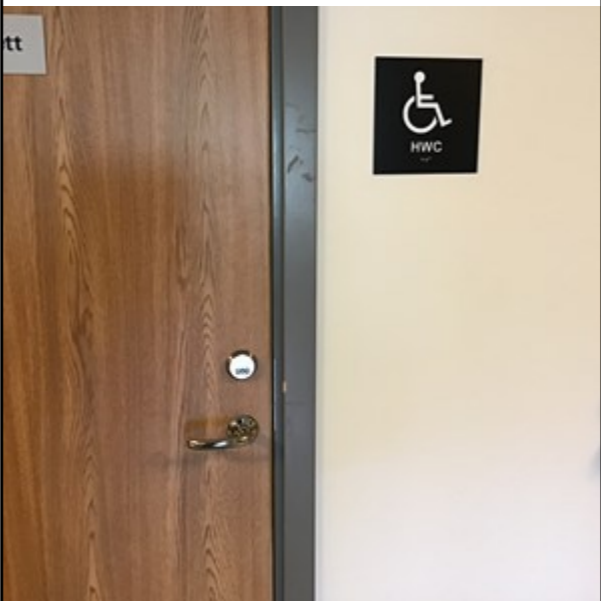
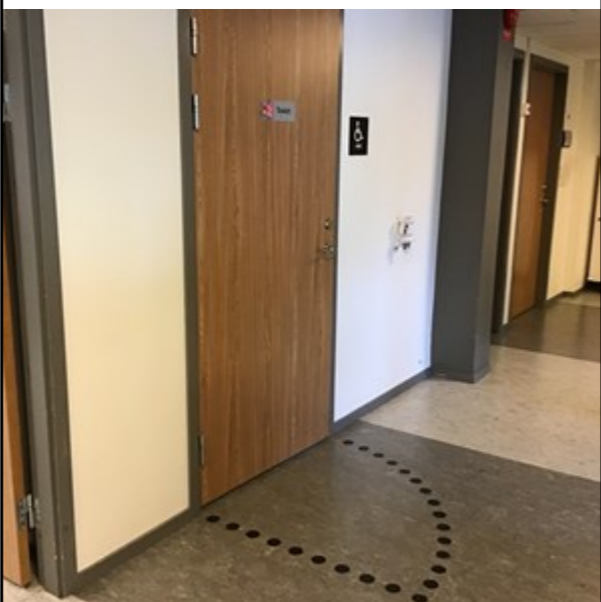
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	120	cm
		Vändmöjlighet	minst 150 cm	
		Underlag	halksäkert, jämnt (S)	
Väntrum / Sittplats	Utformning	Sitthöjd	44	cm
		Ryggstöd	ja	
		Stadig	ja (S)	
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)	
	Armstöd	Höjd	66	cm
		När förbi sittplatsens framkant	nej	
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja	



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

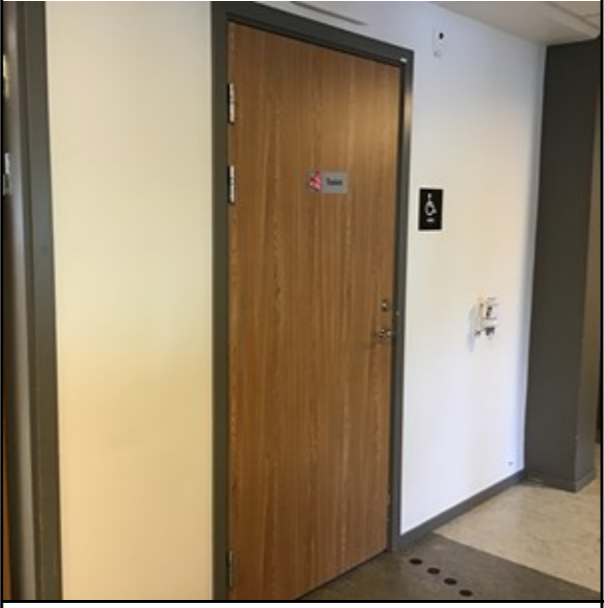
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Skylt	Skylt med text	Höjd underkant	140	cm		
		Höjd överkant	158	cm		
		Textstorlek (versaler)	16	mm		
		Text i relief	ja			
		Punktskrift	ja			
		Grafisk symbol	kännbar			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja			
		Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr	Yta framför dörr	Längd	200	cm
			Bredd	300	cm	



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

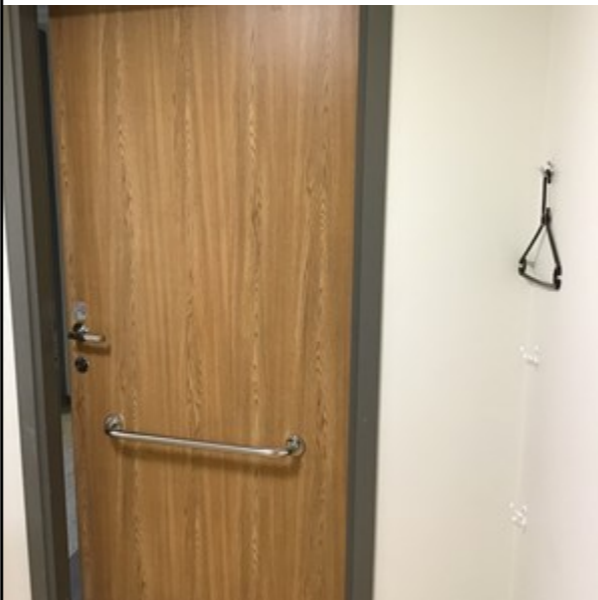
TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	86 cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,45 NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	
	Markeringens bredd	Bredd	60 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,15 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,50 NCS	



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**



TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	75	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	46	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		
	Dörrens slagyta är markerad	Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Slagytans ljushetskontrast	bra ljushetskontrast, inte kännbar		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,45	NCS	
					
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	60	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,15	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,50	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja		
	Draghandtag	Centralt placerat	ja		
		Monterat	vågrätt		
		Höjd	81	cm	
		Längd	60	cm	



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus		Utrymme	Längd	220	cm	
		Bredd	220	cm		
		Fri vändyta	150	cm		
		Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	80	cm		
		Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)			
		Stor behållare med lock	nej (S)		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> På stora toaletter bör finnas behållare med lock stora nog för inkontinensstomihjälpmiddel eller vuxenblöja.  <b>Anmärkning:</b> Stor och stabil behållare med lock saknas.	
		Utrymningslarm	med ljud och blinkande ljus			
		Avlastningshylla	Höjd	86	cm	
		Längd	18	cm		
		Bredd	60	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,30	NCS		
		Ljushetskontrast	svag			
		Placerad mellan handfat och toalettstol	nej			



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**


TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus	Klädkrok	Höjd	80	cm	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm.  <b>Anmärkning:</b> Kroken sitter för nära hörn.
		Avstånd från hörn	20	cm	
	Skötbord	Höjd	96	cm	
		Längd	80	cm	
		Bredd	40	cm	
		Benutrymme på djupet	0	cm	
					



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol		Utformning				
		Höjd		49	cm	
		Sittring och lock av hårt material	ja (S)			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0,30	NCS	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> För att enkelt orientera sig ska toalettstolen vara kontrastmarkerad mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS.  <b>Anmärkning:</b> Toalettstolen är svagt markerad mot bakomliggande vägg.
		Ljushetskontrast mot vägg	svag			
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg		75	cm	
		Yta till vänster sett framifrån		90	cm	
		Yta till höger sett framifrån		30	cm	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> För att personer som sitter i rullstol ska kunna göra överflyttning till toalettstol behöver det finnas 90 cm fritt utrymme på toalettstolens båda sidor.  <b>Anmärkning:</b> Ett skötbord står till höger om toalettstolen.



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	72	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,20	NCS	
		Ljushetskontrast	svag		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand.  <b>Anmärkning:</b> Toalettpappershållare saknas på armstödet.
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	72	cm	
Ljushetskontrast (exakt mått)		0,20	NCS		
Ljushetskontrast		svag			
När framför toalettstolens framkant		ja			
Toalettpappershållare		ja			
Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	60	cm		




**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat		Handfat	Höjd	84	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	57	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	53	cm		
		Vattenläs och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,30	NCS	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> För att enkelt orientera sig ska handfat vara kontrastmarkerat mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS.  <b>Anmärkning:</b> Handfatet är svagt markerat mot bakomliggande vägg.	
		Ljushetskontrast mot vägg	svag			
	Vattenkran	Typ	spak			
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	33	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	36	cm		
	Tvål	Höjd tvålfunktion	115	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	40	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	40	cm		
		Engreppsfunktion	ja (S)			
		Parfumerad	nej			
Torkmöjlighet	Höjd	96	cm			
	Typ	pappershandukshållare				
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Spegel som är plan mot vägg	Avstånd från spegelns underkant ner till handfat	8	cm		
		Höjd övre kant ner till golv	200	cm		



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	95	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	22	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



**Bräcke Diakoni Nyhälsan**  
**Nyhemsgatan 6B, 571 38 Nässjö, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
Vald inventeringsnivå: Standard plus  
Startad: 2020-01-23 10:27 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Nödlarm med sladd 	Greppbar larmknapp på sladd	ja		
--------------------------------	--	-----------------------------	----	--	--