



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar
Allmän information		Allmän information			
		Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns		
		Stor toalett	finns		
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund		
		Rutin för allergiframkallande växter	ja		
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat		
		Tillgång till enskild toalett	ja		
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet		
Av- och påstigning		Utformning			
		Markerad med skylt	nej		Information om BBR:s byggregler: En av- och påstigningsplats ska finnas i nära anslutning till entrén och vara tydligt skyltad och markerad i marken. Anmärkning: Markerad av- och påstigningsplats saknas, men möjlighet att stanna till för av- och påstigning i närheten av entrén finns.
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning sidled	0	%	
		Längd	10	m	
		Avstånd till entré	7	m	



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Trottoarkant	Trottoarkant		Trottoarkant	ja		
	Avfasning		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			I nivå med underlag	ja		
			Bredd	100 cm		
			Lutning längsled	6 %		
Av- och påstigning / Gångväg till entré	Gångväg		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
			Belysning	ja (S)		
			Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
			Ränndal	finns inte		
			Lutning längsled	0 %		
			Lutning sidled	0 %		
			Bredd	3 m		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Sittplats		Sitthöjd	41	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Fri yta bredvid sittplats	100	cm	
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
		Markens lutning sidled	0	%	
		Markens lutning längsled	0	%	
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering		Utmed gata			
		Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken		
		Antal platser	2	st	
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning sidled	0	%	
		Längd	6	m	
		Avstånd till entré	25	m	



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Trottoarkant	Trottoarkant		Trottoarkant	ja		
	Avfasning		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			I nivå med underlag	ja		
			Bredd	100 cm		
			Lutning längsled	8 %		
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré	Gångväg		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
			Belysning	ja (S)		
			Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
			Ränndal	finns inte		
			Lutning längsled	0 %		
			Lutning sidled	0 %		
			Bredd	3 m		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Sittplats		Sitthöjd	41	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Fri yta bredvid sittplats	100	cm	
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
		Markens lutning sidled	0	%	
		Markens lutning längsled	0	%	
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Föremål i gångstråk - Stolpar / Fast föremål		Fast föremål	ja		Information om BBR:s byggregler: Fasta eller utskjutande föremål ska vara visuellt markerade med en ljushetskontrast (0,40 NCS) mot omgivande ytor. Anmärkning: Pelare saknar visuell markering



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Verksamhetsskylt / På vägg bredvid dörr / Plan skylt	Ytan framför plan entréskylt	Lutning längsled	0	%	
		Lutning sidled	0	%	
	Plan skylt på vägg bredvid dörr	Höjd underkant	55	cm	
		Höjd överkant	170	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Textstorlek (versaler)	40	mm	
		Utformning	text		
		Belyst skylt	nej (S)		
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr	Yta framför dörr	Längd	300	cm	
		Bredd	300	cm	
		Lutning längsled	2	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd				125	cm	
	Tröskel				40	mm	
		Tröskelhöjd från utsidan			0	mm	
		Vertikal tröskelhöjd från utsidan			svag lutning		
		Avfasning från utsidan			10	mm	
		Tröskelhöjd från insidan			10	mm	
		Vertikal tröskelhöjd från insidan			behövs inte		
		Avfasning från insidan					



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Stora glaspartier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark. Alternativ till två markeringar kan vara en minst 40 cm bred markering över glasytor, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad. Anmärkning: Öppning saknar kontrast både från ut- och in-sidan. Markering över glasdörrarna finns endast på den ena skjutdörren.
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	5	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	5	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från ut- och in- sidan.
					
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Yta framför dörr	Yta framför dörr	Längd	300	cm	
		Bredd	300	cm	
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
					



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	115	cm	
					
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från både in- och ut-sidan.
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering	122	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	370	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering	122	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	370	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	5	s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	5	s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast både från in- och ut- sidan.
					



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Sittplats i väntan på färdtjänst		Sitthöjd	44	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	nej (S)		
Passage / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö		Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)	
			Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)	
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	300	cm	
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	halksäkert, jämnt (S)		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Föremål i gångstråk - Stolpe i entréhallen / Fast föremål -	Fast föremål	Fast föremål i gångstråk	ja		
					
	Markering av det fasta föremålet	Ljushetskontrast (exakt mått)		0 NCS	Information om BBR:s byggregler: Fasta eller utskjutande föremål ska vara visuellt markerade med en ljushetskontrast (0,40 NCS) mot omgivande ytor. Anmärkning: Pelare saknar visuell markering
		Markeringens ljushetskontrast	ingen ljushetskontrast		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	126	cm	
					
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från in- och ut- sidan.
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej		
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	125	cm	
		Storlek (höjd)	250	mm	
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	85	cm	
		Storlek (höjd)	100	mm	



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast av personal 	Dörren öppnas endast av personal	ja		
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast av personal 	Dörren öppnas endast av personal	ja		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från in- och ut- sidan.
--	-------------------	---	---	-----	---



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Öppen yta	Underlag	halksäkert, jämnt (S)		
					



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm		Längd	150	cm	
		Bredd	300	cm	
	Funktioner på automat	Höjd lägsta funktion	93	cm	
		Höjd högsta funktion	100	cm	
		Bekräftelse vid användning	nej		
		Välbelysta	nej (S)		
		Kan manövreras med en hand	ja (S)		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,30	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	svag		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
 TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm		Fri yta under automat	ja		
		Avstånd till närmaste föremål	22	cm	
		Hörbar information om tilldelat nummer	nej		
		Nummer vid ledig disk	synligt		
Receptionshall / Sittplats		Utformning			
		Sitthöjd	45	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	65	cm	
		När förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Skjutsdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	92	cm	
Receptionshall / Inomhusdörr / Skjutsdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från in- och ut- sidan.
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Skjutsdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	100	cm	
		Storlek (höjd)	150	mm	
	Flerfärgad markering för sittande	Höjdplacering	100	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	560	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra		
Receptionshall / Inomhusdörr / Skjutsdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast av personal	Dörren öppnas endast av personal	ja		
Receptionshall / Inomhusdörr / Skjutsdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast av personal	Dörren öppnas endast av personal	ja		
Receptionshall / Inomhusdörr / Skjutsdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från in- och ut- sidan.
					



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	ja		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslinga vid disk	nej		Information om BBR:s byggregler: Receptionen ska vara utrustad med hörslinga s.k. receptionsslinga. Tydlig skylt ska informera om att teleslinga finns. Anmärkning: Receptionsslinga saknas.
Receptionshall / Reception / Disk	Disk med fast höjd 	Höjd på diskens lägsta del	89	cm	Information om BBR:s byggregler: Sittplatser som ska kunna användas av personer med nedsatt funktionsförmåga bör vara 45-50 cm för att underlätta uppresning. Anmärkning: Sittplats vid receptionsdisken saknas.
		Längd på diskens lägsta del	80	cm	
		Fri höjd under diskens lägsta del	86	cm	
		Benutrymme på djupet	18	cm	
		Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,40	NCS	
		Diskens ljushetskontrast	bra		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare	Fast placerad	Höjd	100	cm	
		Kännbar punkt på 5:an	ja		
		Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0	NCS	
		Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
Väntrum - Utanför receptionen / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)	



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum - Utanför receptionen / Inomhusmiljö / Gångyta		Bredd	150	cm	
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	halksäkert, jämnt (S)		
Väntrum - Utanför receptionen / Sittplats		Utformning			
		Sitthöjd	46	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
		Armstöd			
		Höjd	63	cm	
		När förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
 TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2019-12-09 15:29 av titti eklund@rjl.se

Väntrum - Lekhörna / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		
Väntrum - Lekhörna / Inomhusmiljö / Gångyta		Gångyta	Bredd	110	cm
			Vändmöjlighet	minst 200	cm
			Underlag	halksäkert, jämnt (S)	
	Gångytans bredd är delvis begränsad	Bredd		100	cm



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
 TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2019-12-09 15:29 av titti eklund@rjl.se

Väntrum - Lekhörna / Sittplats	Utformning 	Sitthöjd	43	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	65	cm	
Väntrum - Lekhörna / Föremål i gångstråk - Lekhörna	Löst föremål 	När förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		
		Löst föremål i gångstråk	ja		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus		Längd	160	cm	Information om BBR:s byggregler: Den totala golvytan på RWC ska vara 2,2x2,2 meter för att personer i rullstol ska kunna vända, backa och svänga. Anmärkning: Toalettutrymmet är för litet. Ta kontakt med Regionfastigheter/Fastighetsägare för diskussion om det går att flytta inredning för att nå bättre tillgänglighet på toaletten.
		Bredd	170	cm	
		Fri vändyta	90	cm	Information om BBR:s byggregler: Framför toalettstolen bör finnas 1,5 meter fritt utrymme. Anmärkning: Toalettutrymmet är för litet för att detta ska kunna uppfyllas.
		Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	40	cm	
		Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
		Stor behållare med lock	nej (S)		
		Utrymningslarm	saknas		Information om BBR:s byggregler: På stora toaletter bör finnas behållare med lock stora nog för inkontinens-stomihjälpmedel eller vuxenblöja. Anmärkning: Stor och stabil behållare med lock saknas.



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus	Klädkrok	Höjd	165	cm	Information om BBR:s byggregler: Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm. Anmärkning: Kroken sitter för högt och för nära hörn.
		Avstånd från hörn	76	cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr	Yta framför dörr	Längd	230	cm	
		Bredd	300	cm	





Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån		Dörröppningens fria bredd	90	cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast		Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,30	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,10	NCS	



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	300	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	25	cm	Information om BBR:s byggregler: Dörrhandtag och låsvred ska vara lätta att nå. De ska vara placerade minst 70 cm men gärna 1 meter från hörn eller annat hinder på både in- och utsidan av dörren. Anmärkning: Dörrhandtaget och låsvredet är placerat för nära hörnet på insidan.
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,30	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,10	NCS	



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej		Information om BBR:s byggregler: Dörrlås med handtag ska möjliggöra låsning och stängning i samma handrörelse. Anmärkning: Låsanordningen är inte optimal. Rekommenderas att byta till engreppslås.
	Draghandtag	Centralt placerat	nej		Information om BBR:s byggregler: Ett draghandtag ska finnas centralt placerat på dörrens insida. Det ska placeras vågrätt eller diagonalt och sitta på 80 cm höjd och vara minst 60 cm långt. Draghandtaget bör vara i kontrast mot dörren 0,40 NCS. Anmärkning: Draghandtag är fel placerat och för kort.
		Monterat	lodrätt		
		Höjd	95	cm	
		Längd	30	cm	



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Skylt		Höjd underkant	143	cm	
		Höjd överkant	151	cm	
		Punktskrift	nej		Information om BBR:s byggregler: Toaletter ska vara tydligt skyltade och skylten ska kunna ses och läsas av alla. Anmärkning: Skylten är inte tillgängligt utformad (text, taktil, punkt och grafisk symbol)
		Grafisk symbol	saknas		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol		Utformning			
		Höjd	45	cm	
		Sittring och lock av hårt material	nej (S)		
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg	70	cm	
		Yta till vänster sett framifrån	70	cm	Information om BBR:s byggregler: För att personer som sitter i rullstol ska kunna göra överflyttning till toalettstol behöver det finnas 90 cm fritt utrymme på toalettstolens båda sidor. Anmärkning: Toalettutrymmet är för litet för att detta ska kunna uppfyllas.
		Yta till höger sett framifrån	35	cm	Information om BBR:s byggregler: För att personer som sitter i rullstol ska kunna göra överflyttning till toalettstol behöver det finnas 90 cm fritt utrymme på toalettstolens båda sidor. Anmärkning: Toalettutrymmet är för litet för att detta ska kunna uppfyllas.



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	75	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		Information om BBR:s byggregler: Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand. Anmärkning: Toalettpappershållare saknas på armstödet.
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	75	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		Information om BBR:s byggregler: Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand. Anmärkning: Toalettpappershållare saknas på armstödet.
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	55	cm	



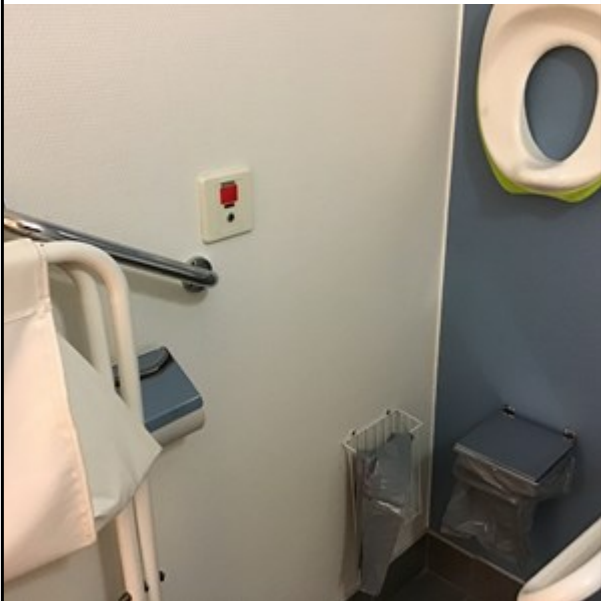
Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat	Handfat 	Höjd	85	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	48	cm	
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	45	cm	
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja		
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska handfat vara kontrastmarkerat mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS. Anmärkning: Handfatet saknar kontrast mot bakomliggande vägg.
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas		
	Vattenkran	Typ	spak		
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	23	cm	
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	25	cm	
	Tvål	Höjd tvålfunktion	117	cm	
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	18	cm	
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	30	cm	
		Engreppsfunktion	nej (S)		
		Parfumerad	nej		
	Torkmöjlighet	Höjd	120	cm	
		Typ	papper som rivs av		
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Spegel som är plan mot vägg	Avstånd från spegelns underkant ner till handfat	20	cm	
		Höjd övre kant ner till golv	170	cm	



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	100	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	30	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus	Utrymme	Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
		Tvål	oparfymerad		
		Utrymningslarm	saknas		Information om BBR:s byggregler: Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen. Anmärkning: Visuellt brandlarm saknas.
	Toalettstol	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Skylt		Höjd underkant	145	cm	
		Höjd överkant	160	cm	
		Textstorlek (versaler)	50	mm	
		Text i relief	nej		Information om BBR:s byggregler: Toaletter ska vara tydligt skyltade och skylten ska kunna ses och läsas av alla. Anmärkning: Skylten är inte tillgängligt utformad (text, taktil, punkt och grafisk symbol)
		Punktskrift	nej		
		Grafisk symbol	saknas		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån		Dörrbredd			
		Dörröppningens fria bredd	60	cm	



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2019-12-09 15:29 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,30	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,10	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt inifrån	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,30	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,10	NCS	



Öxnehaga vårdcentral
Oxhagsgatan 59, 561 50 Huskvarna, Sverige
 TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2019-12-09 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2019-12-09 15:29 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej		Information om BBR:s byggregler: Dörrlås med handtag ska möjliggöra låsning och stängning i samma handrörelse. Anmärkning: Låsanordningen är inte optimal. Rekommenderas att byta till engreppslås.
Toalett inomhus / Handfat		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0 NCS	Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska handfat vara kontrastmarkerat mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS. Anmärkning: Handfatet saknar kontrast mot bakomliggande vägg.
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas		
	Vattenkran	Typ	spak		