





Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar	
Allmän information		Allmän information	Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns			
		Stor toalett	finns			
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund			
		Rutin för allergiframkallande växter	ja			
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat			
		Tillgång till enskild toalett	ja			
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet			
Av- och påstigning		Utformning	Markerad med skylt	nej		Information om BBR:s byggregler: En av- och påstigningsplats ska finnas i nära anslutning till entrén och vara tydligt skyltad och markerad i marken. Anmärkning: Markerad av- och påstigningsplats saknas, men möjlighet att stanna till för av- och påstigning i närheten av entrén finns.
			Belysning	ja (S)		
			Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			Lutning längsled		0 %	
			Lutning sidled		0 %	
			Längd		10 m	
			Avstånd till entré		10 m	



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Trottoarkant	Trottoarkant		Trottoarkant	ja		
	Avfasning	Underlag		hårdgjort, jämnt (S)		
		I nivå med underlag		ja		
		Bredd			120 cm	
		Lutning längsled			4 %	
Av- och påstigning / Gångväg till entré	Gångväg		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
	Belysning		ja (S)			
	Underlag		hårdgjort, jämnt (S)			
	Risk att förväxla gångväg och cykelbana		nej (S)			
	Ränndal		finns inte			
	Lutning längsled			0 %		
	Lutning sidled			0 %		
	Bredd			2 m		



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering		I bredd eller fristående	Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande	Information om BBR:s byggregler: Parkering för fordon med särskilt tillstånd ska vara skyltad och ha en tydlig markering med symbol och linjer i marken. Anmärkning: Parkeringen har skylt och markerade linjer men saknar tydlig symbolmarkering i marken.	
			Antal platser	3 st		
			Belysning	ja (S)		
			Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
			Lutning längsled	2 %		
			Lutning sidled	0 %		
			Bredd	3,7 m		Information om BBR:s byggregler: Parkeringar för fordon med särskilt tillstånd ska vara minst 3,6 meter breda. Minst en parkering ska vara 5 meter bred för att vid behov kunna använda ramp eller lift. Anmärkning: Parkeringsplats för fordon med särskilt tillstånd är för smal och markytan bredvid kan inte nyttjas.
			Avstånd till entré	10 m		



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Trottoarkant	Trottoarkant	Trottoarkant	ja		
	Avfasning	Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		I nivå med underlag	ja		
		Bredd	120 cm		
		Lutning längsled	4 %		
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré	Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
		Rännal	finns inte		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Bredd	2 m		



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjuddörr	Yta framför dörr 	Längd	300 cm	
		Bredd	300 cm	
		Lutning längsled	2 %	
		Lutning i sidled	0 %	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjuddörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	100 cm	




Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	30	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	86	cm	
		Storlek (höjd)	80	mm	
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	120	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	360	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra				
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	88	cm	
		Storlek (höjd)	80	mm	
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	115	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	360	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,40	NCS	
Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra				
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	5	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	5	s	



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	30	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Yta framför dörr	Yta framför dörr	Längd	300	cm	
		Bredd	300	cm	
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	100 cm	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar Markeringens bredd Markering mot dörrblad Markering mot omgivande yta	Dörren är lätt att upptäcka Bredd Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått) Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	ja 30 mm 0,40 NCS 0,40 NCS	



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	88	cm	
		Storlek (höjd)	80	mm	
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	115	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	360	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
	Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra			
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	88	cm	
		Storlek (höjd)	80	mm	
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	115	cm	
		Markeringens storlek (höjd)	360	mm	
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS	
	Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra			
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	5	s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	5	s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
					
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	30	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,45	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,45	NCS	



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Passage / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Bländande dagsljus	Möjlighet att skärma av dagsljus	nej		
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)		
Passage / Inomhusmiljö / Gångyta		Gångyta	Bredd	300 cm	
			Vändmöjlighet	minst 200 cm	
			Underlag	jämnt (S)	



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	91	cm	
					
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	30	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,80	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,80	NCS	




Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	88	cm		
		Storlek (höjd)	80	mm		
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	115	cm		
		Markeringens storlek (höjd)	360	mm		
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS		
	Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra				
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	88	cm		
		Storlek (höjd)	80	mm		
	Flerfärgad markering för stående	Höjdplacering	115	cm		
		Markeringens storlek (höjd)	360	mm		
		Ljushetskontrast mellan färger (exakt mått)	0,80	NCS		
	Ljushetskontrast mellan markeringens färger	bra				
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån		Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	95	cm	Information om BBR:s byggregler: Dörrar ska utformas så att de är lätta att öppna. Dörren ska vara försedd med automatisk dörröppning, med eller utan dörröppnare. Dörröppnarens centrum ska placeras 80 cm över mark. Dörröppnare ska finnas både utanför och innanför dörren. Anmärkning: Dörröppnare är något högt placerad.
		Höjd på dörröppnarens övre kant	120	cm		
		Dörröppnarens placering från hinder	130	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS		
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra			
		Passagetid	5	s		



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr		Höjd på dörröppnarens undre kant	95 cm	Information om BBR:s byggregler: Dörrar ska utformas så att de är lätta att öppna. Dörren ska vara försedd med automatisk dörröppning, med eller utan dörröppnare. Dörröppnarens centrum ska placeras 80 cm över mark. Dörröppnare ska finnas både utanför och innanför dörren. Anmärkning: Dörröppnare är något högt placerad.
			Höjd på dörröppnarens övre kant	120 cm	
			Dörröppnarens placering från hinder	65 cm	
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60 NCS	
			Dörröppnarens ljushetskontrast	bra	
			Passagetid	5 s	
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas		Säkerhetssensor vid öppnande	nej	
	Säkerhetssensor när dörren stängs		Säkerhetssensor vid stängning	ja	
	Dörrrens slagyta är markerad		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40 NCS	
			Slagytans ljushetskontrast	bra ljushetskontrast	



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

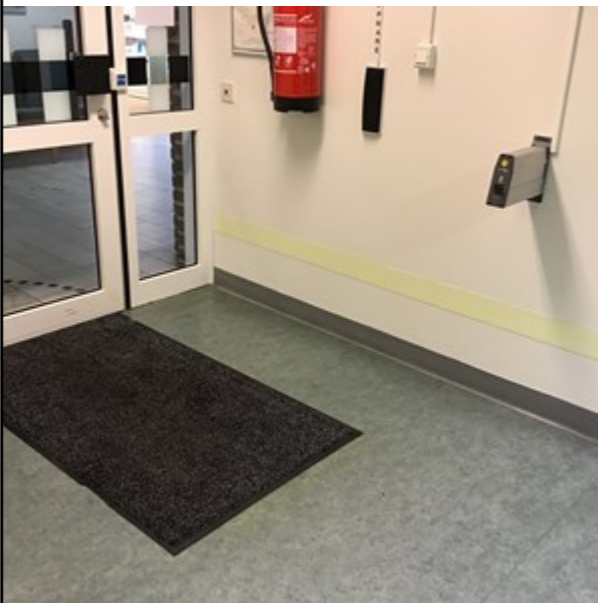
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	
Passage / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	30 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,80 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,80 NCS	
Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning 	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)	
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)	



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm	Ytan framför köautomat	Längd	300	cm	
		Bredd	200	cm	
		Funktioner på automat	Höjd lägsta funktion	92	cm
		Höjd högsta funktion	99	cm	
		Bekräftelse vid användning	nej		
		Välbelysta	nej (S)		
		Kan manövreras med en hand	ja (S)		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm		Utformning	Fri yta under automat	ja		
		Avstånd till närmaste föremål		170	cm	
		Hörbar information om tilldelat nummer	nej			
		Nummer vid ledig disk	saknas			
Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	nej			
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)			
		Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)			
		Läppläsning möjlig	ja (S)			
		Hörslina vid disk	ja			



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Ledstråk till disk	Naturligt ledstråk 	Sammanhängande	ja		
Receptionshall / Reception / Disk	Disk med fast höjd 	Höjd på diskens lägsta del Längd på diskens lägsta del Fri höjd under diskens lägsta del Benutrymme på djupet Ljushetskontrast del av disk (exakt mått) Diskens ljushetskontrast	93 cm 260 cm 90 cm 17 cm 0,30 NCS svag		<p>Information om BBR:s byggregler: Minst 1 meter av disken ska vara anpassad för sittande personer, lämplig höjd är 80 cm.</p> <p>Anmärkning: Receptionsdisken på er vårdcentral är för hög.</p> <p>Information om BBR:s byggregler: Receptionsdisken ska vara lätt att upptäcka och kontrast mot omgivningen ska vara minst 0,40 NCS.</p> <p>Anmärkning: Receptionsdisken är svagt kontrastmarkerad.</p>



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare	Fast placerad		Höjd	100	cm	
			Kännbar punkt på 5:an	ja		
			Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,10	NCS	
			Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS	
			Ljushetskontrast	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura			
Stor toalett inomhus	Utrymme		Längd	170	cm	Information om BBR:s byggregler: Den totala golvytan på RWC ska vara 2,2x2,2 meter för att personer i rullstol ska kunna vända, backa och svänga. Anmärkning: Toalettutrymmet är för litet. Ta kontakt med Regionfastigheter/Fastighetsägare för diskussion om det går att flytta inredning för att nå bättre tillgänglighet på toaletten.
			Bredd	175	cm	
			Fri vändyta	100	cm	
			Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	70	cm	
			Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus	Stor behållare med lock	nej (S)	<p>Information om BBR:s byggregler: På stora toaletter bör finnas behållare med lock stora nog för inkontinensstomihjälpmiddel eller vuxenblöja.</p> <p>Anmärkning: Stor och stabil behållare med lock saknas.</p>
	Utrymningslarm	saknas	<p>BRANDLARM Information om BBR:s byggregler: Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen.</p> <p>Anmärkning: Visuellt brandlarm saknas.</p> <p>NÖDLARM Information om BBR:s byggregler: Nödlarm ska finnas på RWC. De ska vara placerade så att de kan nås från golv och toalettstol. De ska vara markerade på så sätt att de inte förväxlas med strömbrytare.</p> <p>Anmärkning: Det saknas en högt och en lågt placerad anropsknapp.</p>



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

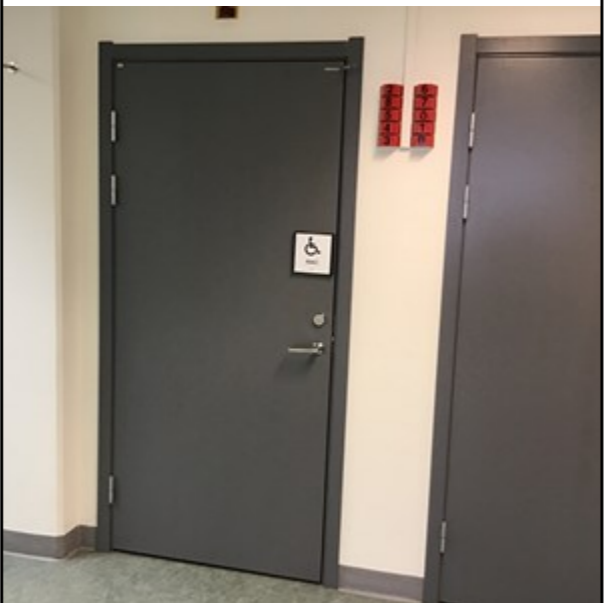
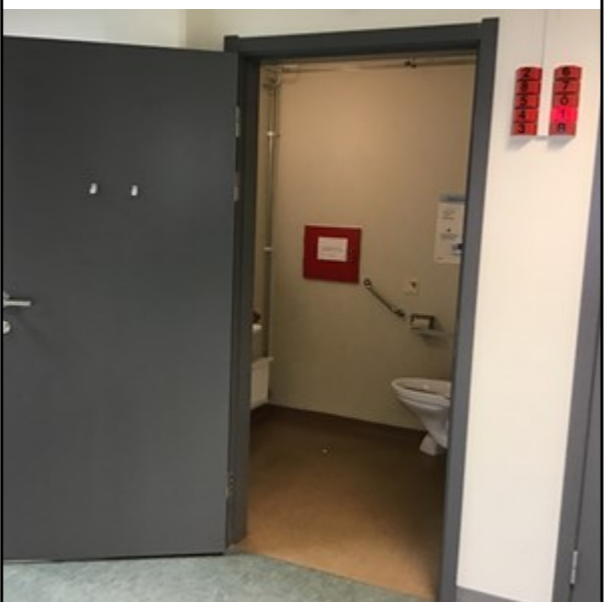
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus	Klädkrok	Höjd	148	cm	Information om BBR:s byggregler: Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm. Anmärkning: Kroken sitter för högt och för nära hörn.
		Avstånd från hörn	53	cm	
Stor toalett inomhus / Skylt	Skylt med text 	Höjd underkant	126	cm	Information om BBR:s byggregler: Skylt ska placeras vid sida av dörr på samma sida som dörrhandtaget för att undvika att dörren öppnas mot någon som läser skylten på nära håll eller med fingrarna. Anmärkning: Skylten är placerad på bra höjd men sitter på dörren.
		Höjd överkant	143	cm	
		Textstorlek (versaler)	16	mm	
		Text i relief	ja		
		Punktskrift	ja		
		Grafisk symbol	kännbar		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	nej		



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr	Yta framför dörr 	Längd	300 cm		
		Bredd	220 cm		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	90 cm		



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

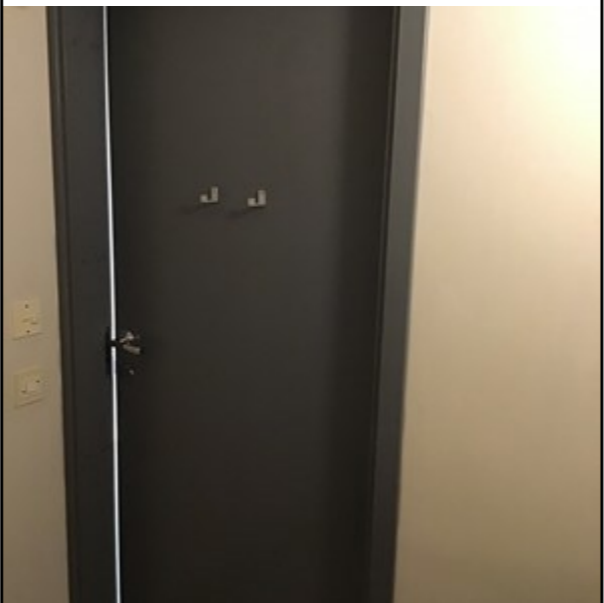
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,45	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	60	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,45	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	100	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	18	cm	Information om BBR:s byggregler: Dörrhandtag och låsvred ska vara lätta att nå. De ska vara placerade minst 70 cm men gärna 1 meter från hörn eller annat hinder på både in- och utsidan av dörren.
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		Anmärkning: Dörrhandtaget och låsvredet är placerat för nära hörnet på insidan.



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,45	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	60	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,45	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja		<p>Information om BBR:s byggregler: Ett draghandtag ska finnas centralt placerat på dörrens insida. Det ska placeras vågrätt eller diagonalt och sitta på 80 cm höjd och vara minst 60 cm långt. Draghandtaget bör vara i kontrast mot dörren 0,40 NCS.</p> <p>Anmärkning: Draghandtag saknas. Montera ett draghandtag med kontrast mot dörren på lämplig höjd.</p>



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol	Utformning	Höjd	54	cm		
		Sittring och lock av hårt material	ja (S)			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas			Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska toalettstolen vara kontrastmarkerad mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS. Anmärkning: Toalettstolen saknar kontrast mot bakomliggande vägg.
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg		70	cm	
		Yta till vänster sett framifrån		38	cm	Information om BBR:s byggregler: För att personer som sitter i rullstol ska kunna göra överflyttning till toalettstol behöver det finnas 90 cm fritt utrymme på toalettstolens båda sidor. Anmärkning: Toalettutrymmet är för litet för att detta ska kunna uppfyllas.
	Yta till höger sett framifrån		95	cm		



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd		77 cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)		0 NCS	
		Ljushetskontrast	saknas		
		När framför toalettstolens framkant	nej		
		Toalettpappershållare	saknas		<p>Information om BBR:s byggregler: Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand.</p> <p>Anmärkning: Toalettpappershållare saknas på armstödet.</p>
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd		78 cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)		0 NCS	
		Ljushetskontrast	saknas		
		När framför toalettstolens framkant	nej		
		Toalettpappershållare	saknas		<p>Information om BBR:s byggregler: Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand.</p> <p>Anmärkning: Toalettpappershållare saknas på armstödet.</p>
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum		57 cm	



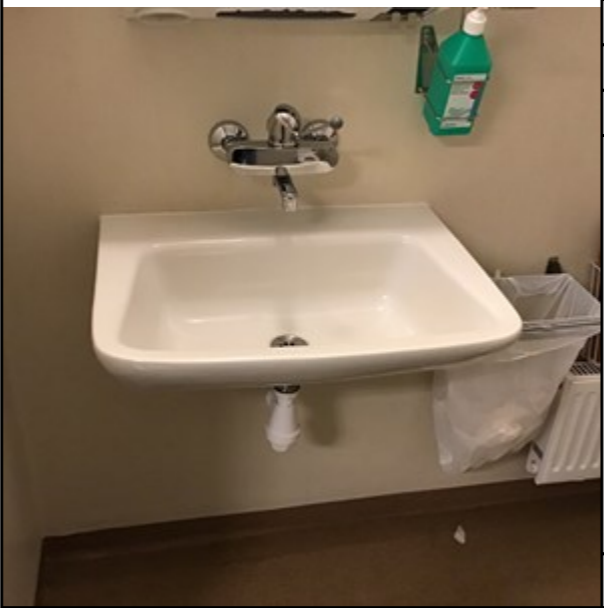
Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat		Handfat	Höjd	81	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	45	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	50	cm		
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: För att enkelt orientera sig ska handfat vara kontrastmarkerat mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS. Anmärkning: Handfatet saknar kontrast mot bakomliggande vägg.	
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas			
	Vattenkran	Typ	spak			
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	27	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	30	cm		
	Tvål	Höjd tvålfunktion	120	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	22	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	33	cm		
		Engreppsfunktion	ja (S)			
		Parfumerad	nej			
Torkmöjlighet	Höjd	123	cm	Information om BBR:s byggregler: Lämplig höjd för torkfunktion är 80 – 100 cm över golvyta och 70 cm från hörn eller hinder. Anmärkning: Torkmöjlighet sitter för högt över golvet och för nära hörn eller hinder.		
	Typ	papper som rivs av				
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Spegel som är plan mot vägg	Avstånd från spegelns underkant ner till handfat	39	cm		
		Höjd övre kant ner till golv	175	cm		



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus	Utrymme	Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		Information om BBR:s byggregler: Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen. Anmärkning: Visuellt brandlarm saknas.
		Tvål	oparfumerad		
		Utrymningslarm	saknas		
	Toalettstol	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,45	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Skylt		Skylt med text	Höjd underkant	126	cm	
		Höjd överkant	141	cm		
		Textstorlek (versaler)	16	mm		
		Text i relief	ja			
		Punktskrift	ja			
		Grafisk symbol	kännbar			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	nej			
					<p>Information om BBR:s byggregler: Skylt ska placeras vid sida av dörr på samma sida som dörrhandtaget för att undvika att dörren öppnas mot någon som läser skylten på nära håll eller med fingrarna.</p> <p>Anmärkning: Skylten är placerad på bra höjd men sitter på dörren.</p>	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	67	cm		
						




Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus


Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,45	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	60	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,45	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt inifrån	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,45	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	60	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,45	NCS	



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej		<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrlås med handtag ska möjliggöra låsning och stängning i samma handrörelse.</p> <p>Anmärkning: Låsanordningen är inte optimal. Rekommenderas att byta till engreppslås.</p>
Toalett inomhus / Handfat		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,45	NCS	
	Vattenkran	Typ	spak		
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Passageöppning / Passageöppningen utifrån	Passagebredd	Dörröppningens fria bredd	170	cm	
	Passageöppningens ljushetskontrast mot omgivande yta	Bredd dörrfoder eller markering		0	mm
		Ljushetskontrast dörrfoder eller markering mot omgivande yta (exakt mått)		0	NCS
Passageöppningen är lätt att upptäcka		nej			



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

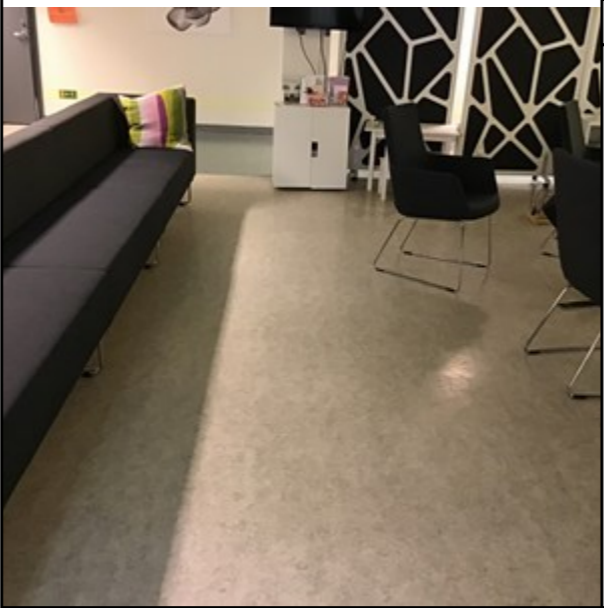
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum / Passageöppning / Passageöppningen inifrån	Passageöppningens ljushetskontrast mot omgivande yta	Bredd dörrfoder eller markering	0 mm	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från in/utsidan.
		Ljushetskontrast dörrfoder eller markering mot omgivande yta (exakt mått)	0 NCS	
		Passageöppningen är lätt att upptäcka	nej	
Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)	
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)	
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)	



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	120	cm	
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	jämnt (S)		
	Gångytans bredd är delvis begränsad	Bredd	70	cm	



Gnosjö vårdcentral
Järnvägsgatan 49, 335 32 Gnosjö, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 11:05 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Sittplats	Utformning	Sitthöjd	47	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
		Armstöd	Höjd	63	cm
		När förbi sittplatsens framkant	nej		Information om BBR:s byggregler: Armstödens bör nå förbi sittplatsens framkant för att underlätta uppresning. Anmärkning: Armstöden är för korta.
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		