





Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar			
Allmän information		Allmän information	Av- och påstigning	finns				
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns					
		Stor toalett	finns					
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund					
		Rutin för allergiframkallande växter	ja					
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat					
		Tillgång till enskild toalett	ja					
		Tillgång till enskild omklädning	ja					
		Av- och påstigning		Utformning	Markerad med skylt	ja		
				Belysning	ja (S)			
Underlag	hårdgjort, jämnt (S)							
Lutning längsled	0 %							
Lutning sidled	0 %							
Längd	10 m							
Avstånd till entré	2 m							



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Av- och påstigning / Gångväg till entré		Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)			
		Rännal	finns inte			
		Lutning längsled	0 %			
		Lutning sidled	0 %			
		Bredd	3 m			
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering		I bredd eller fristående	Markeringar	med skylt		
		Antal platser	2 st			
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Lutning längsled	0 %			
		Lutning sidled	0 %			
		Bredd	4 m			
		Avstånd till entré	40 m			



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentralfilial, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré		Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	nej (S)		
		Belysning	ja (S)			
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)			
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)			
		Ränndal	finns inte			
		Lutning längsled	0 %			
		Lutning sidled	0 %			
		Bredd	3 m			
Ingång / Sittplats i väntan på färdtjänst		Utformning	Sitthöjd	49 cm		
		Ryggstöd	ja			
		Stadig	ja (S)			
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)			
	Armstöd	Höjd	74 cm			
		När förbi sittplatsens framkant	nej			
	Armstöd på båda sidor för uppresning	ja				



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentralfilial, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Ingång / Verksamhetsskylt / På annat ställe än på vägg bredvid dörr / Plan skylt	Ytan framför plan entréskylt	Lutning längsled	0 %	
		Lutning sidled	0 %	
	Plan skylt på annat ställe än på vägg	Skylten är lätt att upptäcka	ja (S)	
		Höjd underkant	300 cm	
		Höjd överkant	350 cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70 NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra	
		Textstorlek (versaler)	60 mm	
		Utformning	text	
		Belyst skylt	ja (S)	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjuddörr	Yta framför dörr	Längd	300 cm	
		Bredd	300 cm	
		Lutning längsled	0 %	
		Lutning i sidled	0 %	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)	



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	140 cm	
	Tröskel 	Tröskelhöjd från utsidan	50 mm	
		Vertikal tröskelhöjd från utsidan	0 mm	
		Avfasning från utsidan	svag lutning	
		Tröskelhöjd från insidan	0 mm	
		Vertikal tröskelhöjd från insidan	0 mm	
		Avfasning från insidan	behövs inte	



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0,20 NCS</p>	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar ska vara lätta att hitta. Personer med nedsatt syn uppfattar lättare detaljer om det finns en tydlig gräns mellan ljust och mörkt. Dörröppningen (skjutdörr eller slagdörr) bör ha 5 cm bred markering med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot dörrbladet.</p> <p>Anmärkning: Öppningen har inte tillräcklig kontrast från utsidan (0.20 NCS).</p>
	<p>Upptäckbar</p>	<p>Dörren är lätt att upptäcka</p>	<p>nej</p>	<p>Information om BBR:s byggregler: Stora glaspartier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark. Alternativ till två markeringar kan vara en minst 40 cm bred markering över glasytor, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad.</p> <p>Anmärkning: Glasytan är delvis markerad (text)</p>
<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån</p>	<p>Automatiskt öppnande med sensor</p>	<p>Passagetid</p>	<p>3 s</p>	
<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån</p>	<p>Automatiskt öppnande med sensor</p>	<p>Passagetid</p>	<p>3 s</p>	



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige


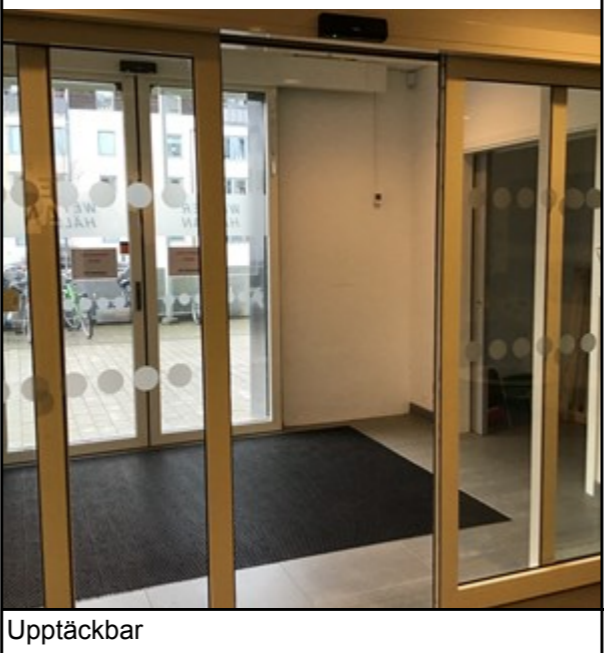
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar ska vara lätta att hitta. Personer med nedsatt syn uppfattar lättare detaljer om det finns en tydlig gräns mellan ljust och mörkt. Dörröppningen (skjutdörr eller slagdörr) bör ha en 25 mm bred markering (gärna 5 cm bred) med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot dörrbladet.</p> <p>Anmärkning: Entrédörrens öppning saknar kontrast från insidan</p>
--	--	--	--------------	--



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	160 cm	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	3 s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	3 s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja	




Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus


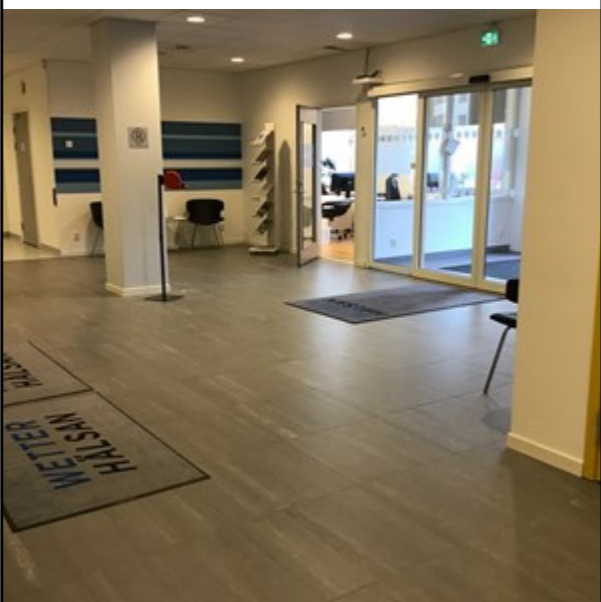
Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjuldörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
					



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

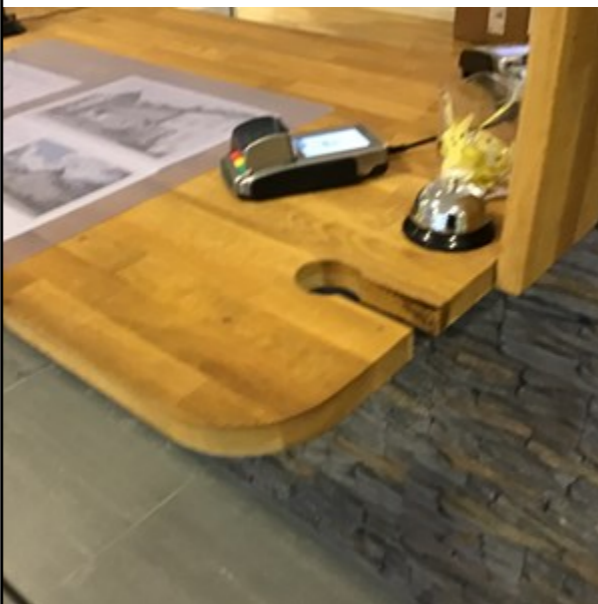
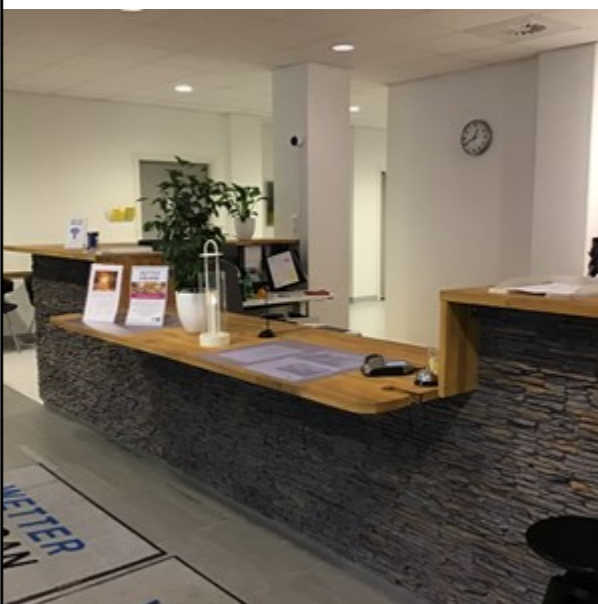
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Öppen yta	Underlag	halksäkert, jämnt (S)		
					



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige


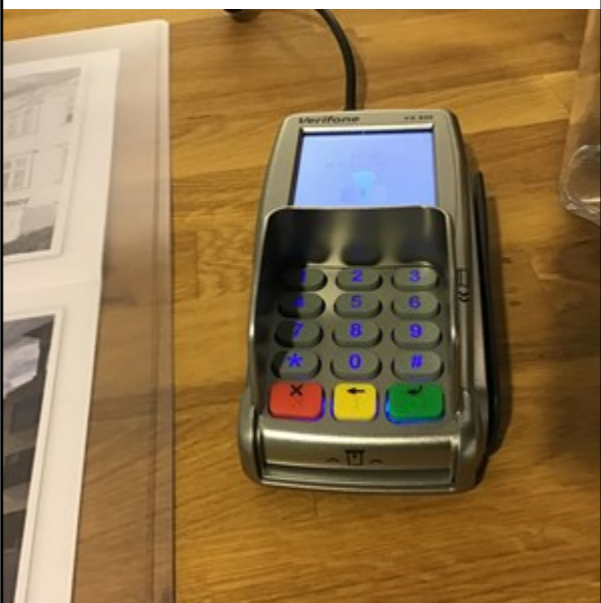
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Receptionshall / Reception	Allmänt 	Käpphållare	ja		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslina vid disk	ja		
Receptionshall / Reception / Disk	Disk med fast höjd 	Höjd på diskens lägsta del	88	cm	
		Längd på diskens lägsta del	240	cm	
		Fri höjd under diskens lägsta del	85	cm	
		Benutrymme på djupet	45	cm	
		Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,60	NCS	
		Diskens ljushetskontrast	bra		



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentralsfilial, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Receptionshall / Reception / Ringklocka	Fast monterad 	Höjd över underlag	92	cm		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
		Avstånd till närmaste föremål	5	cm		
Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare	Fast placerad 	Höjd	88	cm		
		Kännbar punkt på 5:an	ja			
		Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast	bra			
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura, mobil-app			



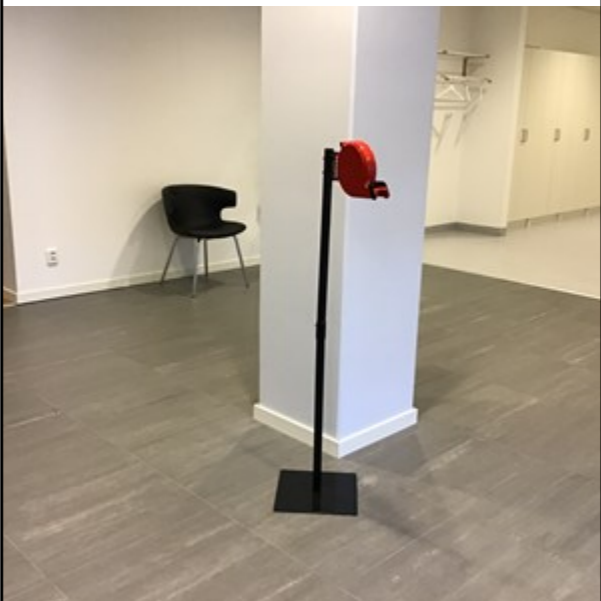
Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentralfilial, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus


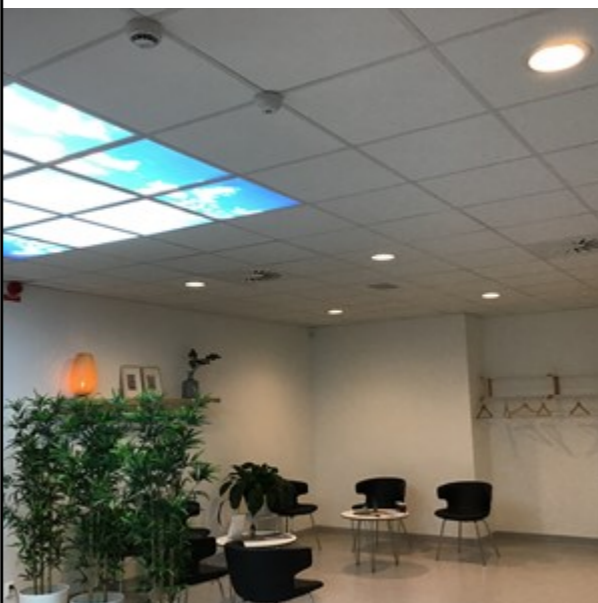
Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm	Ytan framför köautomat	Längd	300	cm	
		Bredd	300	cm	
		Funktioner på automat	Höjd lägsta funktion	115	cm
		Höjd högsta funktion	115	cm	
		Bekräftelse vid användning	nej		
		Välbelysta	ja (S)		
		Kan manövreras med en hand	ja (S)		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentralfilial, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm	Utformning	Fri yta under automat	ja			
		Avstånd till närmaste föremål	300	cm		
		Hörbar information om tilldelat nummer	nej			
		Nummer vid ledig disk	synligt			
Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)			
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)			
		Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	300	cm	
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	jämnt (S)		



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Väntrum / Sittplats		Utformning	Sitthöjd	49 cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	74 cm		
	När förbi sittplatsens framkant	nej			
	Armstöd på båda sidor för uppresning	ja			



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus		Utrymme	Längd	220	cm	
		Bredd	230	cm		
		Fri vändyta	150	cm		
		Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	90	cm		
		Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)			
		Stor behållare med lock	nej (S)			
		Utrymningslarm	med ljud och blinkande ljus			
		Klädkrok	Höjd	150	cm	
			Avstånd från hörn	10	cm	



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

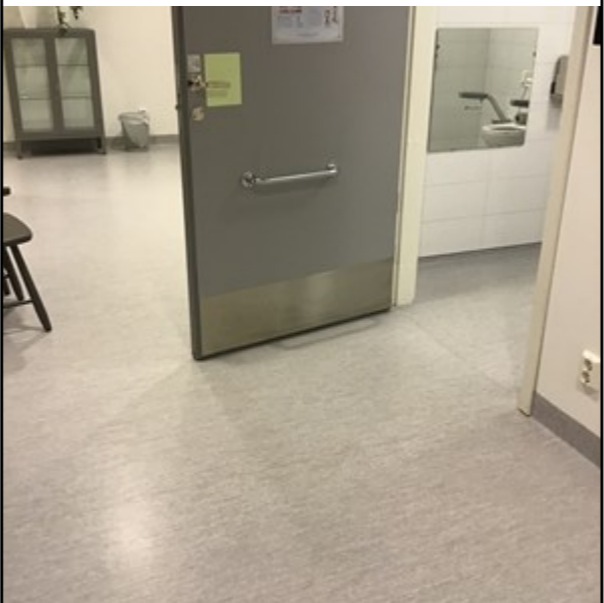
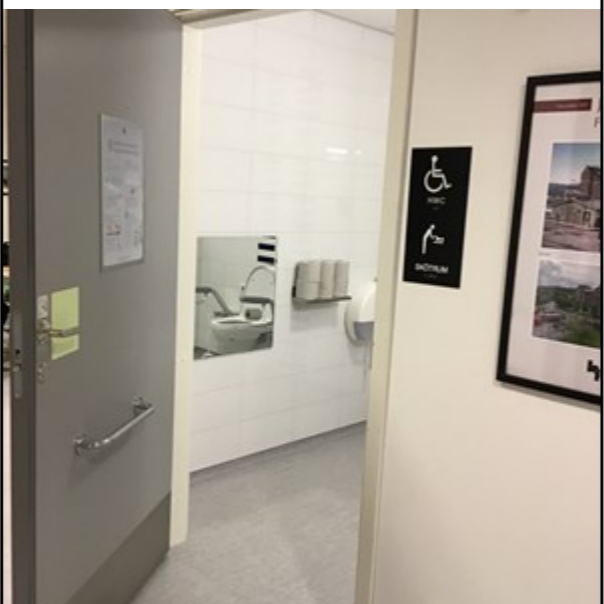
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus		Skötbord	Höjd	88	cm	
		Längd	77	cm		
		Bredd	56	cm		
		Benutrymme på djupet	77	cm		
Stor toalett inomhus / Skylt		Skylt med text	Höjd underkant	125	cm	
		Höjd överkant	160	cm		
		Textstorlek (versaler)	15	mm		
		Text i relief	ja			
		Punktskrift	ja			
		Grafisk symbol	kännbar			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja			



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

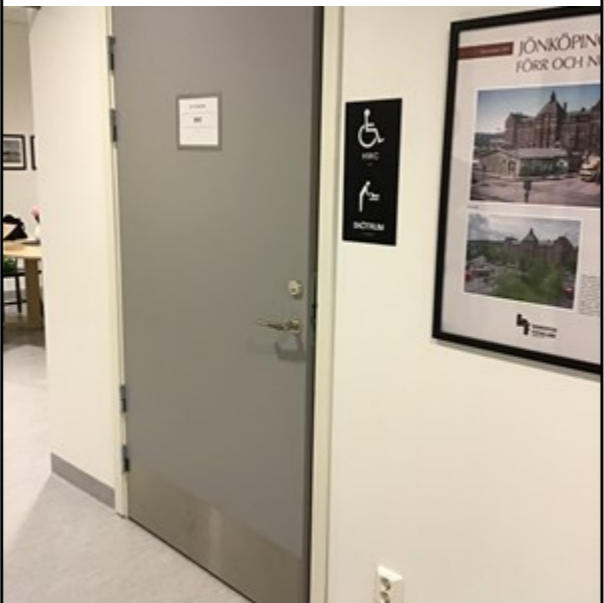

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr	Yta framför dörr 	Längd	230 cm	
		Bredd	300 cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	96 cm	



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,30	NCS	
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	300	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	55	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,30	NCS	



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja		
	Draghandtag	Centralt placerat	ja		
		Monterat	vågrätt		
		Höjd		70 cm	
		Längd		40 cm	
Stor toalett inomhus / Toalettstol		Utformning	Höjd		48 cm
		Sittring och lock av hårt material	ja (S)		
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0,70	NCS
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg		40	cm
		Yta till vänster sett framifrån		100	cm
		Yta till höger sett framifrån		87	cm
Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart		
		Höjd		74	cm
		Ljushetskontrast (exakt mått)		0,30	NCS
		Ljushetskontrast	bra		
		Når framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	ja		
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart		
		Höjd		73	cm
		Ljushetskontrast (exakt mått)		0,30	NCS
		Ljushetskontrast	bra		
		Når framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	ja		
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum		63	cm



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat		Handfat	Höjd	77	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	60	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	50	cm		
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,70	NCS		
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
		Vattenkran	Typ	spak		
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	40	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	32	cm		
	Tvål	Höjd tvålfunktion	110	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	50	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	60	cm		
		Engreppsfunktion	ja (S)			
	Parfumerad	nej				
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Spegel som är plan mot vägg	Avstånd från spegelns underkant ner till handfat	96	cm		
		Höjd övre kant ner till golv	180	cm		



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	95	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	23	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Toalett inomhus	Utrymme	Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
		Tvål	oparfymerad		
		Utrymningslarm	saknas		<p>Information om BBR:s byggregler: Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen.</p> <p>Anmärkning: Visuellt brandlarm saknas.</p>
	Toalettstol	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,70	NCS	
			Ljushetskontrast mot vägg	bra	



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Toalett inomhus / Skylt		Höjd underkant	145	cm	
		Höjd överkant	160	cm	
		Textstorlek (versaler)	15	mm	
		Text i relief	ja		
		Punktskrift	ja		
		Grafisk symbol	kännbar		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån		Dörrbredd			
		Dörröppningens fria bredd	96	cm	




Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus



Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,30	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt inifrån	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,30	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej		



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

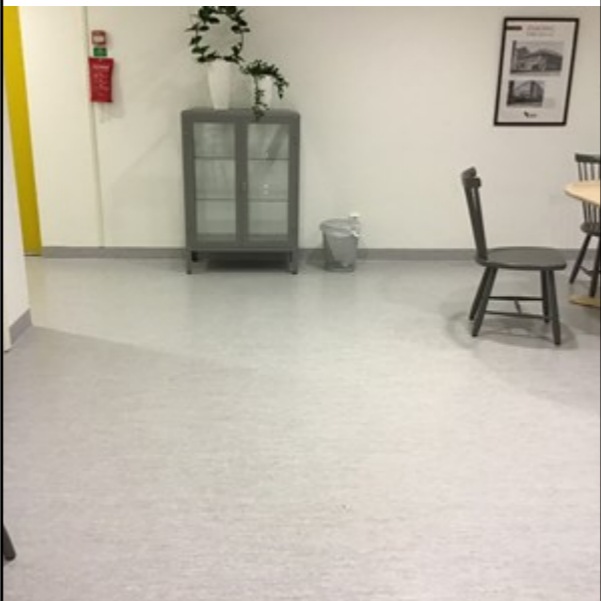

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Toalett inomhus / Handfat	Handfat	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
Väntrum - äldremottagning / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Vattenkran	Typ	spak		
	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)		



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentral, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Väntrum - äldremottagning / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	200	cm		
		Vändmöjlighet	minst 150 cm			
		Underlag	jämnt (S)			
	Gångytans bredd är delvis begränsad	Bredd	130	cm	<p>Information om BBR:s byggregler: Gångytans bredd ska vara minst 1,30 meter men helst 1,5 meter.</p> <p>Anmärkning: Möblering i äldremottagningens väntrum begränsar framkomlighet för personer som använder förflyttningshjälpmedel.</p>	
						



Wetterhälsan Munksjöstaden vårdcentralfilial, Jönköping
Barnarpsgatan 111, 553 33 Jönköping, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-02-11 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-02-11 10:55 av maria.list.slotte@rjl.se

Väntrum - äldremottagning / Sittplats		Utformning	Sitthöjd	44 cm	
			Ryggstöd	ja	
			Stadig	ja (S)	
			Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)	
		Armstöd	Höjd	64 cm	
			När förbi sittplatsens framkant	nej	
			Armstöd på båda sidor för uppresning	ja	