



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar
Allmän information	Allmän information	Av- och påstigning	finns inte		Information om BBR:s byggregler: En av- och påstigningsplats ska finnas i nära anslutning till entrén och vara tydligt skyltad och markerad i marken. Anmärkning: Markerad av- och påstigningsplats saknas.
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns		
		Stor toalett	finns		
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund		
		Rutin för allergiframkallande växter	ja		
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat		
		Tillgång till enskild toalett	ja		
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet		



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering		Markeringar	målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken		Information om BBR:s byggregler: Parkering för fordon med särskilt tillstånd ska vara skyltad och ha en tydlig markering med symbol och linjer i marken. Anmärkning: Parkeringen saknar skylt men har markering av symbol och linjer i marken
		Antal platser		1 st	
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled		0 %	
		Lutning sidled		0 %	
		Bredd		3,40 m	Information om BBR:s byggregler: Parkeringar för fordon med särskilt tillstånd ska vara minst 3,6 meter breda. Minst en parkering ska vara 5 meter bred för att vid behov kunna använda ramp eller lift. Anmärkning: Parkeringsplats för fordon med särskilt tillstånd är för smal och markytan bredvid kan inte nyttjas.
		Avstånd till entré		35 m	Information om BBR:s byggregler: Parkeringsplats för fordon med särskilt tillstånd ska finnas inom 25 meter, helst inom 10 meter från entrén. Anmärkning: Parkeringsplats för fordon med särskilt tillstånd ligger för långt bort från entrén.



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré		Tydlig hänvisning till entré	nej (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	ja (S)		
		Ränndal	finns inte		
		Lutning längsled	3 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Bredd	3 m		
Ingång / Verksamhetsskylt / På vägg bredvid dörr / Plan skylt	Ytan framför plan entréskylt	Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Plan skylt på vägg bredvid dörr	Höjd underkant	70 cm	
			Höjd överkant	150 cm	
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70 NCS	
			Ljushetskontrast mot bakgrund	bra	
			Textstorlek (versaler)	100 mm	
			Utformning	text	
			Belyst skylt	nej (S)	



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr		Längd	180	cm	
		Bredd	300	cm	
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning i sidled	1	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd			90	cm	
		Tröskel	Tröskelhöjd från utsidan		10	mm	
			Vertikal tröskelhöjd från utsidan		10	mm	
			Avfasning från utsidan	behövs inte			
			Tröskelhöjd från insidan		10	mm	
			Vertikal tröskelhöjd från insidan		10	mm	
			Avfasning från insidan	behövs inte			



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,50	NCS	
					
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
	Markeringens bredd	Bredd	70	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,50	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,50	NCS	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	72	cm	
		Storlek (höjd)	80	mm	
	Högre placerad balk	Höjd över underlag	142	cm	
		Storlek (höjd)	80	mm	



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörröppnare utanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	94	cm	Information om BBR:s byggregler: Dörrar ska utformas så att de är lätta att öppna. Dörren ska vara försedd med automatisk dörröppning, med eller utan dörröppnare. Dörröppnarens centrum ska placeras 80 cm över mark. Dörröppnare ska finnas både utanför och innanför dörren. Anmärkning: Dörröppnare utanför dörren är något högt placerad.
		Höjd på dörröppnarens övre kant	117	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	70	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,50	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	15	s	



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	95	cm	Information om BBR:s byggregler: Dörrar ska utformas så att de är lätta att öppna. Dörren ska vara försedd med automatisk dörröppning, med eller utan dörröppnare. Dörröppnarens centrum ska placeras 80 cm över mark. Dörröppnare ska finnas både utanför och innanför dörren. Anmärkning: Dörröppnare innanför dörren är något högt placerad.
		Höjd på dörröppnarens övre kant	118	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	15	cm	Information om BBR:s byggregler: Dörröppnare ska placeras minst 70 cm, gärna 1 meter från hörn eller andra hinder. Dörröppnare ska finnas både utanför och innanför dörren. Anmärkning: Dörröppnaren på insidan av dörren är placerad för nära hinder. Utrymmet vid dörröppnaren är trångt.
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,50	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	15	s	



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska försees med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas. Anmärkning: Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska försees med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas. Anmärkning: Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.
	Dörrens slagyta är markerad	Ljushetskontrast (exakt mått)	0,30	NCS	
		Slagytans ljushetskontrast	inte kännbar, svag ljushetskontrast		



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från insidan.
					
Trappa inomhus	Utformning	Beläggning	hårdgjord, jämn (S)		
		Antal trappsteg till vilplan	5	st	
		Bredd	180	cm	
		Stegdjup	33	cm	
		Steghöjd	14	cm	
		Öppning mellan plansteg	nej		
		Ljushetskontrast första steget (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast första steget	bra		
		Ljushetskontrast sista steget (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast sista steget	bra		
	Alternativ till trappa	Kompenseras av	hiss		



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Trappa inomhus / Ledstång vänster sida	En ledstång	Höjd	85	cm	
		Sträckning förbi nedersta delen	0	cm	
		Sträckning förbi översta delen	0	cm	
		Greppvänlig	ja		
		Ledstång som löper oavbrutet	ja		
		Möjlighet att hålla förbi infästningar	ja		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
Hiss / Utanför hiss	Ytan utanför hiss	Längd	130	cm	
		Bredd	200	cm	
		Ljudsignal när dörren öppnas och stängs	nej		
		Visuella riktningspilar	nej		
		Nivåskillnad mellan hiss och ytan utanför	0	mm	





Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Hiss / Anropsknapp / Två knappar		Typ	tryckknapp		
		Höjd över underlag	90	cm	
		Avstånd till närmaste hinder	20	cm	
		Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,50	NCS	
		Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,10	NCS	
		Anropsknappens kontrast	bra		
		Bekräftelse på knapptryckning	saknas		
		Avstånd mellan knappar	15	mm	
		Punktskrift	ja		
		Storlek på knapp	20	mm	
Hiss / Hissdörr / Skjutsdörr / Dörren utifrån		Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	90	cm



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Hiss / Hissdörr / Skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Hiss / Hissdörr / Skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,80	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,80	NCS	



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Hiss / Hissdörr / Skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån		Höjd på dörröppnarens undre kant	77	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	100	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	20	cm	Information om BBR:s byggregler: Dörröppnare ska placeras minst 70 cm, gärna 1 meter från hörn eller andra hinder. Dörröppnare ska finnas både utanför och innanför dörren. Anmärkning: Dörröppnaren på utsidan av dörren är placerad för nära hinder. Utrymmet vid dörröppnaren är trångt.
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,10	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörröppnaren ska vara kontrastmarkerad, 0,40 NCS, mot bakomliggande yta. Anmärkning: Dörröppnaren har svag kontrast mot bakomliggande vägg. Dörröppnaren är svår att upptäcka.
		Dörröppnarens ljushetskontrast	svag		
		Passagetid	10	s	Information om BBR:s byggregler: Rekommenderad tid är 15 sek om inte säkerhetssensor finns. Anmärkning: Passagetiden är för kort och säkerhetssensor saknas.



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti eklund@rjl.se

Hiss / Hissdörr / Skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån		Höjd på dörröppnarens undre kant	102	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	105	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	65	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	10	s	Information om BBR:s byggregler: Rekommenderad tid är 15 sek om inte säkerhetssensor finns. Anmärkning: Passagetiden är för kort och säkerhetssensor saknas.
Hiss / Hissdörr / Skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska försees med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas. Anmärkning: Säkerhetssensor saknas.



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Hiss / Hisskorg		Bredd	100	cm	
		Längd	140	cm	
		Belysning bedöms som	bra (S)		
		Symbol för hörslinga	nej		
		Golv	matt (S)		
		Väggar	matta (S)		
		Ljushetskontrast golv mot golvlister eller vägg	svag		
		Ljushetskontrast golv mot golvlister eller vägg (exakt mått)	0,30	NCS	
		Visuellt våningsnummer	Storlek (höjd)	70	mm
	Spegel	Höjd nedre del	100	cm	
		Placering mitt emot dörr	nej		



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Hiss / Hisskorg / Hisspanel		Hisspanel	Avstånd från hörn till närmaste hissknapp	57	cm	
			Höjd översta knappraden	105	cm	
			Ljushetskontrast hissknapp mot hisspanel (exakt mått)	0,40	NCS	
			Ljushetskontrast hisspanel mot bakgrund (exakt mått)	0,20	NCS	
			Hisspanelens ljushetskontrast	svag		
			Knappstorlek	30	mm	
			Knapp för entréplan skjuter ut	ja		
			Hisspanel eller hissknappar är utvinklade från vägg	nej		
			Bekräftelse på knapptryckning	saknas		
			Avstånd mellan knapparna	10	mm	
			Typ	tryckknapp		
			Färg på knapp för entréplan	grön		
			Knapp för att stänga dörren	nej		
		Ledstång vid hisspanel	Höjd	90	cm	
			Ledstångens diameter	40	mm	
			Ledstångens ändar är inböjda eller slutar mot vägg	nej		
			Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,20	NCS	
			Ljushetskontrast	svag		
		Larmknapp	Grafisk symbol	ja		
			Punktskrift	ja		
			Placerad på hisspanel	ja		
			Gul markering	ja		



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti eklund@rjl.se

Receptions hall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	87	cm	
					



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Tröskel	Tröskelhöjd från utsidan	30	mm	Information om BBR:s byggregler: Trösklar ska undvikas. Om det måste finnas en tröskel i entrédörren ska den vara max 2 cm hög och avfasad. Hänsyn tas till branddörrar/utrymningsdörrar . Anmärkning: Tröskeln är för hög och avfasning saknas.
		Avfasning från utsidan	saknas		
		Tröskelhöjd från insidan	30	mm	Information om BBR:s byggregler: Trösklar ska undvikas. Om det måste finnas en tröskel i entrédörren ska den vara max 2 cm hög och avfasad. Hänsyn tas till branddörrar/utrymningsdörrar . Anmärkning: Tröskeln är för hög och avfasning saknas.
		Avfasning från insidan	saknas		



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,20	NCS	
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast av personal	Dörren öppnas endast av personal	ja		
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast av personal	Dörren öppnas endast av personal	ja		



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
					
	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,80	NCS	
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,80	NCS	



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Öppen yta	Underlag	jämnt (S)		
					



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm		Ytan framför köautomat	Längd	130	cm	
			Bredd	200	cm	
		Funktioner på automat	Höjd lägsta funktion	130	cm	
			Höjd högsta funktion	130	cm	
			Bekräftelse vid användning	nej		
			Välbelysta	ja (S)		
			Kan manövreras med en hand	ja (S)		
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
			Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm		Fri yta under automat	ja		
		Avstånd till närmaste föremål	30 cm		
		Hörbar information om tilldelat nummer	nej		
		Nummer vid ledig disk	synligt		
Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	nej		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslinga vid disk	ja		



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Ledstråk till disk	Naturligt ledstråk 	Sammanhängande	ja		
Receptionshall / Reception / Disk	Disk med fast höjd 	Höjd på diskens lägsta del	80	cm	
		Längd på diskens lägsta del	180	cm	
		Fri höjd under diskens lägsta del	76	cm	
		Benutrymme på djupet	20	cm	
		Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,40	NCS	
		Diskens ljushetskontrast	bra		



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare	Fast placerad	Höjd	90	cm	
		Kännbar punkt på 5:an	ja		
		Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0	NCS	
		Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura		
Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
		Bländande dagsljus	Möjlighet att skärma av dagsljus	nej	
		Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)	

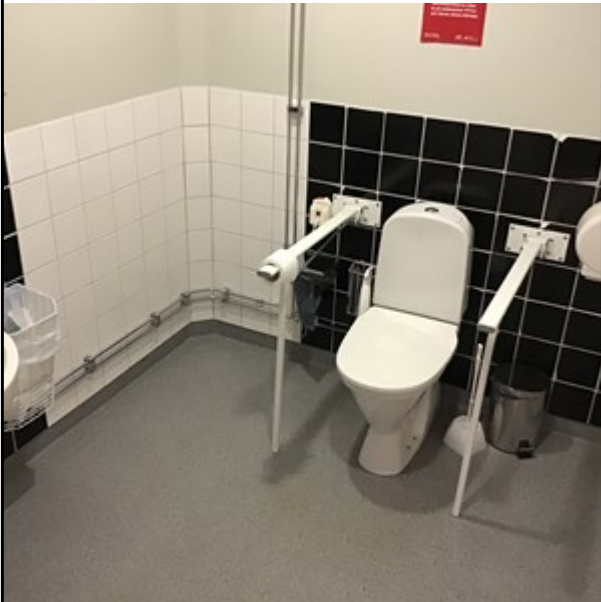


Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta		Bredd	150	cm	
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	jämnt (S)		
Väntrum / Sittplats		Utformning			
		Sitthöjd	44	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	63	cm	
		När förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Föremål i gångstråk	Löst föremål 	Löst föremål i gångstråk	ja		
Stor toalett inomhus	Utrymme 	Längd	220	cm	
		Bredd	230	cm	
		Fri vändyta	150	cm	
		Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	98	cm	
		Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
		Stor behållare med lock	ja (S)		
		Utrymningslarm	saknas		Information om BBR:s byggregler: Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen. Anmärkning: Visuellt brandlarm saknas.



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus

	Avlastningshylla	Höjd	85	cm	
		Längd	60	cm	
		Bredd	15	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,90	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		Placerad mellan handfat och toalettstol	nej		
	Klädkrok	Höjd	80	cm	
		Avstånd från hörn	15	cm	
		Skötbord	Höjd	95	cm
		Längd	77	cm	
		Bredd	59	cm	
		Benutrymme på djupet	77	cm	



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Skylt		Höjd underkant	150	cm	Information om BBR:s byggregler: Toaletter ska vara tydligt skyltade och skylten ska kunna ses och läsas av alla. Anmärkning: Skylten är inte tillgängligt utformad (text, taktil, punkt och grafisk symbol)
		Höjd överkant	160	cm	
		Textstorlek (versaler)	40	mm	
		Text i relief	nej		
		Punktskrift	nej		
		Grafisk symbol	inte kännbar		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	nej		Information om BBR:s byggregler: Skylt ska placeras vid sida av dörr på samma sida som dörrhandtaget för att undvika att dörren öppnas mot någon som läser skylten på nära håll eller med fingrarna. Anmärkning: Skylten är placerad mitt på dörren.



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr	Yta framför dörr	Längd	150	cm	
		Bredd	300	cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd	Dörröppningens fria bredd	78	cm	Information om BBR:s byggregler: Dörrar dit allmänheten har tillträde ska vara minst 84 cm breda. Hissdörr, skjutdörrar och dörr till RWC bör vara minst 90 cm. Anmärkning: Dörren är för smal.
					



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS	
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,30	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,10	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	150	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	100	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,40	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,40	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja		Information om BBR:s byggregler: Ett draghandtag ska finnas centralt placerat på dörrens insida. Det ska placeras vågrätt eller diagonalt och sitta på 80 cm höjd och vara minst 60 cm långt. Draghandtaget bör vara i kontrast mot dörren 0,40 NCS. Anmärkning: Draghandtag saknas.



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol	Utformning	Höjd	47	cm	
		Sittring och lock av hårt material	nej (S)		
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,90	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg	75	cm	
		Yta till vänster sett framifrån	91	cm	
		Yta till höger sett framifrån	124	cm	



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
 TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	80	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		Når framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		Information om BBR:s byggregler: Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand. Anmärkning: Toalettpappershållare saknas på armstödet.
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	80	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		Når framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		Information om BBR:s byggregler: Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand. Anmärkning: Toalettpappershållare saknas på armstödet.
	Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	60	cm	



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat	Handfat 	Höjd	85	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	62	cm	
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	50	cm	
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja		
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
	Vattenkran	Typ	spak		
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	27	cm	
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	25	cm	
	Tvål	Höjd tvålfunktion	107	cm	
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	40	cm	
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	40	cm	
		Engreppsfunktion	ja (S)		
		Parfymerad	nej		
	Torkmöjlighet	Höjd	114	cm	
		Typ	papper som rivs av		
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Spegel som är plan mot vägg	Avstånd från spegelns underkant ner till handfat	10	cm	
		Höjd övre kant ner till golv	190	cm	



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	80	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	20	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



Unicare Apladalens vårdcentral
Pilgatan 10, 331 37 Värnamo, Sverige
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-01-23 13:31 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Nödlarm med sladd 	Grepp- och tryckbar larmknapp på sladd	ja		
--------------------------------	---	--	----	--	--