



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar
Allmän information		Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns		
		Stor toalett	finns		
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund		
		Rutin för allergiframkallande växter	ja		
		Rengöringsmedel	endast oparfymerat		
		Tillgång till enskild toalett	ja		
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet		
Av- och påstigning		Markerad med skylt	nej		Information om BBR:s byggregler: En av- och påstigningsplats ska finnas i nära anslutning till entrén och vara tydligt skyltad och markerad i marken. Anmärkning: Markerad av- och påstigningsplats saknas, men möjlighet att stanna till för av- och påstigning i närheten av entrén finns.
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled	0 %		
		Lutning sidled	0 %		
		Längd	10 m		
		Avstånd till entré	5 m		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se


Av- och påstigning / Gångväg till entré	Gångväg	Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	ja (S)		
		Ränndal	finns inte		
		Lutning längsled		0 %	
		Lutning sidled		1 %	
		Bredd		3 m	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se



Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering

	I bredd eller fristående	Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken			
		Antal platser		3	st	
		Belysning		ja (S)		
		Underlag		hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled		2	%	
		Lutning sidled		1	%	
		Bredd		3	m	<p>Information om BBR:s byggregler: Parkeringar för fordon med särskilt tillstånd ska vara minst 3,6 meter breda. Minst en parkering ska vara 5 meter bred för att vid behov kunna använda ramp eller lift.</p> <p>Anmärkning: Parkeringsplats för fordon med särskilt tillstånd är för smal men markytan bredvid en plats kan nyttjas.</p>
		Avstånd till entré		10	m	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
		Rännal	finns inte		
		Lutning längsled	2 %		
		Lutning sidled	2 %		
		Bredd	3 m		
Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Föremål i gångstråk		Löst föremål i gångstråk	ja		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr	Yta framför dörr	Längd	300	cm	
		Bredd	300	cm	
		Lutning längsled	2	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
	Dörrmatta	Gångmatta	lös, tunn (S)		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	97 cm	
	Tröskel 	Tröskelhöjd från utsidan	20 mm	
		Vertikal tröskelhöjd från utsidan	0 mm	
		Avfasning från utsidan	svag lutning	
		Tröskelhöjd från insidan	20 mm	
		Vertikal tröskelhöjd från insidan	0 mm	
		Avfasning från insidan	svag lutning	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,10 NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppningen har inte tillräcklig kontrast från in/ utsidan.
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej	
Ingång / Yttre dörr / Yttre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	20 cm	Information om BBR:s byggregler: Stora glaspartier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark. Alternativ till två markeringar kan vara en minst 40 cm bred markering över glasytor, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad. Anmärkning: Kontrastmarkering över dörrens glasparti saknas.
		Storlek (höjd)	400 mm	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre skjuldörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr</p>	<p>Lägre placerad balk</p>	<p>Höjd över underlag</p>	<p>20 cm</p>	<p>Information om BBR:s byggregler: Stora glaspartier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark. Alternativ till två markeringar kan vara en minst 40 cm bred markering över glasytor, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad. Anmärkning: Kontrastmarkering över glaspartiet vid sidan om dörren saknas.</p>
		<p>Storlek (höjd)</p>	<p>400 mm</p>	
<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre skjuldörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån</p>	<p>Automatiskt öppnande med sensor</p>	<p>Passagetid</p>	<p>5 s</p>	
<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre skjuldörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån</p>	<p>Automatiskt öppnande med sensor</p>	<p>Passagetid</p>	<p>5 s</p>	
<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre skjuldörr / Dörrautomatik</p>	<p>Säkerhetssensor när dörren stängs</p>	<p>Säkerhetssensor vid stängning</p>	<p>ja</p>	
<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre skjuldörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från insidan.</p>



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Sittplats i väntan på färdtjänst		Utformning	Sitthöjd	45 cm		
		Ryggstöd	ja			
		Stadig	ja (S)			
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)			
	Armstöd	Höjd	76 cm			
	När förbi sittplatsens framkant	ja				
	Armstöd på båda sidor för uppresning	ja				
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Yta framför dörr		Yta framför dörr	Längd	300 cm		
			Bredd	300 cm		
			Lutning längsled	0 %		
			Lutning i sidled	0 %		
			Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr	Dörrmatta	Gångmatta	i nivå med underlag (S)		
	Dörrmatta	Gångmatta	lös, tunn (S)		
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	98	cm	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från utsidan.
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	20	cm	Information om BBR:s byggregler: Stora glaspartier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark. Alternativ till två markeringar kan vara en minst 40 cm bred markering över glasytor, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad. Anmärkning: Kontrastmarkering över dörrens glasparti saknas.
		Storlek (höjd)	40	mm	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörren utifrån / Glasyta vid sidan av dörr	Lägre placerad balk	Höjd över underlag	20	cm	Information om BBR:s byggregler: Stora glaspartier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark. Alternativ till två markeringar kan vara en minst 40 cm bred markering över glasytor, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad. Anmärkning: Kontrastmarkering över glaspartiet vid sidan av dörren saknas.
		Storlek (höjd)	40	mm	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	5	s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Automatiskt öppnande med sensor	Passagetid	5	s	
Ingång / Inre dörr / Inre skjutdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	ja		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

<p>Ingång / Inre dörr / Inre skjutsdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från insidan.</p>
<p>Passage - mellan huvudentré och vårdcentralens reception / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö</p>	<p>Belysning</p> 	<p>Allmänbelysningens jämnhet bedöms som Allmänbelysningens bländning bedöms som</p>	<p>jämn (S) bländfri (S)</p>	
	<p>Ljudmiljö</p>	<p>Ljudmiljö bedöms som</p>	<p>lätt att uppfatta tal (S)</p>	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Passage - mellan huvudentré och vårdcentralens reception / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	300	cm
		Vändmöjlighet	minst 200 cm	
		Underlag	jämnt (S)	
Passage - mellan huvudentré och vårdcentralens reception / Sittplats	Utformning 	Sitthöjd	45	cm
		Ryggstöd	ja	
		Stadig	ja (S)	
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)	
	Armstöd	Höjd	66	cm
		När förbi sittplatsens framkant	nej	
	Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
	Öppen yta	Underlag	jämnt (S)		
					



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm	Ytan framför köautomat	Längd	300	cm		
		Bredd	300	cm		
	Funktioner på automat	Höjd lägsta funktion	123	cm		
		Höjd högsta funktion	123	cm		
		Bekräftelse vid användning	nej			
		Välbelysta	nej (S)			
		Kan manövreras med en hand	ja (S)			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Köautomat / Köautomat utan pekskärm		Fri yta under automat	ja		
		Avstånd till närmaste föremål		40 cm	
		Hörbar information om tilldelat nummer	nej		
		Nummer vid ledig disk	synligt		
Receptionshall / Sittplats		Sitthöjd		45 cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	nej		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslinga vid disk	nej		<p>Information om BBR:s byggregler: Receptionen ska vara utrustad med hörslinga s.k. receptionsslinga. Tydlig skylt ska informera om att teleslinga finns.</p> <p>Anmärkning: Receptionsslinga saknas.</p>
Receptionshall / Reception / Disk	Disk med fast höjd		Höjd på diskens lägsta del	90	cm
			Längd på diskens lägsta del	120	cm
			Fri höjd under diskens lägsta del	87	cm
			Benutrymme på djupet	10	cm
			Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,40	NCS
			Diskens ljushetskontrast	bra	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

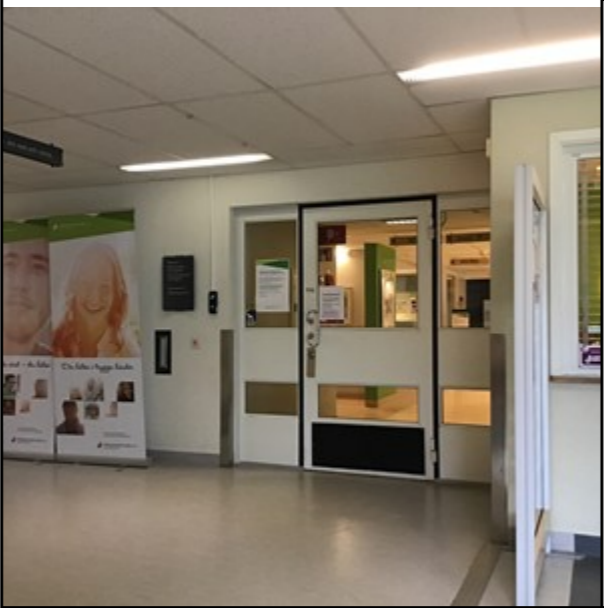

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Ringklocka	Fast monterad 	Höjd över underlag	125	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,20	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	svag		
		Avstånd till närmaste föremål	80	cm	
Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare	Fast placerad 	Höjd	100	cm	
		Kännbar punkt på 5:an	ja		
		Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)	0,20	NCS	
		Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Passage - mellan receptionen och vårdcentralens kapprum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	störande bakgrundsljud förekommer (S)	
Passage - mellan receptionen och vårdcentralens kapprum / Inomhusmiljö / Gångyta		Bredd	220 cm		
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	jämnt (S)		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Passage - mellan receptionen och vårdcentralens kapprum / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	95 cm	
Passage - mellan receptionen och vårdcentralens kapprum / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	
Passage - mellan receptionen och vårdcentralens kapprum / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	40 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,70 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,70 NCS	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Passage - mellan receptionen och vårdcentralens kapprum / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Stor glasyta på dörren	Centralt placerad balk	Höjd över underlag	85	cm	Information om BBR:s byggregler: Stora glaspartier ska vara markerade i ögonhöjd för sittande 90 cm och för stående 150 cm över mark. Alternativ till två markeringar kan vara en minst 40 cm bred markering över glasytor, markeringen ska i detta fall vara tvåfärgad. Anmärkning: Markeringarna över glasdörren saknar kontrast
		Storlek (höjd)	400	mm	
Passage - mellan receptionen och vårdcentralens kapprum / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån		Dörröppnare utanför dörr			
		Höjd på dörröppnarens undre kant	69	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	104	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	70	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	10	s	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige


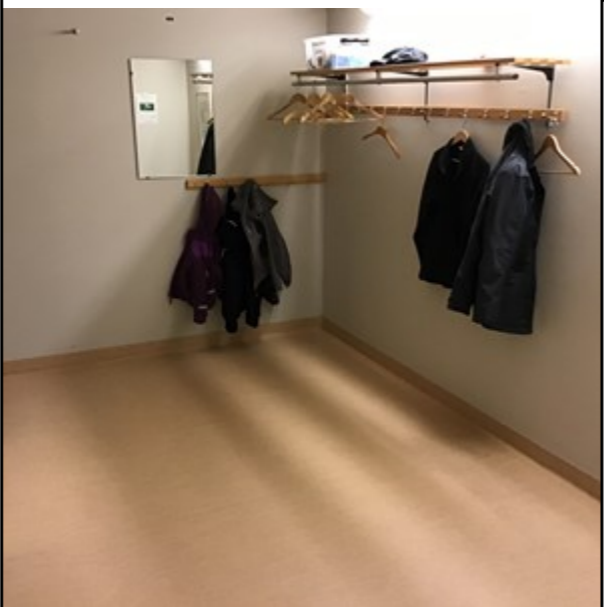
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Passage - mellan receptionen och vårdcentralens kapprum / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	80	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	100	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	92	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,60	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	10	s	
Passage - mellan receptionen och vårdcentralens kapprum / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas. Anmärkning: Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		Information om BBR:s byggregler: Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas. Anmärkning: Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Passage - mellan receptionen och vårdcentralens kapprum / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från insidan.
Passage - mellan receptionen och vårdcentralens kapprum / Kapprum	Fri golvyta 	Längd	250 cm	
		Bredd	350 cm	
	Krok	Höjd	113 cm	
		Avstånd från hörn	88 cm	
Passage - mellan receptionen och vårdcentralens kapprum / Kapprum / Spegel	Spegel halvfigur	Höjd underkant	120 cm	
		Höjd överkant	190 cm	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Skylt		Skylt med text	Höjd underkant	145	cm	
		Höjd överkant	160	cm		
		Textstorlek (versaler)	16	mm		
		Text i relief	ja			
		Punktskrift	ja			
		Grafisk symbol	kännbar			
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	ja			
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr		Yta framför dörr	Längd	350	cm	
			Bredd	250	cm	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	88 cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,50 NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	
	Markeringens bredd	Bredd	50 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,70 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,10 NCS	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	300	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	50	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,70	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,70	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0	NCS	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige



TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej	Information om BBR:s byggregler: Dörrlås med handtag ska möjliggöra låsning och stängning i samma handrörelse. Anmärkning: Låsanordningen är inte optimal. Rekommenderas att byta till engreppslås.
	Draghandtag	Centralt placerat	ja	
		Monterat	vågrätt	
		Höjd	80 cm	
		Längd	80 cm	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus		Utrymme	Längd	225	cm	
		Bredd	225	cm		
		Fri vändyta	120	cm		
		Avstånd mellan tvättställ och toalettstol	115	cm		
		Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)			
		Stor behållare med lock	ja (S)			
		Utrymningslarm	saknas			
					Information om BBR:s byggregler: Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen. Anmärkning: Visuellt brandlarm saknas.	
	Klädkrok	Höjd	120	cm		
		Avstånd från hörn	46	cm		
		Skötbord	Höjd	90	cm	
			Längd	74	cm	
			Bredd	56	cm	
			Benutrymme på djupet	90	cm	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol		Utformning			
		Höjd		47	cm
		Sittring och lock av hårt material	ja (S)		
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0,45	NCS
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
		Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg		73	cm
		Yta till vänster sett framifrån		105	cm
		Yta till höger sett framifrån		80	cm



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	80	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		Når framför toalettstolens framkant	nej		
		Toalettpappershållare	saknas		Information om BBR:s byggregler: Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand. Anmärkning: Toalettpappershållare saknas på armstödet.
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	80	cm	
Ljushetskontrast (exakt mått)		0,70	NCS		
Ljushetskontrast		bra			
Når framför toalettstolens framkant		nej			
Toalettpappershållare		ja			
Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	60	cm		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige


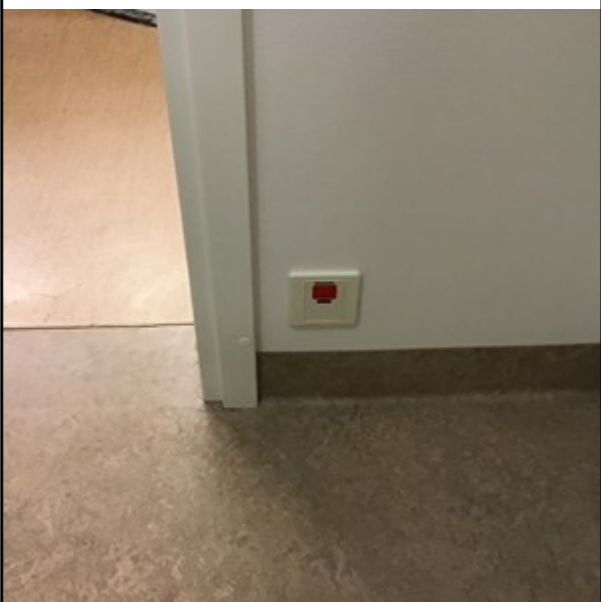
TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat		Handfat	Höjd	87	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	43	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	50	cm		
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,45	NCS		
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
		Vattenkran	Typ	spak		
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	20	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	23	cm		
	Tvål	Höjd tvålfunktion	112	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	17	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	30	cm		
		Engreppsfunktion	nej (S)			
		Parfumerad	nej			
	Torkmöjlighet	Höjd	120	cm		
Typ		papper som rivs av				
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Spegel som är plan mot vägg	Avstånd från spegelns underkant ner till handfat	120	cm		
		Höjd övre kant ner till golv	190	cm		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Nödlarm	Högre nödlarm på vägg	Höjd	73	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		
	Lägre nödlarm på vägg	Höjd	20	cm	
		Möjligt att komma intill larmknapp	ja		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

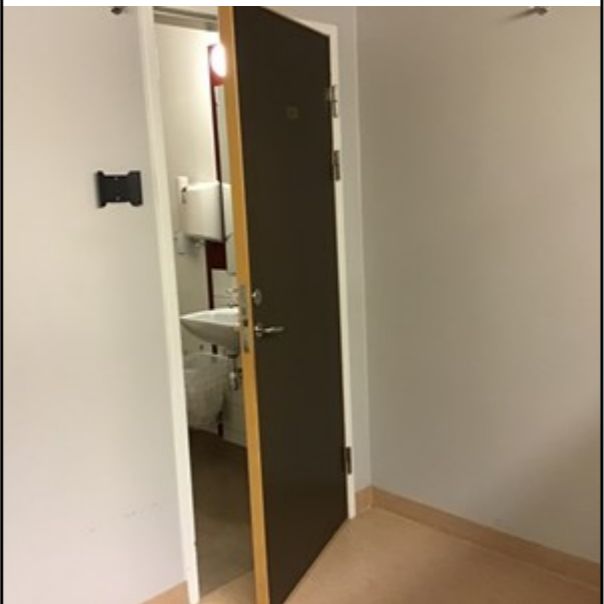

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus	Utrymme	Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
		Tvål	oparfymerad		
		Utrymningslarm	saknas		Information om BBR:s byggregler: Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen. Anmärkning: Visuellt brandlarm saknas.
	Toalettstol	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,45	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	75 cm	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,60 NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	ja	
	Markeringens bredd	Bredd	50 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,70 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,10 NCS	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt inifrån	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0,70	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0,70	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej		<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrlås med handtag ska möjliggöra låsning och stängning i samma handrörelse.</p> <p>Anmärkning: Låsanordningen är inte optimal. Rekommenderas att byta till engreppslås.</p>
Toalett inomhus / Handfat		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,45	NCS	
		Ljushetskontrast mot vägg	bra		
	Vattenkran	Typ	spak		



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige


TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Passageöppning / Passageöppningen utifrån	Passagebredd	Dörröppningens fria bredd	165	cm	
	Passageöppningens ljushetskontrast mot omgivande yta	Bredd dörrfoder eller markering	80	mm	
		Ljushetskontrast dörrfoder eller markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,05	NCS	<p>Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p>Anmärkning: Öppning saknar kontrast från in/utsidan.</p>
Passageöppningen är lätt att upptäcka	ja				



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Passageöppning / Passageöppningen inifrån	Passageöppningens ljushetskontrast mot omgivande yta	Bredd dörrfoder eller markering	50	mm	Information om BBR:s byggregler: Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta. Anmärkning: Öppning saknar kontrast från in/utsidan.
		Ljushetskontrast dörrfoder eller markering mot omgivande yta (exakt mått)	0,05	NCS	
		Passageöppningen är lätt att upptäcka	ja		
Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning 	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)		
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)	



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
 Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
 Vald inventeringsnivå: Standard plus
 Startad: 2020-03-25 10:08 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	250	cm	
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	jämnt (S)		
	Gångytans bredd är delvis begränsad	Bredd	125	cm	
Väntrum / Sittplats		Utformning	Sitthöjd	45	cm
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd	63	cm	
		När förbi sittplatsens framkant	nej		
	Armstöd på båda sidor för uppresning	ja			



Habo vårdcentral
Kärsvägen 37, 566 32 Habo, Sverige

TD-avtalspart: Region Jönköpings län
Inventering: 2020-03-25 (Vårdcentral)
Vald inventeringsnivå: Standard plus
Startad: 2020-03-25 10:08 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Föremål i gångstråk - Lekhörn		Löst föremål i gångstråk	ja		
---	---	--------------------------	----	--	--