



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Sökväg	Del	Egenskap	Mätvärde	Enhet	Anteckningar	
Allmän information		Allmän information	Av- och påstigning	finns		
		Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder	finns			
		Stor toalett	finns			
		Tillåtna assistanshundar	ledarhund			
		Rutin för allergiframkallande växter	ja			
		Rengöringsmedel	endast oparfumerat			
		Tillgång till enskild toalett	ja			
		Tillgång till enskild omklädning	obesvarat av verksamhet			




**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Av- och påstigning	Utformning	Markerad med skylt	nej	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>            En av- och påstigningsplats ska finnas i nära anslutning till entrén och vara tydligt skyltad och markerad i marken.</p> <p><b>Anmärkning:</b>            Markerad av- och påstigningsplats saknas, men möjlighet att stanna till för av- och påstigning i närheten av entrén finns.</p>	
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort (S)		
		Lutning längsled		2 %	
		Lutning sidled		6 %	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>            Lutning i sidled bör inte överstiga 1:50 (2%)</p> <p><b>Anmärkning:</b>            Lutningen i sidled är brant.</p>
		Längd		10 m	
		Avstånd till entré		10 m	





**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Av- och påstigning / Gångväg till entré		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)		
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)		
		Ränndal	finns inte		
		Lutning längsled	7 %	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Lutning i längsled bör inte överstiga 1:50 (2%).  <b>Anmärkning:</b> Lutningen i längsled är för brant.	
Lutning sidled	0 %				
Bredd	2,4 m				
Av- och påstigning / Gångväg till entré / Ledstråk		Naturligt ledstråk	Sammanhängande	ja	



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Typ av parkering	I bredd eller fristående	Markeringar	med skylt, målade linjer eller motsvarande, rullstolssymbol på marken		
		Antal platser		1 st	
		Belysning	ja (S)		
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		
		Lutning längsled		2 %	
		Lutning sidled		3 %	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Lutning i sidled bör inte överstiga 1:50 (2%)  <b>Anmärkning:</b> Lutningen i sidled är för brant.
		Bredd		4 m	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Parkeringar för fordon med särskilt tillstånd ska vara minst 3,6 meter breda. Minst en parkering ska vara 5 meter bred för att vid behov kunna använda ramp eller lift.  <b>Anmärkning:</b> Parkeringsplats för fordon med särskilt tillstånd är för smal och markytan bredvid kan inte nyttjas.
Avstånd till entré			20 m		



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Parkering med krav på tillstånd för rörelsehinder / Gångväg till entré		Tydlig hänvisning till entré	ja (S)				
		Belysning	ja (S)				
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)				
		Risk att förväxla gångväg och cykelbana	nej (S)				
		Ränndal	finns inte				
		Lutning längsled	7 %	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Lutning i längsled bör inte överstiga 1:50 (2%).  <b>Anmärkning:</b> Lutningen i längsled är för brant.			
		Lutning sidled	0 %				
		Bredd	2,4 m				
		Ingång / Verksamhetsskylt / På annat ställe än på vägg bredvid dörr / Plan skylt	Ytan framför plan entréskylt	Lutning längsled	0 %		
				Lutning sidled	0 %		
Plan skylt på annat ställe än på vägg			Skylten är lätt att upptäcka	ja (S)			
			Höjd underkant	150 cm			
			Höjd överkant	160 cm			
			Ljushetskontrast (exakt mått)	0,70 NCS			
			Ljushetskontrast mot bakgrund	bra			
			Textstorlek (versaler)	30 mm			
			Utformning	text			
			Belyst skylt	nej (S)			




**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr		Längd	140	cm	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Ytan utanför och innanför dörren ska vara minst 1,5x1,5 meter och utformad så att man kan öppna dörren utan att rullstolen hindrar dörren från att slås upp.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Ytan framför dörren är något kort.</p>
		Bredd	240	cm	
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd		Dörröppningens fria bredd	77 cm	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>  Dörrar dit allmänheten har tillträde ska vara minst 84 cm breda. Entrédörr, hissdörr, skjutdörrar och dörr till RWC bör vara minst 90 cm.</p> <p><b>Anmärkning:</b>  Dörren är för smal.</p>
	Tröskel		Tröskelhöjd från utsidan	30 mm	
			Vertikal tröskelhöjd från utsidan	30 mm	
			Avfasning från utsidan	saknas	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>  Trösklar ska undvikas. Om det måste finnas en tröskel i entrédörren ska den vara max 2 cm hög och avfasad. Hänsyn tas till branddörrar/utrymningsdörrar.</p> <p><b>Anmärkning:</b>  Tröskeln utifrån är för hög och avfasning saknas.</p>
			Tröskelhöjd från insidan	0 mm	
			Vertikal tröskelhöjd från insidan	0 mm	
			Avfasning från insidan	behövs inte	




**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	
<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning</p>	<p>Upptäckbar</p> <p>Markeringens bredd</p>	<p>Dörren är lätt att upptäcka</p> <p>Bredd</p>	<p>ja</p> <p>30 mm</p>	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>  Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p><b>Anmärkning:</b>  Öppningen har inte tillräcklig kontrast från utsidan.</p>
	<p>Markering mot dörrblad</p>	<p>Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)</p>	<p>0,50 NCS</p>	
	<p>Markering mot omgivande yta</p>	<p>Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)</p>	<p>0,50 NCS</p>	
<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån</p>	<p>Automatiskt öppnande med sensor</p>	<p>Passagetid</p>	<p>15 s</p>	



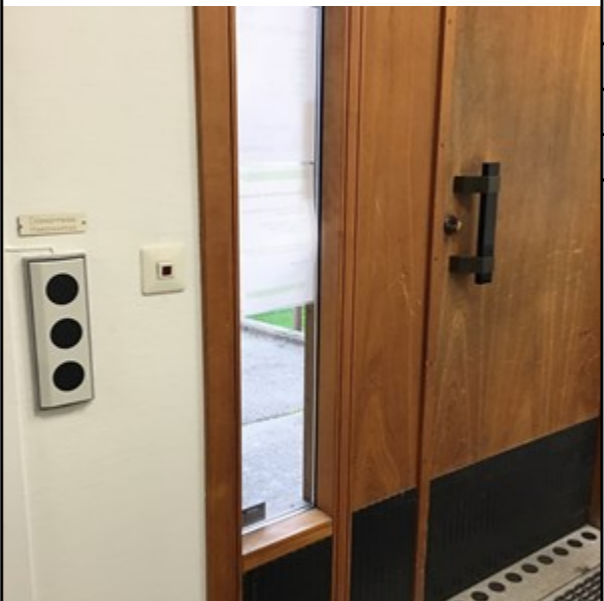
**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörröppnare innanför dörr	Höjd på dörröppnarens undre kant	87	cm	
		Höjd på dörröppnarens övre kant	113	cm	
		Dörröppnarens placering från hinder	155	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Dörröppnarens ljushetskontrast	bra		
		Passagetid	15	s	
Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>  Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas.</p> <p><b>Anmärkning:</b>  Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.</p>
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>  Automatiskt öppnad dörr ska förses med sensor då det innebär risk för att komma i kläm när dörren stängs eller få dörren på sig när den öppnas.</p> <p><b>Anmärkning:</b>  Säkerhetssensor finns varken vid öppnande eller stängning av dörr.</p>



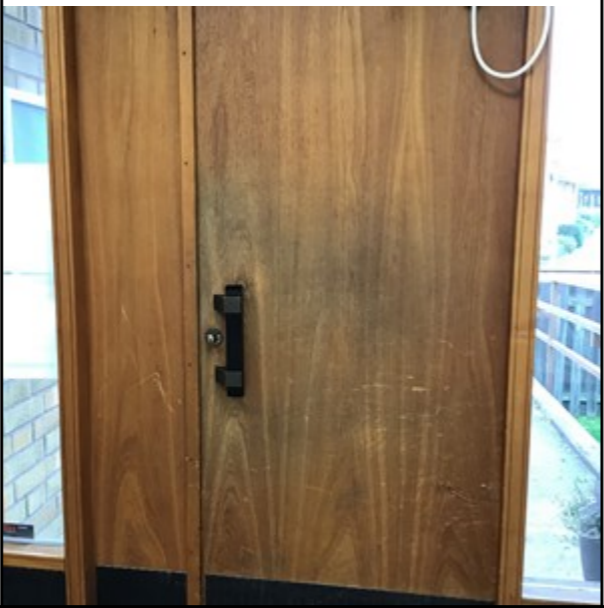

**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

<p>Ingång / Yttre dörr / Yttre slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån</p>	<p>Dörrblad mot vägg</p> 	<p>Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)</p>	<p>0 NCS</p>	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>  Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.   <b>Anmärkning:</b>  Öppning saknar kontrast från insidan.</p>
<p>Ingång / Sittplats i väntan på färdtjänst</p>	<p>Utformning</p> 	<p>Sitthöjd</p> <p>Ryggstöd</p> <p>Stadig</p> <p>Plats för fötter under sittytan vid uppresning</p>	<p>48 cm</p> <p>ja</p> <p>ja (S)</p> <p>ja (S)</p>	
	<p>Armstöd</p>	<p>Höjd</p> <p>Når förbi sittplatsens framkant</p> <p>Armstöd på båda sidor för uppresning</p>	<p>66 cm</p> <p>ja</p> <p>ja</p>	



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre passageöppning	Yta 	Längd	300	cm	
		Bredd	175	cm	
		Lutning längsled	0	%	
		Lutning i sidled	0	%	
		Underlag	hårdgjort, jämnt (S)		



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre passageöppning / Passageöppning utifrån	Passagebredd	Dörröppningens fria bredd	93 cm	
		Bredd dörrfoder eller markering	50 mm	
	Passageöppningens ljushetskontrast mot omgivande yta	Ljushetskontrast dörrfoder eller markering mot omgivande yta (exakt mått)	0 NCS	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>  Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p><b>Anmärkning:</b>  Öppning saknar kontrast från utsidan.</p>
		Passageöppningen är lätt att upptäcka	nej	



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Ingång / Inre dörr / Inre passageöppning / Passageöppning inifrån	Passageöppningens ljushetskontrast mot omgivande yta	Bredd dörrfoder eller markering	50	mm	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.  <b>Anmärkning:</b> Öppning saknar kontrast från insidan.	
		Ljushetskontrast dörrfoder eller markering mot omgivande yta (exakt mått)		0		NCS
		Passageöppningen är lätt att upptäcka	nej			



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Toalett inomhus	Utrymme	Doftblock eller liknande som avger doft	nej (S)		
		Tvål	oparfymerad		
		Utrymningslarm	saknas		<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>            Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen.</p> <p><b>Anmärkning:</b>            Visuellt brandlarm saknas.</p>
	Toalettstol	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)		0 NCS	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>            För att enkelt orientera sig ska toalettstolen vara kontrastmarkerad mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS.</p> <p><b>Anmärkning:</b>            Toalettstolen saknar kontrast mot bakomliggande vägg.</p>
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas		




**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Skylt		Höjd underkant	145	cm	
		Höjd överkant	153	cm	
		Textstorlek (versaler)	30	mm	
		Text i relief	nej		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Toaletter ska vara tydligt skyltade och skylten ska kunna ses och läsas av alla.  <b>Anmärkning:</b> Skylten är inte tillgängligt utformad (text, taktil, punkt och grafisk symbol)
		Punktskrift	nej		
		Grafisk symbol	inte kännbar		
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,80	NCS	
		Ljushetskontrast mot bakgrund	bra		
		Placerad på vägg på samma sida som handtaget	nej		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Skylt ska placeras vid sida av dörr på samma sida som dörrhandtaget för att undvika att dörren öppnas mot någon som läser skylten på nära håll eller med fingrarna.  <b>Anmärkning:</b> Skylten är placerad på bra höjd men på dörren.



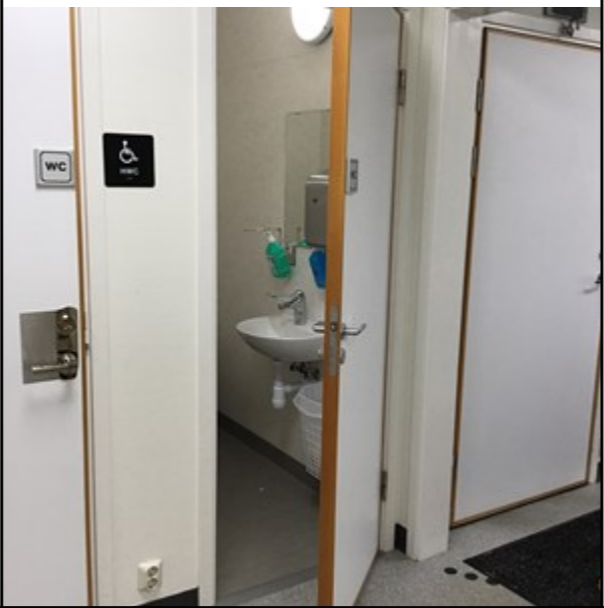

**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	66 cm	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>  Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p><b>Anmärkning:</b>  Öppningen har inte tillräcklig kontrast från utsidan.</p>
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0 NCS	



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt inifrån	Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>  Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p><b>Anmärkning:</b>  Öppning saknar kontrast från insidan.</p>
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0	NCS	
Toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	nej		<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>  Dörrlås med handtag ska möjliggöra låsning och stängning i samma handrörelse.</p> <p><b>Anmärkning:</b>  Låsanordningen är inte optimal. Rekommenderas att byta till engreppslås.</p>



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Toalett inomhus / Handfat	Handfat	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0	NCS	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>  För att enkelt orientera sig ska handfat vara kontrastmarkerat mot bakomliggande vägg med färg som har ljushetskontrast 0,40 NCS.</p> <p><b>Anmärkning:</b>  Handfatet saknar kontrast mot bakomliggande vägg.</p>
		Ljushetskontrast mot vägg	saknas		
		Vattenkran	Typ	spak	




**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus	Utrymme		Längd	170	cm	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b> Den totala golvytan på RWC ska vara 2,2x2,2 meter för att personer i rullstol ska kunna vända, backa och svänga.</p> <p><b>Anmärkning:</b> Toalettutrymmet är för litet. Ta kontakt med Regionfastigheter/Fastighetsägare för diskussion om det går att flytta inredning för att nå bättre tillgänglighet på toaletten.</p>
	Bredd		170	cm		
	Fri vändyta		110	cm		
	Avstånd mellan tvättställ och toalettstol		110	cm		
	Doftblock eller liknande som avger doft		nej (S)			
	Stor behållare med lock		nej (S)		<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b> På stora toaletter bör finnas behållare med lock stora nog för inkontinensstomihjälpmedel eller vuxenblöja.</p> <p><b>Anmärkning:</b> Stor och stabil behållare med lock saknas.</p>	
	Utrymningslarm		saknas		<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b> Visuellt brandlarm ska finnas. Det ska vara lätt att upptäcka för person med stark hörselnedsättning som sitter på toalettstolen.</p> <p><b>Anmärkning:</b> Visuellt brandlarm saknas.</p>	




**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus


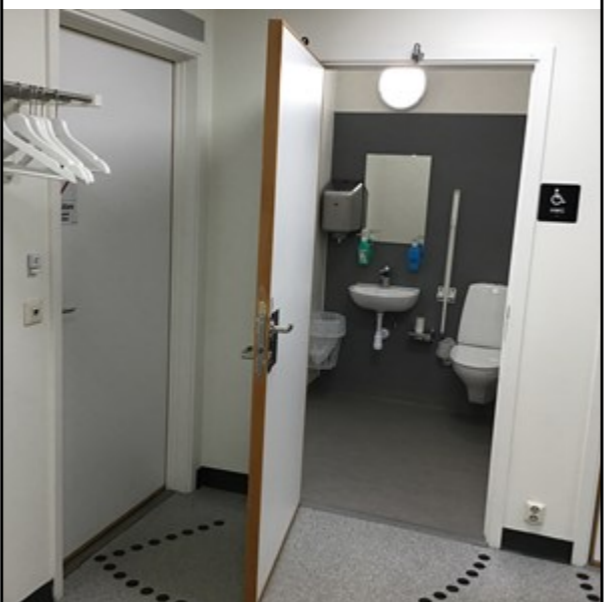
Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus	Klädkrok	Höjd	155 cm	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Klädkrok på toaletten ska vara på lämplig höjd (80 cm) för personer som förflyttar sig med rullstol eller för barn. Lämpligt avstånd från hörn eller hinder är 70 cm.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Kroken sitter för högt och för nära hörn.</p>
Stor toalett inomhus / Skylt	Skylt med text 	Avstånd från hörn Höjd underkant Höjd överkant Textstorlek (versaler) Text i relief Punktskrift Grafisk symbol Ljushetskontrast (exakt mått) Ljushetskontrast mot bakgrund Placerad på vägg på samma sida som handtaget	50 cm 145 cm 158 cm 16 mm ja ja kännbar 0,80 NCS bra ja	



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr	Yta framför dörr 	Längd Bredd	300 cm 265 cm	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån	Dörrbredd 	Dörröppningens fria bredd	86 cm	



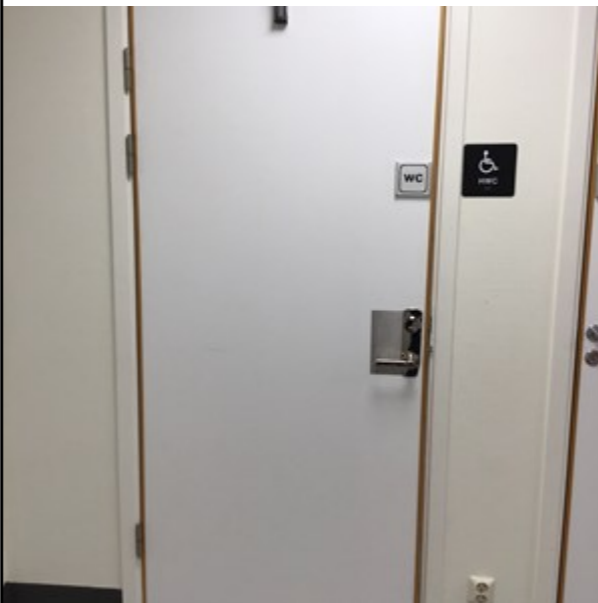
**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.  <b>Anmärkning:</b> Öppning saknar kontrast från utsidan.
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0	NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	130	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	35	cm	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Dörrhandtag och låsvred ska vara lätta att nå. De ska vara placerade minst 70 cm men gärna 1 meter från hörn eller annat hinder på både in- och utsidan av dörren.  <b>Anmärkning:</b> Dörrhandtaget och låsvredet är placerat för nära hörnet på insidan.
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		



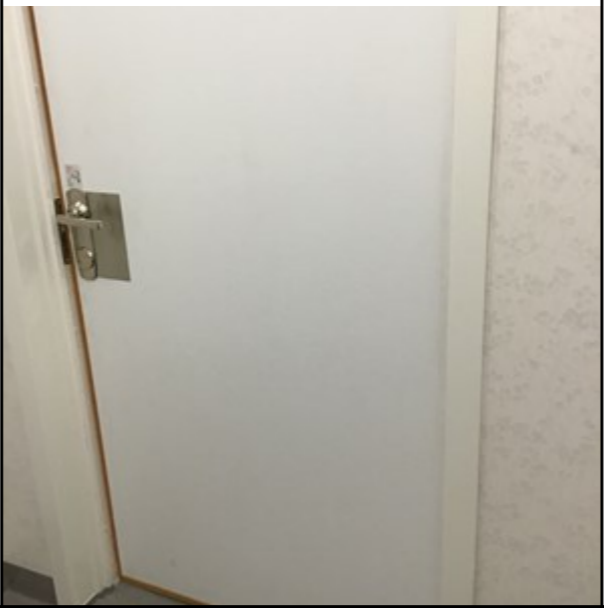
**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg 	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0 NCS	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.  <b>Anmärkning:</b> Öppning saknar kontrast från insidan.
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0 NCS	
Stor toalett inomhus / Dörr / Slagdörr / Dörren inifrån	Dörrlås	Engreppslås	ja	



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol	Utformning				
	Höjd	51	cm		
	Sittring och lock av hårt material	nej (S)			
	Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS		
	Ljushetskontrast mot vägg	bra			
	Avstånd från sittringens framkant till bakomvarande vägg	68	cm		
	Yta till vänster sett framifrån	100	cm		
	Yta till höger sett framifrån	30	cm		<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>            För att personer som sitter i rullstol ska kunna göra överflyttning till toalettstol behöver det finnas 90 cm fritt utrymme på toalettstolens båda sidor.</p> <p><b>Anmärkning:</b>            Toalettutrymmet är för litet för att detta ska kunna uppfyllas.</p>



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Toalettstol / Armstöd / Två armstöd	Armstöd vänster sida sett framifrån	Typ	uppfällbart, väggmonterat		
		Höjd	80	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra		
		När framför toalettstolens framkant	ja		
		Toalettpappershållare	saknas		<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Det ska vara nära till pappershållare på båda sidor om toalettstolen, kan gärna sitta på armstöden och bör kunna hanteras med en hand.  <b>Anmärkning:</b> Toalettpappershållare saknas på armstödet.
	Armstöd höger sida sett framifrån	Typ	svängbart, väggmonterat		
		Höjd	80	cm	
Ljushetskontrast (exakt mått)		0,40	NCS		
Ljushetskontrast		bra			
När framför toalettstolens framkant		ja			
Toalettpappershållare		ja			
Avstånd mellan armstöd	Bredd mellan armstödens centrum	59	cm		




**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Stor toalett inomhus / Handfat		Handfat	Höjd	83	cm	
		Avstånd från framkant till bakomvarande vägg	36	cm		
		Avstånd från handfatets mittpunkt till sidovägg	48	cm		
		Vattenlås och rör är dragna i eller bakåt mot väggen	ja			
		Ljushetskontrast mot vägg (exakt mått)	0,40	NCS		
		Ljushetskontrast mot vägg	bra			
	Vattenkran	Typ	spak			
		Avstånd från handtag till handfatets framkant	15	cm		
		Avstånd från vattenstråle till handfatets framkant	18	cm		
	Tvål	Höjd tvålfunktion	120	cm		
		Avstånd från tvålhandtag till handfatets framkant	13	cm		
		Avstånd från tvålöppning till handfatets framkant	22	cm		
		Engreppsfunktion	nej (S)			
		Parfumerad	nej			
Torkmöjlighet	Höjd	113	cm	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Lämplig höjd för torkfunktion är 80 – 100 cm över golvyta och 70 cm från hörn eller hinder.  <b>Anmärkning:</b> Torkmöjlighet sitter för högt över golvet och för nära hörn eller hinder.		
	Typ	papper som rivs av				
Stor toalett inomhus / Handfat / Spegel ovanför handfat	Spegel som är plan mot vägg	Avstånd från spegelns underkant ner till handfat	32	cm		
		Höjd övre kant ner till golv	175	cm		



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

<p>Stor toalett inomhus / Nödlarm</p>	<p>Högre nödlarm på vägg</p> 	<p>Höjd</p>	<p>92 cm</p>	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>          Nödlarm ska finnas på RWC. De ska vara placerade så att de kan nås från golv och toalettstol. De ska vara markerade på så sätt att de inte förväxlas med strömbrytare.</p> <p><b>Anmärkning:</b>          Det saknas lågt placerat nödlarm.</p>
		<p>Möjligt att komma intill larmknapp</p>	<p>ja</p>	
<p>Receptions hall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån</p>	<p>Dörrbredd</p> 	<p>Dörröppningens fria bredd</p>	<p>86 cm</p>	



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)	0	NCS	<b>Information om BBR:s byggregler:</b> Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.  <b>Anmärkning:</b> Öppning saknar kontrast från utsidan.
					
	Upptäckbar	Dörren är lätt att upptäcka	nej		
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren utifrån / Kontrast / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50	mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0	NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0	NCS	
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr utifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	81	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Öppnande av dörr / Öppnande av dörr inifrån	Dörren öppnas endast manuellt	Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder	198	cm	
		Dörrstängare eller tung dörr	finns inte		





**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörrautomatik	Säkerhetssensor när dörren öppnas	Säkerhetssensor vid öppnande	nej		
	Säkerhetssensor när dörren stängs	Säkerhetssensor vid stängning	nej		
	Dörrrens slagyta är markerad	Ljushetskontrast (exakt mått)		0,40	NCS
		Slagytans ljushetskontrast	bra ljushetskontrast, inte kännbar		
Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån	Dörrblad mot vägg	Ljushetskontrast dörrblad mot vägg (exakt mått)		0	NCS
					<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>  Dörrar och passageöppningar ska vara lätta att upptäcka. Öppningen ska ha en 5 cm bred markering på tre av dörröppningens sidor med ljushetskontrast (0,40 NCS) mot intilliggande yta.</p> <p><b>Anmärkning:</b>  Öppning saknar kontrast från insidan.</p>





**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Inomhusdörr / Slagdörr / Dörren inifrån / Kontrast inifrån / Markering runt dörröppning	Markeringens bredd	Bredd	50 mm	
	Markering mot dörrblad	Ljushetskontrast markering mot dörrblad (exakt mått)	0 NCS	
	Markering mot omgivande yta	Ljushetskontrast markering mot omgivande yta (exakt mått)	0 NCS	
Receptionshall / Inomhusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)	
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)	
	Öppen yta	Underlag	jämnt (S)	
				



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception	Allmänt	Käpphållare	nej		
		Belysning av disk bedöms som	bländfri (S)		
		Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal, störande bakgrundsljud förekommer (S)		
		Läppläsning möjlig	ja (S)		
		Hörslina vid disk	nej		<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>  Receptionen ska vara utrustad med hörslina s.k. receptionsslinga. Tydlig skylt ska informera om att teleslinga finns.</p> <p><b>Anmärkning:</b>  Receptionsslinga saknas.</p>
Receptionshall / Reception / Sittplats	Utformning	Sitthöjd		46	cm
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	ja (S)		
	Armstöd	Höjd		69	cm
		När förbi sittplatsens framkant	nej		
		Armstöd på båda sidor för uppresning	ja		




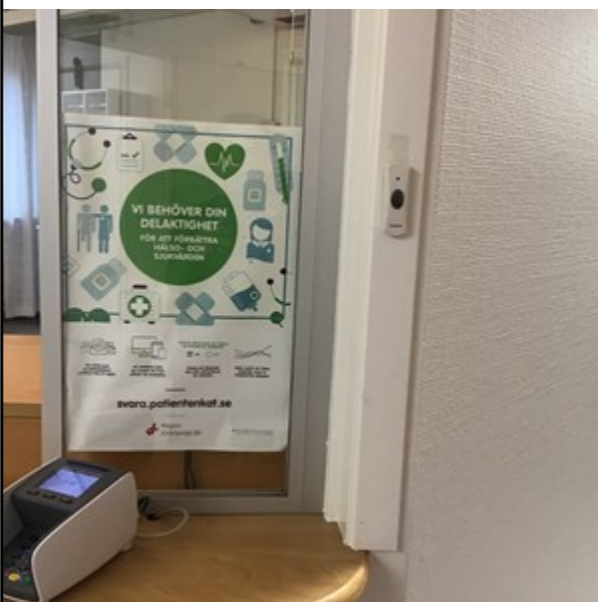
**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Disk		Disk med fast höjd	Höjd på diskens lägsta del	91	cm	
		Längd på diskens lägsta del	137	cm		
		Fri höjd under diskens lägsta del	87	cm		
		Benutrymme på djupet	15	cm		
		Ljushetskontrast del av disk (exakt mått)	0,20	NCS	<p><b>Information om BBR:s byggregler:</b>  Receptionsdisken ska vara lätt att upptäcka och kontrast mot omgivningen ska vara minst 0,40 NCS.</p> <p><b>Anmärkning:</b>  Receptionsdisken är svagt kontrastmarkerad.</p>	
Diskens ljushetskontrast	svag					
Receptionshall / Reception / Ringklocka		Fast monterad	Höjd över underlag	135	cm	
		Ljushetskontrast (exakt mått)	0	NCS		
		Ljushetskontrast mot bakgrund	saknas			
		Avstånd till närmaste föremål	150	cm		




**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Receptionshall / Reception / Betalning / Kortläsare	Fast placerad	Höjd	103	cm		
		Kännbar punkt på 5:an	ja			
		Ljushetskontrast knapp mot panel (exakt mått)		0	NCS	
		Ljushetskontrast panel mot bakgrund (exakt mått)		0,40	NCS	
		Ljushetskontrast	bra			
Receptionshall / Reception / Betalning	Annat betalsätt	Alternativt sätt att betala	faktura			
Väntrum / Inomhusmiljö / Ljud- och ljusmiljö	Belysning	Allmänbelysningens jämnhet bedöms som	jämn (S)			
		Allmänbelysningens bländning bedöms som	bländfri (S)			
	Ljudmiljö	Ljudmiljö bedöms som	lätt att uppfatta tal (S)			



**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län  
 Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)  
 Vald inventeringsnivå: Standard plus  
 Startad: 2020-01-23 13:41 av titti.eklund@rjl.se

Väntrum / Inomhusmiljö / Gångyta	Gångyta	Bredd	160	cm	
		Vändmöjlighet	minst 200 cm		
		Underlag	jämnt (S)		




**Smålandsstenars vårdcentral, filial Reftele**  
**Skedesvägen 8, 333 75 Reftele, Sverige**

TD-avtalspart: Region Jönköpings län

Inventering: 2020-01-23 (Vårdcentral)

Vald inventeringsnivå: Standard plus

Startad: 2020-01-23 13:41 av titti eklund@rjl.se

Väntrum / Sittplats	Utformning	Sitthöjd	45	cm	
		Ryggstöd	ja		
		Stadig	ja (S)		
		Plats för fötter under sittytan vid uppresning	nej (S)		